


MANUALE TECNICO TECHNICAL MANUAL



Cod. 7NU0311GG88

Version: 15/05/2019 | Rev. 03

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER


"G" - SETPOINT e PARAMETRI - SETPOINT and PARAMETERS.....pag 3

"P" - SETPOINT e PARAMETRI - SETPOINT and PARAMETERS.....pag 19

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS..... pag 35

SCHEMI ELETTRICI - WIRING DIAGRAMS.....pag 60




"G"






IT	SETPOINT e PARAMETRI - "G".....	pagina 4
EN	SETPOINT and PARAMETERS - "G".	page 7
DE	SETPOINT und PARAMETER - "G".....	seite 10
FR	SETPOINT et PARAMETRES - "G".....	page 13
ES	SETPOINT y PARAMETROS - "G".....	página 16

4 - IT



SETPOINT


Con la macchina spenta da tasto , è possibile accedere alla modifica parametri tenendo premuti contemporaneamente per cinque secondi il tasto  e il tasto .


- Il DISPLAY 1 visualizza il valore del setpoint.
- Il DISPLAY 2 il nr del setpoint lampeggiante '01'.
- Il DISPLAY 3 la lettera 'S' lampeggiante.

Con i tasti  e  è possibile selezionare il parametro. Premendo il tasto  è possibile entrare in modifica parametro:

- Il DISPLAY 1 visualizza il valore del setpoint selezionato lampeggiante.
- Il DISPLAY 2 il numero del setpoint '-25'.
- Il DISPLAY 3 visualizzata la lettera 'S'.


Con i tasti  e  è possibile modificare il valore del parametro.

Premendo il tasto  si conferma il nuovo valore e si ritorna alla selezione del parametro.



L'uscita dal menù parametri avviene automaticamente dopo un time out di 60 sec. o manualmente premendo il tasto .


SetPoint	Descrizione	Default	min	MAX
S01	SetPoint cella FASE1 in abbattimento +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint cuore FASE1 in abbattimento +3°C Soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint tempo FASE1 in abbattimento +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S04	SetPoint cella FASE2 in abbattimento +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint cuore FASE2 in abbattimento +3°C Soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint tempo FASE2 in abbattimento +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint cella FASE3 in abbattimento +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint cuore FASE3 in abbattimento +3°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint tempo FASE3 in abbattimento +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S10	SetPoint cella in conservazione +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint cella FASE1 in abbattimento +3°C Hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint cuore FASE1 in abbattimento +3°C Hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint tempo FASE1 in abbattimento +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S14	SetPoint cella FASE2 in abbattimento +3°C Hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint cuore FASE2 in abbattimento +3°C Hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint tempo FASE2 in abbattimento +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S17	SetPoint cella FASE3 in abbattimento +3°C Hard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint cuore FASE3 in abbattimento +3°C Hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint tempo FASE3 in abbattimento +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S20	SetPoint tempo in P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S21	SetPoint cella FASE1 in congelamento -18°C Soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	SetPoint cuore FASE1 in congelamento -18°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint tempo FASE1 in congelamento -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S24	SetPoint cella FASE2 in congelamento -18°C Soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint cuore FASE2 in congelamento -18°C Soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint tempo FASE2 in congelamento -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S27	SetPoint cella FASE3 in congelamento -18°C Soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint cuore FASE3 in congelamento -18°C Soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint tempo FASE3 in congelamento -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S30	SetPoint cella in conservazione -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint cella FASE1 in congelamento -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint cuore FASE1 in congelamento -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint tempo FASE1 in congelamento -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S34	SetPoint cella FASE2 in congelamento -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint cuore FASE2 in congelamento -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint tempo FASE2 in congelamento -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S37	SetPoint cella FASE3 in congelamento -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint cuore FASE3 in congelamento -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint tempo FASE3 in congelamento -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S40	SetPoint tempo in P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S41	SetPoint tempo massimo abbattimento con ciclo a tempo +3°C	120 min	0 min	900 min
S42	SetPoint tempo massimo abbattimento con ciclo a tempo -18°C	300 min	0 min	900 min
S43	SetPoint cella in abbattimento +3°C a tempo infinito	0°C	-60°C	100°C
S44	SetPoint cella in abbattimento -18°C a tempo infinito	-35°C	-60°C	100°C
s45	Set point Camera PreCooling cicli abbattimento +3°	-10°C	-60°C	100°C
s46	Set point Camera PreCooling cicli abbattimento -18°	-25°C	-60°C	100°C
s47	Funzionamento come conservatore 0=no; 1=si	0	0	1
s48	SetPoint Camera Conservatore +3°C	2°C	-60°C	100°C
s49	SetPoint camera Conservatore -18°C	-20°C	-60°C	100°C

PARAMETRI



Con la macchina spenta da tasto , è possibile accedere alla modifica parametri, tenendo premuti contemporaneamente per cinque secondi il tasto  e il tasto .


- Sul DISPLAY 1 viene visualizzato il valore del parametro.
- Sul DISPLAY 2 viene visualizzato il numero del parametro lampeggiante '01'.
- Sul DISPLAY 3 viene visualizzata la lettera 'P' lampeggiante.

Con i tasti  e  è possibile selezionare il parametro


Premendo il tasto  è possibile entrare in modifica parametro:

- Sul DISPLAY 1 viene visualizzato il valore del parametro selezionato lampeggiante.
- Sul DISPLAY 2 viene visualizzato il numero del parametro '15'.
- Sul DISPLAY 3 viene visualizzata la lettera 'P'.

Con i tasti  e  è possibile modificare il valore del parametro.

Premendo il tasto  si conferma il nuovo valore del parametro e si ritorna alla selezione del parametro.




L'uscita dal menu parametri avviene automaticamente dopo un time out di 60 secondi, oppure manualmente

premendo il tasto .




Param.	Descrizione	Default	min	MAX
P01	Isteresi per rientro allarme di temperatura	2°C	0°C	10°C
P02	Soglia allarme alta temp. in cons. positiva relativa al Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Soglia allarme bassa temperatura in conservazione positiva	0°C	-10°C	0°C
P04	Soglia allarme alta t. in cons. negativa relativa al Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Soglia allarme bassa t. in cons. negativa relativa al Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Ritardo allarme temperatura da inizio conservazione o defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Ritardo allarme temperatura	30 min	0 min	300 min
P10	Unità di misura della temperatura (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset sonda cella	0°C	-10°C	10°C
P12	Polarità porta 0: DI chiuso = Chiusa 1: DI chiuso = Aperta	0	0	1
P13	Ritardo allarme porta aperta	2 min	0 min	60 min
P15	Abilita buzzer (0 disabilitato; 1 Abilitato)	1	0	1
P16	Durata buzzer a fine ciclo di abbattimento	10 sec	0	600 sec
P17	Durata buzzer in allarme	1 min	0 min	90 min
P18	Verifica Inserimento Spillone 0=no 1=si	1	0	1
P19	Abilita sonda spillone: 0=no: 1=si	1	0	1
P20	Rele Sterilizzazione 0=assente 1=presente	1	0	1
P21	Solo cicli abbattimento: 0=Positivi/Negativi 1 =solo Positivi	0	0	1
P22	Tempo rilevazione allarme pressostato	5 sec	0 sec	60 sec
P23	Polarità ingresso digitale alta pressione 0: DI Aperto = Allarme HP attivo 1: DI chiuso = Allarme HP attivo	0	0	1
P25	Durata Sterilizzazione	15 min	0 min	90 min
P26	Minima temperatura per inizio Sterilizzazione	15°C	0°C	100°C
P27	Minima temperatura per inizio riscaldamento spillone	-5°C	-50°C	50°C
P28	Durata Riscaldamento Spillone	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Temperatura fine riscaldamento spillone	30°C	0°C	100°C
P30	Isteresi accensione spegnimento del compressore	1°C	0°C	20°C
P31	Tempo minimo tra OFF - ON compressore	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint in controllo Spillone con Errore Sonda Cella	-2°C	-10°C	10°C
P33	Minima temperatura dello spillone per inizio abbattimento	70°C	0°C	90°C
P34	Durata test inserimento spillone (0=test escluso)	3 min	0 min	240 min
P35	Ventole ON con compressore spento in conservazione	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Ventole OFF con compressore spento in conservazione	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Differenza di temp. Cuore nel test inserimento spillone	4°C	0	10°C
P38	Differenza di temp. Cella-Cuore nel test inserimento spillone	5°C	0	10°C
P40	Indirizzo dello strumento	1	1	147
P41	Gestione della Seriale: 0=non utilizzata 1=Stampa 2=ModBus	1	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	2	0	2
P43	Parity : 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2
P44	Tempo di campionamento	10 min	1 min	60 min

Param.	Descrizione	Default	min	MAX
P50	Esegue uno sbrinamento all'inizio dell'abbattimento 0=No;1=Si	0	0	1
P51	Temperatura di fine sbrinamento	8°C	-10°C	30°C
P52	Durata massima di un defrost	15 min	1 min	90 min
P53	Intervallo tra due sbrinamenti in conservazione (0=escluso)	0 ore	0	18 ore
P54	Tipo di sbrinamento: 0=ad aria 1=a gas caldo 2=elettrico	0	0	2
P55	Tempo di sgocciolamento	1 min	0 min	90 min
P56	Ritardo attivazione compres. con sbrinamento a gas caldo	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Temperatura minima per inizio sbrinamento	0°C	-10°C	30°C
P58	Differenziale di temp. per fermata ventole dopo lo sbrinamento	5°C	0°C	10°C
P60	Tempo Compres. ON in cicli +3°C con Sonda Cella guasta	3 min	0 min	60 min
P61	Tempo Compres. OFF in cicli +3°C con Sonda Cella guasta	7 min	0 min	60 min
P62	Tempo Compres. ON in cicli -18°C con Sonda Cella guasta	8 min	0 min	60 min
P63	Tempo Compres. OFF in cicli -18°C con Sonda Cella guasta	2 min	0 min	60 min
P65	Ritardo accensione compressore da Power-On	2 min	0 min	60 min
P66	Set temperatura abilita regolazione ventole evaporatore	25°C	-50°C	50°C
P70	Offset sonda spillone	0°C	-10°C	10°C
P71	Offset sonda evaporatore	0°C	-10°C	10°C
P72	Lingua di stampa: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P73	Periodo Suono Buzzer alla fine del PreCooling	60 sec	3 sec	600 sec
P74	Ritardo spergnimento compressore (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P75	Ritardo accensione Solenoide	5 sec	0 sec	600 sec
P76	Solenoide: 0- PUMPDOWN; 1- SBRINAMENTO GAS CALDO.	0	0	1
P77	Download USBRec: 0=Tutto; 1=Ultime 48h 2=da ultimo download	0	0	2



SET POINT



With the machine turned off by the  button, it is possible to change the parameter setting by keeping the  and  buttons pressed simultaneously for five seconds.

- DISPLAY 1 indicates the setpoint value
- DISPLAY 2 the number of the setpoint '01', flashing.
- DISPLAY 3 flashing letter 'S'.

Select the parameter using buttons  and . By pressing button  it is possible to change the parameters:




- DISPLAY 1 indicates the setpoint value flashing.
- DISPLAY 2 indicates the number of the parameter '-25'.
- DISPLAY 3 indicates the letter 'S'.

Change the parameter value by using buttons  and .



Press button  to confirm the new parameter value and return to the parameter selection. Exit from the parameters menu occurs automatically after a time-out of 60 sec. or manually by pressing the  button.


SetPoint	Description	Default	min	MAX
S01	Cabinet SetPoint PHASE 1 in +3°C soft blast chiller	0°C	-60°C	100°C
S02	Core SetPoint PHASE 1 in soft +3°C blast chiller	10°C	-60°C	100°C
S03	Time SetPoint PHASE 1 in +3°C soft blast chiller	30 min	0 min	900 min
S04	Cabinet SetPoint PHASE 2 in +3°C soft blast chiller	0°C	-60°C	100°C
S05	Core SetPoint PHASE 2 in +3°C soft blast chiller	5°C	-60°C	100°C
S06	Time SetPoint PHASE 2 in +3°C soft blast chiller	30 min	0 min	900 min
S07	Cabinet SetPoint PHASE 3 in +3°C soft blast chiller	0°C	-60°C	100°C
S08	Core SetPoint PHASE 3 in +3°C soft blast chiller	3°C	-60°C	100°C
S09	Time SetPoint PHASE 3 in +3°C soft blast chiller	30 min	0 min	900 min
S10	Cabinet SetPoint in +3°C conservation	2°C	-60°C	100°C
S11	Cabinet SetPoint PHASE 1 in +3°C hard blast chiller	-25°C	-60°C	100°C
S12	Core SetPoint PHASE 1 in +3°C hard blast chiller	12°C	-60°C	100°C
S13	Time SetPoint PHASE 1 in +3°C hard blast chiller	30 min	0 min	900 min
S14	Cabinet SetPoint PHASE 2 in +3°C hard blast chiller	-12°C	-60°C	100°C
S15	Core SetPoint PHASE 2 in +3°C hard blast chiller	6°C	-60°C	100°C
S16	Time SetPoint PHASE 2 in +3°C hard blast chiller	30 min	0 min	900 min
S17	Cabinet SetPoint PHASE 3 in +3°C hard blast chiller	-2°C	-60°C	100°C
S18	Core SetPoint PHASE 3 in +3°C hard blast chiller	3°C	-60°C	100°C
S19	Time SetPoint PHASE 3 in +3°C hard blast chiller	30 min	0 min	900 min
S20	Time SetPoint in P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S21	Cabinet SetPoint PHASE 1 in -18°C soft shock freezer	-10°C	-60°C	100°C
S22	Core SetPoint PHASE 1 in -18°C soft shock freezer	3°C	-60°C	100°C
S23	Time SetPoint PHASE 1 in -18°C soft shock freezer	80 min	0 min	900 min
S24	Cabinet SetPoint PHASE 2 in -18°C soft shock freezer	-25°C	-60°C	100°C
S25	Core SetPoint PHASE 2 in -18°C soft shock freezer	-5°C	-60°C	100°C
S26	Time SetPoint PHASE 2 in -18°C soft shock freezer	80 min	0 min	900 min
S27	Cabinet SetPoint PHASE 3 in -18°C soft shock freezer	-40°C	-60°C	100°C
S28	Core SetPoint PHASE 3 in -18°C soft shock freezer	-18°C	-60°C	100°C
S29	Time SetPoint PHASE 3 in -18°C soft shock freezer	80 min	0 min	900 min
S30	Cabinet SetPoint in -18°C conservation	-20°C	-60°C	100°C
S31	Cabinet SetPoint PHASE 1 in -18°C hard conservation	-40°C	-60°C	100°C
S32	Core SetPoint PHASE 1 in -18°C hard conservation	-18°C	-60°C	100°C
S33	Time SetPoint PHASE 1 in -18°C hard conservation	80 min	0 min	900 min
S34	Cabinet SetPoint PHASE 2 in -18°C hard conservation	-40°C	-60°C	100°C
S35	Core SetPoint PHASE 2 in -18°C hard conservation	-18°C	-60°C	100°C
S36	Time SetPoint PHASE 2 in -18°C hard conservation	80 min	0 min	900 min
S37	Cabinet SetPoint PHASE 3 in -18°C hard conservation	-40°C	-60°C	100°C
S38	Core SetPoint PHASE 3 in -18°C hard conservation	-18°C	-60°C	100°C
S39	Time SetPoint PHASE 3 in -18°C hard conservation	80 min	0 min	900 min
S40	Time SetPoint in P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S41	SetPoint Max Time Blast Chiller with cycle in +3°C time	120 min	0 min	900 min
S42	SetPoint Max Time Blast Chiller with cycle in -18°C time	300 min	0 min	900 min
S43	Cabinet SetPoint in Blast Chiller +3°C infinite time	0°C	-60°C	100°C
S44	Cabinet SetPoint in Blast Chiller -18°C infinite time	-35°C	-60°C	100°C
s45	Room setpoint in +3° blast chilling PreCooling cycles	-10°C	-60°C	100°C
s46	Room setpoint in -18° blast chilling PreCooling cycles	-25°C	-60°C	100°C
s47	Operation as storage compartment 0=no; 1=yes	0	0	1
s48	+3°C Storage compartment setpoint	2°C	-60°C	100°C
s49	-18°C Storage compartment setpoint	-20°C	-60°C	100°C

PARAMETERS



With the machine turned off by the  button, it is possible to change the parameter setting by keeping the  and  buttons pressed simultaneously for five seconds.

- DISPLAY 1 indicates the parameter value
- DISPLAY 2 indicates the number of the parameter flashing '01'.
- DISPLAY 3 indicates the letter 'P' flashing.


Select the parameter using buttons  and .

By pressing button  it is possible to change the parameters:

- DISPLAY 1 indicates the value of the parameter selected flashing.
- DISPLAY 2 indicates the number of the parameter '15'.
- DISPLAY 3 indicates the letter 'P'.

Change the parameter value by using buttons  and .




Press button  to confirm the new parameter value and return to the parameter selection.

Exit from the parameter menu occurs automatically after a time out of 60 seconds or manually by pressing the  button.




Param.	Description	Default	min	MAX
P01	Hysteresis for temperature alarm cancellation	2°C	0°C	10°C
P02	Threshold of high temperature alarm in posit. conser. compared to the Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Threshold of low temperature in positive conservation	0°C	-10°C	0°C
P04	Threshold of high temperature alarm in neg. conser.n compared to the Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Threshold of low temperature alarm in neg. conser. compared to the Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Delay of temperature alarm at start of conservation or defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Delay of temperature alarm	30 min	0 min	300 min
P10	Temperature unit of measure (1 Celsius, 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Cabinet probe offset	0°C	-10°C	10°C
P12	Polarity door 0: DI closed = Closed 1: DI closed = Open	0	0	1
P13	Delay door open alarm	2 min	0 min	60 min
P15	Buzzer activation (0 Disabled; 1 Enabled)	1	0	1
P16	Duration of buzzer at end of blast chiller cycle	10 sec	0	600 sec
P17	Duration of buzzer alarm	1 min	0 min	90 min
P18	Verification food probe insertion 0=No 1=Yes	1	0	1
P19	Enable temperature probe: 0=no 1=yes	1	0	1
P20	Sterilisation relay 0=Absent 1=Present	1	0	1
P21	Only blast chill cycles: 0=positive/negative 1=only positive	0	0	1
P22	Pressure switch alarm time	5 sec	0 sec	60 sec
P23	High pressure digital entry polarity 0: DI Open = Alarm HP active 1: DI closed = Alarm HP active	0	0	1
P25	Duration of sterilisation	15 min	0 min	90 min
P26	Minimum temperature for sterilisation start	15°C	0°C	100°C
P27	Minimum temperature for food probe heating start	-5°C	-50°C	50°C
P28	Duration of food probe heating	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Temperature at end of food probe heating	30°C	0°C	100°C
P30	Hysteresis compressor OFF - ON	1°C	0°C	20°C
P31	Min. time between OFF-ON compressor	2 min	0 min	30 min
P32	Delta SetPoint in food probe check with Cabinet Probe Error	-2°C	-10°C	10°C
P33	Minimum temperature of probe for blast chiller start	70°C	0°C	90°C
P34	Duration of probe insertion test (0=test omitted)	3 min	0 min	240 min
P35	Fans ON with compressor OFF in conservation mode	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Fans OFF with compressor OFF in conservation mode	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Difference in core temperature in food probe insertion test	4°C	0	10°C
P38	Difference in cabinet-core temperature in food probe insertion test	5°C	0	10°C
P40	Location of the instrument	1	1	147
P41	Serial management: 0=Unused 1=Print 2=ModBus	1	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	2	0	2
P43	Parity: 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2
P44	Sampling time	10 min	1 min	60 min

Param.	Description	Default	min	MAX
P50	Defrosting performed at start of blast chill 0=No; 1=Yes	0	0	1
P51	Temperature at defrost end	8°C	-10°C	30°C
P52	Maximum duration of defrost	15 min	1 min	90 min
P53	Interval between two defrosting phases in conservation mode (0=omitted)	0 hour	0	18 hour
P54	Type of defrosting: 0=air 1=hot gas 2=electrical	0	0	2
P55	Draining time	1 min	0 min	90 min
P56	Delay activation compressor with hot gas defrosting	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Minimum temperature for defrosting start	0°C	-10°C	30°C
P58	Temperature differential for fan stop after defrosting	5°C	0°C	10°C
P60	Time compressor ON in +3°C cycles with defective cabinet probe	3 min	0 min	60 min
P61	Time compressor OFF in +3°C cycles with defective cabinet probe	7 min	0 min	60 min
P62	Time compressor ON in -18°C cycles with defective cabinet probe	8 min	0 min	60 min
P63	Time compressor OFF in -18°C cycles with defective cabinet probe	2 min	0 min	60 min
P65	Delay in turning compressor power ON	2 min	0 min	60 min
P66	Set temperatur it qualifies regulation fans	25°C	-50°C	50°C
P70	Offset probe sonde	0°C	-10°C	10°C
P71	Offset evaporator sonde	0°C	-10°C	10°C
P72	Language of print: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P73	Buzzer sounding time at the end of the PreCooling cycle	60 sec	3 sec	600 sec
P74	Compressor switch-off delay (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P75	Solenoid switch-on delay	5 sec	0 sec	600 sec
P76	Solenoid: 0- PUMPDOWN; 1- HOT GAS DEFROSTING	0	0	1
P77	USBRec Downloads: 0 = All; Last 48h 1 = 2 = least downloads	0	0	2





SETPOINT

Wenn das Gerät mit  ausgeschaltet wurde, kann man mit der Veränderung der Parameter beginnen, indem man gleichzeitig 5 Sek. lang  und  drückt:

- Am DISPLAY 1 wird der Wert des Setpoint angezeigt.
- Am DISPLAY 2 wird die N. des Setpoint durch Blinken von '01' angezeigt.
- Am DISPLAY 3 erscheint die blinkende Anzeige des Buchstaben 'S'.




Mit  und  kann man den Parameter auswählen. Durch Drücken  ist es möglich, in den Änderungsmodus des Parameters einzusteigen:

- Am DISPLAY 1 Display1 erscheint eine blinkende Anzeige des Werts des ausgewählten Setpoint.
- Am DISPLAY 2 wird die N. des Setpoint '-25' angezeigt.
- Am DISPLAY 3 wird der Buchstabe 'S' angezeigt.



Mit  und  kann man den Wert des Parameters verändern. Durch Drücken  wird der neue Wert des Parameters bestätigt und man kehrt zur Auswahl des Parameters zurück. Der Ausstieg aus dem Menüpunkt Parameter erfolgt automatisch nach einem Timeout von 60 Sekunden, oder indem man manuell  drückt.


SetPoint	Beschreibung	Default	min.	MAX
S01	SetPoint Zelle PHASE1 bei Schockkühlung +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint Kern PHASE1 bei Schockkühlung +3°C Soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint Zeit PHASE1 bei Schockkühlung +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S04	SetPoint Zelle PHASE2 bei Schockkühlung +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint Kern PHASE2 bei Schockkühlung +3°C Soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint Zeit PHASE2 bei Schockkühlung +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint Zelle PHASE3 bei Schockkühlung +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint Kern PHASE3 bei Schockkühlung +3°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint Zeit PHASE3 bei Schockkühlung +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S10	SetPoint Zelle bei Konservierung +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint Zelle PHASE1 bei Schockkühlung +3°C Hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint Kern PHASE1 bei Schockkühlung +3°C Hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint Zeit PHASE1 bei Schockkühlung +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S14	SetPoint Zelle PHASE2 bei Schockkühlung +3°C Hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint Kern PHASE2 bei Schockkühlung +3°C Hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint Zeit PHASE2 bei Schockkühlung +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S17	SetPoint Zelle PHASE3 bei Schockkühlung +3°C Hard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint Kern PHASE3 bei Schockkühlung +3°C Hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint Zeit PHASE3 bei Schockkühlung +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S20	SetPoint Zeit in P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S21	SetPoint Zelle PHASE1 bei Gefrieren -18°C Soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	SetPoint Kern PHASE1 bei Gefrieren -18°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint Zeit PHASE1 bei Gefrieren -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S24	SetPoint Zelle PHASE2 bei Gefrieren -18°C Soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint Kern PHASE2 bei Gefrieren -18°C Soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint Zeit PHASE2 bei Gefrieren -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S27	SetPoint Zelle PHASE3 bei Gefrieren -18°C Soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint Kern PHASE3 bei Gefrieren -18°C Soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint Zeit PHASE3 bei Gefrieren -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S30	SetPoint Zelle bei Konservierung -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint Zelle PHASE1 bei Gefrieren -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint Kern PHASE1 bei Gefrieren -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint Zeit PHASE1 bei Gefrieren -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S34	SetPoint Zelle PHASE2 bei Gefrieren -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint Kern PHASE2 bei Gefrieren -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint Zeit PHASE2 bei Gefrieren -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S37	SetPoint Zelle PHASE3 bei Gefrieren -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint Kern PHASE3 bei Gefrieren -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint Zeit PHASE3 bei Gefrieren -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S40	SetPoint Zeit in P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S41	SetPoint max. Abkuehlungszeit mit Zeitzyclus +3°C	120 min	0 min	900 min
S42	SetPoint max. Abkuehlungszeit mit Zeitzyclus -18°C	300 min	0 min	900 min
S43	SetPoint Kern bei Schockkühlung +3°C	0°C	-60°C	100°C
S44	SetPoint Kern bei Schockkühlung -18°C	-35°C	-60°C	100°C
s45	Sollwert Vorkühlkammer Schockfrostzyklen +3°	-10°C	-60°C	100°C
s46	Sollwert Vorkühlkammer Schockfrostzyklen -18°	-25°C	-60°C	100°C
s47	Betrieb als Tiefkühlfach 0=nein; 1=j	0	0	1
s48	Sollwert Tiefkühlfach +3°C	2°C	-60°C	100°C
s49	Sollwert Tiefkühlfach -18°C	-20°C	-60°C	100°C

PARAMETER



Wenn die Maschine mit der Taste  ausgeschaltet wurde, kann man in den Änderungsmodus des Parameters einsteigen, indem man gleichzeitig 5 Sekunden lang die Taste  und die Taste  drückt:


- Am DISPLAY 1 wird der Wert des Parameters angezeigt.
- Am DISPLAY 2 erscheint blinkend die Anzeige der Nummer des Parameters '01'.
- Am DISPLAY 3 erscheint blinkend die Anzeige des Buchstaben 'P'.

Mit den Tasten  und  kann man den Parameter auswählen.

Durch drücken der Taste  kann man in den Änderungsmodus des Parameters einsteigen:

- Am DISPLAY 1 erscheint blinkend die Anzeige des Wertes des ausgewählten Parameters .
- Am DISPLAY 2 wird die Nummer des Parameters '15' angezeigt.
- Am DISPLAY 3 wird der Buchstabe 'P' angezeigt.

Mit den Tasten  und  kann man den Wert des Parameters ändern.

Durch Drücken der Taste  wird der neue Wert des Parameters bestätigt und man kehrt zur Auswahl des Parameters zurück. Der Ausstieg aus dem Menüpunkt Parameter erfolgt automatisch nach einem Timeout von 60 Sekunden



oder manuell durch Drücken der Taste .

Param.	Beschreibung	Default	min.	MAX
P01	Hysteresis wegen Verschwindens des Temperaturalarms	2°C	0°C	10°C
P02	Alarmschwelle hohe Temp. bei pos. Kons. bezogen auf Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Alarmschwelle niedrige Temperatur bei positiver Konservierung	0°C	-10°C	0°C
P04	Alarmschwelle hohe Temp. bei neg. Kons. bezogen auf Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Alarmschwelle niedrige Temp. bei neg. Kons. bezogen auf Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Verzögerung Temperaturalarm ab Beginn der Konservierung o. Defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Verzögerung Temperaturalarm	30 min	0 min	300 min
P10	Messeinheit der Temperatur (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset Zellsonde	0°C	-10°C	10°C
P12	Polar. Tür offen 0: DI geschl. = Tür geschl. 1: DI geschl.=Tür offen	0	0	1
P13	Verzögerung Alarm Tür offen	2 min	0 min	60 min
P15	Freischaltung Buzzer (0 gesperrt; 1 freigeschaltet)	1	0	1
P16	Dauer Buzzer am Ende des Schockkühlzyklus	10 sec	0	600 sec
P17	Dauer Buzzer bei Alarm	1 min	0 min	90 min
P18	Überprüfung Einschaltung Kerntemperatursonde 0=nein 1=ja	1	0	1
P19	Aktivieren Temperaturfühler : 0 = nein, 1 = ja	1	0	1
P20	Relais Sterilisation 0=n. vorhanden 1=vorhanden	1	0	1
P21	Nur Schockkühlzyklus: 0=Positive/Negative 1 =nur Positive	0	0	1
P22	Erfassungszeit Alarm Druckregler	5 sec	0 sec	60 sec
P23	Polarität Digitaleingang Hochdruck 0: DI offen = Alarm HP aktiv 1: DI geschlossen = Alarm HP aktiv	0	0	1
P25	Dauer der Sterilisation	15 min	0 min	90 min
P26	Mindesttemperatur für Beginn der Sterilisation	15°C	0°C	100°C
P27	Mindesttemperatur für Beginn der Heizung der Kerntemperatursonde	-5°C	-50°C	50°C
P28	Dauer Heizung der Kerntemperatursonde	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Temperatur Ende der Heizung der Kerntemperatursonde	30°C	0°C	100°C
P30	Hysteresis Einschalten Ausschalten des Kompressors	1°C	0°C	20°C
P31	Mindestzeit zwischen OFF - ON des Kompressors	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint bei Kont. Kerntemperatursonde mit Error Zellsonde	-2°C	-10°C	10°C
P33	Mindesttemp. der Kerntemperatursonde für Beginn der Schockkühlung	70°C	0°C	90°C
P34	Mindesttemperatur der Kerntemperatursonde für Beginn der Schockkühlung	3 min	0 min	240 min
P35	Lüfter ON bei abgeschaltetem Kompressor bei Konservierung	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Lüfter OFF bei abgeschaltetem Kompressor bei Konservierung	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Temp.diff. im Kern beim Test Einschalten der Kerntemperatursonde	4°C	0	10°C
P38	Temp.diff. zw. Zelle u. Kern bei Test Eins. der Kerntemp. sonde	5°C	0	10°C
P40	Adresse des Instruments	1	1	147
P41	Verwalt. der seriellen Stelle: 0=n. verwendet 1=Drucken 2=ModBus	1	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	2	0	2
P43	Parity : 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2
P44	Stichprobenzeit	10 min	1 min	60 min




Param.	Beschreibung	Default	min.	MAX
P50	Bei Beginn der Schockkühl. wird eine Abtauung durchgeführt 0=Nein;1=Ja	0	0	1
P51	Temperatur bei Ende der Abtauung	8°C	-10°C	30°C
P52	Maximaldauer eines Defrost-Zyklus	15 min	1 min	90 min
P53	Intervall zw. zwei Abtauungen bei der Konservierung (0=Ausschluss)	0 Std.	0	18 Std.
P54	Art der Abtauung: 0=mit Luft 1=mit heißem Gas 2=elektrisch	0	0	2
P55	Abtropfzeit	1 min	0 min	90 min
P56	Verzögerung der Aktiv. des Kompressors mit Abtauung mit heißem Gas	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Mindesttemperatur für den Beginn der Abtauung	0°C	-10°C	30°C
P58	Temp.differenzial Anhalten Lüfter nach dem Abtauen	5°C	0°C	10°C
P60	Zeit Kompressor ON bei Zyklen +3°C bei defekter Zellsonde	3 min	0 min	60 min
P61	Zeit Kompressor OFF bei Zyklen +3°C bei defekter Zellsonde	7 min	0 min	60 min
P62	Zeit Kompressor ON bei Zyklen -18°C bei defekter Zellsonde	8 min	0 min	60 min
P63	Zeit Kompressor OFF bei Zyklen -18°C bei defekter Zellsonde	2 min	0 min	60 min
P65	Verzögerung Einschalten Kompressor durch Power-On	2 min	0 min	60 min
P66	Stellen Sie temperatur ein, das es vorgeschriebene Ventilatoren qualifiziert	25°C	-50°C	50°C
P70	Offset kerntemperaturfühler	0°C	-10°C	10°C
P71	Offset verdampfersonde	0°C	-10°C	10°C
P72	Sprache des Druckes: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P73	Dauer des Buzzers am Ende der Vorkühlung	60 sec	3 sec	600 sec
P74	Abschaltverzögerung Kompressor (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P75	Einschaltverzögerung Magnetventil	5 sec	0 sec	600 sec
P76	Magnetventil: 0- PUMPDOWN; 1- ABTAUEN HEISSGAS.	0	0	1
P77	USBRec Downloads: 0 = Alle; Letzten 48 Stunden 1 = 2 = mindestens Downloads	0	0	2

SETPOINT




Lorsque la machine a été éteinte à l'aide de la Touche , il est possible d'accéder à la modification paramètres en


appuyant simultanément sur la touche  et la touche .

- L'ECRAN 1 affiche la valeur du setpoint.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du setpoint clignotant '01'
- Sur l'ECRAN 3 la lettre 'S' clignote.

Les touches  et  permettent de sélectionner le paramètre. En appuyant sur la Touche  il est possible d'accéder au mode de modification du paramètre:

- L'ECRAN 1 affiche la valeur du setpoint clignotante sélectionné.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du setpoint '-25'
- L'ECRAN 3 affiche la lettre 'S'.

Les touches  ou  permettent de modifier la valeur du paramètre. Un appui sur la touche  sconfirme la nouvelle valeur du paramètre et ramène à la sélection du paramètre. Après 60 secondes, le menu Paramètres se ferme



automatiquement après un time out de 60 secondes. Pour fermer manuellement le menu, appuyer sur la touche .

SetPoint	Description	Par défaut	min	MAX
S01	SetPoint cellule PHASE1 en mode refroidissement +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint noyau PHASE1 en mode refroidissement +3°C Soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint temps PHASE1 en mode refroidissement +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S04	SetPoint cellule PHASE2 en mode refroidissement +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint noyau PHASE2 en mode refroidissement +3°C Soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint temps PHASE2 en mode refroidissement +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint cellule PHASE3 en mode refroidissement + 3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint noyau PHASE3 en mode refroidissement +3°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint temps PHASE3 en mode refroidissement +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S10	SetPoint cellule en mode congélation +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint cellule PHASE1 en mode refroidissement +3°C Hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint noyau PHASE1 en mode refroidissement +3°C Hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint temps PHASE1 en mode refroidissement +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S14	SetPoint cellule PHASE2 en mode refroidissement +3°C Hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint noyau PHASE2 en mode refroidissement +3°C Hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint temps PHASE2 en mode refroidissement +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S17	SetPoint cellule PHASE3 en mode refroidissement +3°C Hard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint noyau PHASE3 en mode refroidissement +3°C Hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint temps PHASE3 en mode refroidissement +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S20	Setpoint temps en P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S21	SetPoint cellule PHASE1 en mode congélation -18°C Soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	SetPoint noyau PHASE1 en mode congélation -18°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint temps PHASE1 en mode congélation -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S24	SetPoint cellule PHASE2 en mode congélation -18°C Soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint noyau PHASE2 en mode congélation -18°C Soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint temps PHASE2 en mode congélation -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S27	SetPoint cellule PHASE3 en mode congélation -18°C Soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint noyau PHASE3 en mode congélation -18°C Soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint temps PHASE3 en mode congélation -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S30	SetPoint cellule en conservation -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint cellule PHASE1 en mode congélation -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint noyau PHASE1 en mode congélation -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint temps PHASE1 en mode congélation -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S34	SetPoint cellule PHASE2 en mode congélation -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint noyau PHASE2 en mode congélation -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint temps PHASE2 en mode congélation -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S37	SetPoint cellule PHASE3 en mode congélation -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint noyau PHASE3 en mode congélation -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint temps PHASE3 en mode congélation -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S40	SetPoint temps en P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S41	SetPoint temps maximum pour refroidissement avec cycle à temps +3°C	120 min	0 min	900 min
S42	SetPoint temp maximum pour refroidissement avec cycle à temps -18°C	300 min	0 min	900 min
S43	SetPoint cellule en refroidissement +3°C à temps infini	0 °C	-60°C	100°C
S44	SetPoint cellule en refroidissement -18°C à temps infini	-35°C	-60°C	100°C
s45	Valeur de réglage de la Chambre PreCooling des cycles de refroidissement +3°	-10°C	-60°C	100°C
s46	Valeur de réglage de la Chambre PreCooling des cycles de refroidissement -18°	-25°C	-60°C	100°C
s47	Fonctionnement en tant que conservateur 0=non ; 1=oui	0	0	1
s48	Valeur de réglage de la Chambre du Conservateur +3°C	2°C	-60°C	100°C
s49	Valeur de réglage de la Chambre du Conservateur -18° C	-20°C	-60°C	100°C

PARAMETRES

Lorsque la machine a été éteinte à l'aide de la Touche , il est possible d'accéder à la modification des Paramètres en appuyant simultanément sur la touche  et la touche  pendant cinq secondes:


- L'ECRAN 1 affiche la valeur du paramètre.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du paramètre clignotant '01'.
- Sur l'ECRAN 3 la lettre 'P' clignote.


Les touches  et  permettent de sélectionner le paramètre

En appuyant sur la Touche  il est possible d'accéder au mode de modification du Paramètre:

- L'ECRAN 1 affiche la valeur du paramètre clignotante sélectionné.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du paramètre '15'.
- L'ECRAN 3 affiche la lettre 'P'.

Les touches  et  permettent de modifier la valeur du paramètre.




Un appui sur la Touche  confirme la nouvelle valeur du paramètre et ramène à la sélection du paramètre. Après 60 secondes, le menu Paramètres se ferme automatiquement après un time out de 60 secondes.

Pour fermer manuellement le menu, appuyer sur la touche .




Paramèt.	Description	Par défaut	min	MAX
P01	Hystérésis par désactivation de l'alarme de température	2°C	0°C	10°C
P02	Seuil d'alarme de température élevée en mode conservation positive par rapport au Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Seuil d'alarme de basse température en mode conservation positive	0°C	-10°C	0°C
P04	Seuil d'alarme de température élevée en mode conservation négative par rapport au Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Seuil d'alarme de basse température en mode conservation négative par rapport au Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Retard de l'alarme de température du début de la conservat. ou de defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Retard de l'alarme de température	30 min	0 min	300 min
P10	Unité de mesure de la température (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset (décalage) de la sonde cellule	0°C	-10°C	10°C
P12	Polarité porte ouverte 0: DI fermé = porte Fermée 1: DI fermé = porte Ouverte	0	0	1
P13	Retard de l'alarme de porte ouverte	2 min	0 min	60 min
P15	Activation ronfleur (0 désactivé ; 1 activé)	1	0	1
P16	Durée du ronfleur au terme du cycle de refroidissement	10 sec	0	600 sec
P17	Durée du ronfleur en mode alarme	1 min	0 min	90 min
P18	Activation de l'insertion de l'Aiguille 0 = non 1 = oui	1	0	1
P19	Activer sonde de température: 0 = non, 1 = OUI	0	0	1
P20	Relais stérilisation 0 = absent 1 = présent	1	0	1
P21	Cycles de refroid. uniquement: 0=cycles Positifs/Négatifs 1=cycles Positifs uniq.	0	0	1
P22	Temps de détection d'alarme de manostat	5 sec	0 sec	60 sec
P23	Polarité d'entrée digitale haute pression 0: DI Ouvert = Alarme HP activé 1: DI fermé = Alarme HP activé	0	0	1
P25	Durée de Stérilisation	15 min	0 min	90 min
P26	Température minimum pour début de Stérilisation	15°C	0°C	100°C
P27	Température minimum pour début de chauffage de l'aiguille	-5°C	-50°C	50°C
P28	Durée de chauffage de l'Aiguille	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Température de fin de chauffage de l'Aiguille	30°C	0°C	100°C
P30	Hystérésis activation/désactivation du compresseur	1°C	0°C	20°C
P31	Temps minimum entre compresseur OFF - ON	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint en mode de contrôle de l'Aiguille avec Erreur de Sonde Cellule	-2°C	-10°C	10°C
P33	Température minimum de l'aiguille pour début de refroidissement	70°C	0°C	90°C
P34	Durée du test d'insertion de l'aiguille (0=test terminé)	3 min	0 min	240 min
P35	Ventilateurs ON avec compresseur éteint en mode conservation	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Ventilateurs OFF avec compresseur éteint en mode conservation	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Différence de température au niveau du Noyau lors du test d'insertion de l'aiguille	4°C	0	10°C
P38	Différence de température entre la Cellule et le Noyau lors du test insertion de l'aiguille	5°C	0	10°C
P40	Adresse de l'outil	1	1	147
P41	Gestion de la Sérielle : 0 = non utilisée 1 = Impression 2 = ModBus	1	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	2	0	2
P43	Parity : 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2

Paramèt.	Description	Par défaut	min	MAX
P44	Intervalle d'impression	10 min	1 min	60 min
P50	Exécute un dégivrage au début de le refroidissement 0=Non;1=Oui	0	0	1
P51	Température de fin de dégivrage	8°C	-10°C	30°C
P52	Durée maximum d'un defrost	15 min	1 min	90 min
P53	Intervalle entre deux dégivrages en mode conservation (0=exclu)	0 ore	0	18 ore
P54	Type de dégivrage : 0= à air 1= à gaz chaud 2= électrique	0	0	2
P55	Temps d'égouttement	1 min	0 min	90 min
P56	Retard d'activation du compress. avec dégivrage à gaz chaud	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Température minimum pour début de dégivrage	0°C	-10°C	30°C
P58	Delta de température d'arrêt des ventilateurs après dégivrage + 5°C	5°C	0°C	10°C
P60	Temps Compres. ON pendant cycles +3°C avec sonde cellule défectueuse	3 min	0 min	60 min
P61	Temps Compres. OFF pendant cycles +3°C avec sonde cellule défectueuse	7 min	0 min	60 min
P62	Temps Compres. ON pendant cycles -18°C avec sonde cellule défectueuse	8 min	0 min	60 min
P63	Temps Compres. OFF pendant cycles -18°C avec sonde cellule défectueuse	2 min	0 min	60 min
P65	Retard d'activation du compresseur depuis Power-On	2 min	0 min	60 min
P66	Set température habilite de la régulation ventilateurs evaporateurs	25°C	-50°C	50°C
P70	Offset sonde aiguille	0°C	-10°C	10°C
P71	Offset sonde evaporateur	0°C	-10°C	10°C
P72	Langue de presse: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P73	Période du Son Buzzer à la fin du PreCooling	60 sec	3 sec	600 sec
P74	Retard de l'extinction du compresseur (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P75	Retard d'allumage Solénoïde	5 sec	0 sec	600 sec
P76	Solénoïde : 0- PUMPDOWN ; 1- DÉGIVRAGE GAZ CHAUD.	0	3 sec	1
P77	USBRec Téléchargements: 0 = Tous; Dernière 48h 1 = 2 = moins téléchargements	0	0	2




SETPOINT

Con el aparato apagado con la tecla , es posible acceder a la modificación de parámetros, manteniendo durante 5 segundos pulsadas la tecla  y la tecla  :

- En el DISPLAY 1 aparece el valor del setpoint.
- En el DISPLAY 2 parpadea el número de setpoint '01'.
- En el DISPLAY 3 parpadea la letra 'S'.

Con la tecla  y la  es posible seleccionar el parámetro. Pulsando la tecla  es posible acceder a la modificación del parámetro:




- En el DISPLAY 1 parpadea el valor del setpoint seleccionado.
- En el DISPLAY 2 se lee el número de setpoint '-25'.
- En el DISPLAY 3 se lee la letra 'S'.



Con la tecla  y la  es posible modificar el valor del parámetro. Pulsando la tecla  se confirma el nuevo valor del parámetro y se vuelve a la selección del parámetro. La salida del menú parámetros es automática transcurrido


un time out de 60 seg., o bien manualmente pulsando la tecla .

SetPoint	Descripción	V.por defecto	mín	MÁX
S01	SetPoint cámara FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint corazón FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint tiempo FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S04	SetPoint cámara FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint corazón FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint tiempo FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint cámara FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint corazón FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint tiempo FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Soft	30 min	0min	900min
S10	SetPoint cámara en conservación +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint cámara FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint corazón FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint tiempo FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S14	SetPoint cámara FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint corazón FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint tiempo FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S17	SetPoint cámara FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Hard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint corazón FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint tiempo FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S20	SetPoint tiempo en P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S21	SetPoint cámara FASE1 en congelación -18°C Soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	SetPoint corazón FASE1 en congelación -18°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint tiempo FASE1 en congelación -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S24	SetPoint cámara FASE2 en congelación -18°C Soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint corazón FASE2 en congelación -18°C Soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint tiempo FASE2 en congelación -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S27	SetPoint cámara FASE3 en congelación -18°C Soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint corazón FASE3 en congelación -18°C Soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint tiempo FASE3 en congelación -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S30	SetPoint cámara en conservación -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint cámara FASE1 en congelación -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint corazón FASE1 en congelación -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint tiempo FASE1 en congelación -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S34	SetPoint cámara FASE2 en congelación -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint corazón FASE2 en congelación -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint tiempo FASE2 en congelación -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S37	SetPoint cámara FASE3 en congelación -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint corazón FASE3 en congelación -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint tiempo FASE3 en congelación -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S40	SetPoint tiempo en P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S41	SetPoint tiempo máximo enfriamiento rápido con ciclo a tiempo +3°C	120 min	0 min	900 min
S42	SetPoint tiempo máximo enfriamiento rápido con ciclo a tiempo -18°C	300 min	0 min	900 min
S43	SetPoint cámara en enf. rápido +3°C por tiempo infinitamente	0°C	-60°C	100°C
S44	SetPoint cámara en enf. rápido -18°C por tiempo infinitamente	0°C	-60°C	100°C
s45	Set point Cámara PreCooling ciclos enfriamiento rápido +3°	-10°C	-60°C	100°C
s46	Set point Cámara PreCooling ciclos enfriamiento rápido -18°	-25°C	-60°C	100°C
s47	Funcionamiento como conservador 0=no; 1=si	0	0	1
s48	Set point Cámara Conservador +3°C	2°C	-60°C	100°C
s49	Set point cámara Conservador -18°C	-20°C	-60°C	100°C





PARÁMETROS

Con el aparato apagado por medio de la tecla , es posible acceder a la modificación de parámetros, manteniendo pulsadas durante 5 segundos la tecla  y la tecla  : • En el DISPLAY 1 se lee el valor del parámetro.
• En el DISPLAY 2 parpadea el número del parámetro '01'.
• En el DISPLAY 3 parpadea la letra 'P'.

Con la tecla  y la  es posible seleccionar el parámetro.

Pulsando la tecla  es posible entrar en la modificación de parámetro:


- En el DISPLAY 1 parpadea el valor del parámetro seleccionado.
- En el DISPLAY 2 se lee el número del parámetro '15'.
- En el DISPLAY 3 se lee la letra 'P'.

Con la teclas  y  es posible modificar el valor del parámetro. Pulsando la tecla  se confirma el nuevo valor del parámetro y se vuelve a la selección del parámetro. La salida del menú parámetros es automática transcurrido un time out de 60 segundos, o bien manualmente pulsando la tecla .

Parám.	Descripción	V. por defecto	mín.	MÁX.
P01	Histéris para desactivación alarma de temperatura	2°C	0°C	10°C
P02	Umbral alarma alta temp. en cons. positiva relativa al Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Umbral alarma baja temperatura en conservación positiva	0°C	-10°C	0°C
P04	Umbral alarma alta t. en cons. negativa relativa al Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Umbral alarma baja t. en cons. negativa relativa al Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Retardo alarma temperatura desde inicio conservación o defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Retardo alarma temperatura	30 min	0 min	300 min
P10	Unidad de medida de la temperatura (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset sonda cámara	0°C	-10°C	10°C
P12	Polaridad puerta- 0: DI cerrada = Cerr. - 1: DI cerrada = Abta.	0	0	1
P13	Retardo alarma por puerta abierta	2 min	0 min	60 min
P15	Activa zumbador (0 desactivado; 1 activado)	1	0	1
P16	Duración zumbador a fin de ciclo de enfriamiento rápido	10 seg	0	600 seg
P17	Duración zumbador en alarma	1 min	0 min	90 min
P18	Control Introducción Aguja 0=no 1=si	1	0	1
P19	Activar sonda de temperatura: 0 = no, 1 = SI	1	0	1
P20	Relé Esterilización 0=no presente 1=presente	1	0	1
P21	Solo ciclos enf. rápido: 0=Positivos/Negativos 1 =solo Positivos	0	0	1
P22	Tiempo lectura alarma presostato	5 seg	0 seg	60 seg
P23	Polaridad entrada digital de alta presión 0: DI abierta = Alarma HP activada 1: DI cerrada = Alarma HP activada	0	0	1
P25	Duración Esterilización	15 min	0 min	90 min
P26	Temperatura mínima para inicio Esterilización	15°C	0°C	100°C
P27	Temperatura mínima para inicio calentamiento de aguja	-5°C	-50°C	50°C
P28	Duración Calentamiento de aguja	90 seg	0 seg	600 seg
P29	Temperatura fin calentamiento de aguja	30°C	0°C	100°C
P30	Histérisis encendido-apagado del compresor	1°C	0°C	20°C
P31	Tiempo mínimo entre OFF - ON del compresor	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint para control Aguja con Error Sonda Cámara	-2°C	-10°C	10°C
P33	Temperatura mínima de la aguja para inicio enfriamiento rápido	70°C	0°C	90°C
P34	Duración test de introducción aguja (0=test desactivado)	3 min	0 min	240 min
P35	Ventiladores ON con compresor apagado en conservación	30 seg	0 seg	999 seg
P36	Ventiladores OFF con compresor apagado en conservación	300 seg	0 seg	999 seg
P37	Diferencia de temp. corazón en test introducción aguja	4°C	0	10°C
P38	Diferencia de temp. Cámara-Corazón en test introducción aguja	5°C	0	10°C
P40	Dirección del instrumento	1	1	147
P41	Gestión de la Serial: 0=no utilizada 1=Impresión 2=ModBus	1	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	2	0	2
P43	Parity : 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2
P44	Tiempo de muestreo	10 min	1 min	60 min
P50	Efectuar un deshielo al inicio del enfriamiento rápido 0=No;1=Si	0	0	1
P51	Temperatura de fin deshielo	8°C	-10°C	30°C
P52	Duración máxima de un defrost	15 min	1 min	90 min

Parám.	Descripción	V. por defecto	mín.	MÁX.
P53	Intervalo entre dos deshielos en conservación (0=desactivado)	0 horas	0	18 horas
P54	Tipo de deshielo: 0=con aire 1=con gas caliente 2=eléctrico	0	0	2
P55	Tiempo de escurrimiento	1 min	0 min	90 min
P56	Retardo activación compres. con deshielo con gas caliente	0 seg	0 seg	600 seg
P57	Temperatura mínima para inicio deshielo	0°C	-10°C	30°C
P58	Diferencial de temp. para paro de ventiladores tras deshielo	5°C	0°C	10°C
P60	Tiempo Compres. ON en ciclos +3°C con Sonda Cámara averiada	3 min	0 min	60 min
P61	Tiempo Compres. OFF en ciclos +3°C con Sonda Cámara averiada	7 min	0 min	60 min
P62	Tiempo Compres. ON en ciclos -18°C con Sonda Cámara averiada	8 min	0 min	60 min
P63	Tiempo Compres. OFF en ciclos -18°C con Sonda Cámara averiada	2 min	0 min	60 min
P65	Retardo encendido compresor desde Power-On	2 min	0 min	60 min
P66	Set temperatura habilita del reglamento ventiladores evapora	25°C	-50°C	50°C
P70	Offset aguja sonde	0°C	-10°C	10°C
P71	Offset evaporador sonde	0°C	-10°C	10°C
P72	Lengua de impresión: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P73	Periodo Sonido Zumbador al final del PreCooling	60 sec	3 sec	600 sec
P74	Retardo apagado compresor (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P75	Retardo encendido Solenoide	5 sec	0 sec	600 sec
P76	Solenoide: 0- PUMPDOWN; 1- DESESCARCHE GAS CALIENTE.	0	0	1
P77	USBRec Descargas: 0 = Todos; Últimas 48h 1 = 2 = menos descargas	0	0	2

“P”

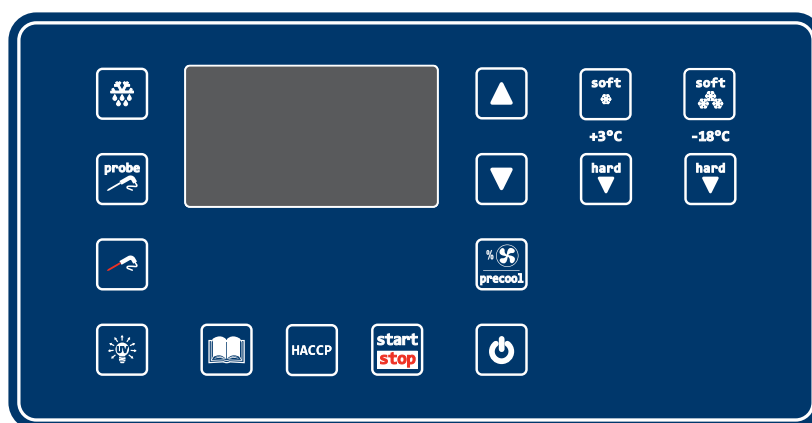

IT	SETPOINT e PARAMETRI - “P”.....	pagina 20
EN	SETPOINT and PARAMETERS - “P”.....	page 23
DE	SETPOINT und PARAMETER - “P”.....	seite 26
FR	SETPOINT et PARAMETRES - “P”.....	page 29
ES	SETPOINT y PARAMETROS - “P”.....	página 32

SETPOINT



Con la macchina spenta da tasto , è possibile accedere alla modifica parametri, tenendo premuti contemporaneamente per cinque secondi il tasto  e il tasto .



- Sul DISPLAY 1 viene visualizzato il valore del setpoint.
- Sul DISPLAY 2 viene visualizzato il numero del setpoint lampeggiante '01'.
- Sul DISPLAY 3 viene visualizzata la lettera 'S' lampeggiante.

Premendo il tasto  o  è possibile selezionare il setpoint.

Premendo il tasto  è possibile entrare in modifica setpoint:

- Sul DISPLAY 1 viene visualizzato il valore del setpoint selezionato lampeggiante.
- Sul DISPLAY 2 viene visualizzato il numero del setpoint '-25'.
- Sul DISPLAY 3 viene visualizzata la lettera 'S'.


Premendo il tasto  o  è possibile modificare il valore del parametro.



Premendo il tasto  si conferma il nuovo valore e si ritorna alla selezione dei setpoint. L'uscita dal menù avviene automaticamente dopo un time out di 60 sec., oppure manualmente premendo il tasto .

SetPoint	Descrizione	Default	min	MAX
S01	SetPoint cella FASE1 in abbattimento +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint cuore FASE1 in abbattimento +3°C Soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint tempo FASE1 in abbattimento +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S04	SetPoint cella FASE2 in abbattimento +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint cuore FASE2 in abbattimento +3°C Soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint tempo FASE2 in abbattimento +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint cella FASE3 in abbattimento +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint cuore FASE3 in abbattimento +3°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint tempo FASE3 in abbattimento +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S10	SetPoint cella in conservazione +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint cella FASE1 in abbattimento +3°C Hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint cuore FASE1 in abbattimento +3°C Hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint tempo FASE1 in abbattimento +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S14	SetPoint cella FASE2 in abbattimento +3°C Hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint cuore FASE2 in abbattimento +3°C Hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint tempo FASE2 in abbattimento +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S17	SetPoint cella FASE3 in abbattimento +3°C Hard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint cuore FASE3 in abbattimento +3°C Hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint tempo FASE3 in abbattimento +3°C Hard	30 min	0 min	900 min
S21	SetPoint cella FASE1 in congelamento -18°C Soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	SetPoint cuore FASE1 in congelamento -18°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint tempo FASE1 in congelamento -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S24	SetPoint cella FASE2 in congelamento -18°C Soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint cuore FASE2 in congelamento -18°C Soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint tempo FASE2 in congelamento -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S27	SetPoint cella FASE3 in congelamento -18°C Soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint cuore FASE3 in congelamento -18°C Soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint tempo FASE3 in congelamento -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S30	SetPoint cella in conservazione -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint cella FASE1 in congelamento -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint cuore FASE1 in congelamento -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint tempo FASE1 in congelamento -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S34	SetPoint cella FASE2 in congelamento -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint cuore FASE2 in congelamento -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint tempo FASE2 in congelamento -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S37	SetPoint cella FASE3 in congelamento -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint cuore FASE3 in congelamento -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint tempo FASE3 in congelamento -18°C Hard	80 min	0 min	900 min
S41	SetPoint cella in abbattimento +3°C Multipoint	0°C	-60°C	100°C
S42	SetPoint cuore in abbattimento +3°C Multipoint	3°C	-60°C	100°C



SetPoint	Descrizione	Default	min	MAX
S43	SetPoint tempo in abbattimento +3°C Multipoint	90 min	0 min	599 min
S44	Isteresi cella in abbattimento +3°C Multipoint	1°C	0°C	10°C
S45	SetPoint cella in congelamento -18°C Multipoint	-39°C	-60°C	100°C
S46	SetPoint cuore in congelamento -18°C Multipoint	-18°C	-60°C	100°C
S47	SetPoint tempo in congelamento -18°C Multipoint	240 min	0 min	599 min
S48	SetPoint tempo in P0 +3°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S49	SetPoint tempo in P0 -18°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S50	Velocità ventole FASE1	100%	0%	100%
S51	Velocità ventole FASE2	100%	0%	100%
S52	Velocità ventole FASE3	100%	0%	100%
S53	Velocità ventole in conservazione	100%	0%	100%
S54	Velocità ventole cella in abbattimento +3°C Multipoint	100%	0%	100%
S55	Velocità ventole cella in congelamento -18°C Multipoint	100%	0%	100%
S56	SetPoint tempo massimo abbattimento P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S57	SetPoint tempo massimo abbattimento P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S58	SetPoint camera abbattimento +3°C a tempo infinito	0°C	-60°C	100°C
S59	SetPoint camera abbattimento -18°C a tempo infinito	-35°C	-60°C	100°C
S60	SetPoint Camera Precooling cicli abbattimento +3°C	-10°C	-60°C	100°C
S61	SetPoint Camera Precooling cicli congelamento -18°C	-25°C	-60°C	100°C


PARAMETRI

Con la macchina spenta da tasto , è possibile accedere alla modifica parametri, tenendo premuti



contemporaneamente per cinque secondi il tasto  e il tasto .


- Sul DISPLAY 1 viene visualizzato il valore del parametro.
- Sul DISPLAY 2 viene visualizzato il numero del parametro lampeggiante '01'.
- Sul DISPLAY 3 viene visualizzata la lettera 'P' lampeggiante.

Premendo il tasto  o  è possibile selezionare il parametro.


Premendo il tasto  è possibile entrare in modifica parametro:

- Sul DISPLAY 1 viene visualizzato il valore del parametro selezionato lampeggiante.
- Sul DISPLAY 2 viene visualizzato il numero del parametro '15'.
- Sul DISPLAY 3 viene visualizzata la lettera 'P'.

Premendo il tasto  o  è possibile selezionare il parametro.

Premendo il tasto  si conferma il nuovo valore del parametro e si ritorna alla selezione del parametro.




L'uscita dal menù parametri avviene automaticamente dopo un time out di 60 secondi, oppure manualmente

premendo il tasto .




Param.	Descrizione	Default	min	MAX
P01	Isteresi per rientro allarme di temperatura	2°C	0°C	10°C
P02	Soglia allarme alta temp. in cons. positiva relativa al Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Soglia allarme bassa temperatura in conservazione positiva	0°C	-10°C	0°C
P04	Soglia allarme alta t. in cons. negativa relativa al Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Soglia allarme bassa t. in cons. negativa relativa al Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Ritardo allarme temperatura da inizio conservazione o defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Ritardo allarme temperatura	30 min	0 min	300 min
P08	Durata massima BlackOut	2 min	0 min	300 min
P10	Unità di misura della temperatura (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset sonda cella	0°C	-10°C	10°C
P12	Polarità porta 0: DI chiuso = Chiusa 1: DI chiuso = Aperta	0	0	1
P13	Ritardo allarme porta aperta	2 min	0 min	60 min
P14	Funzione sonda Spillone: 0 = Standard 1 = Multipoint 2,3,4 = numero di Spilloni in Multisonde	1	0	4
P15	Abilita buzzer (0=disabilitato; 1=Abilitato)	1	0	1
P16	Durata buzzer a fine ciclo di abbattimento	10 sec	0	600 sec
P17	Durata buzzer in allarme	1 min	0 min	90 min

Param.	Descrizione	Default	min	MAX
P18	Abilita riconoscimento Inserimento Spillone 0=no 1=si	1	0	1
P20	Funzione rele 0=Luce 1=Allarme	1	0	1
P21	Solo cicli abbattimento: 0=Positivi/Negativi 1=solo Positivi	0	0	1
P22	Tempo rilevazione allarme pressostato	5 sec	0 sec	60 sec
P23	Polarità ingresso digitale alta pressione 0: DI Aperto = Allarme HP attivo 1: DI Chiuso = Allarme HP attivo	0	0	1
P24	SetPoint accensione Resistenze	10°C	-10°C	20°C
P25	Durata Sterilizzazione	15 min	0 min	90 min
P26	Minima temperatura per inizio Sterilizzazione	15°C	0°C	100°C
P27	Minima temperatura per inizio riscaldamento spillone	-5°C	-50°C	50°C
P28	Durata Riscaldamento Spillone	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Temperatura fine riscaldamento spillone	30°C	0°C	100°C
P30	Isteresi accensione spegnimento del compressore	1°C	0°C	20°C
P31	Tempo minimo tra OFF - ON compressore	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint in controllo Spillone con Errore Sonda Cella	-2°C	-10°C	10°C
P33	Minima temperatura dello spillone per inizio abbattimento	70°C	0°C	90°C
P34	Durata test inserimento spillone	3 min	1 min	240 min
P35	Ventole ON con compressore spento in conservazione	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Ventole OFF con compressore spento in conservazione	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Differenza di temp. Cuore nel test inserimento spillone	4°C	0	10°C
P38	Differenza di temp. Cella-Cuore nel test inserimento spillone	5°C	0	10°C
P39	Fermata compressore in Test Spillone Multipoint	2 min	0 min	60 min
P40	Indirizzo dello strumento	1	1	147
P41	Gestione della Seriale: 0=non utilizzata 1=Stampa 2=ModBus	0	0	2
P42	BaudRate: 0=2400; 1=4800; 2=9600; 3=19200	3	0	3
P43	Parity : 0=no parity; 1=odd; 2=even	2	0	2
P44	Tempo di campionamento	10 min	1 min	60 min
P50	Esegue uno sbrinamento all'inizio dell'abbattimento 0=No; 1=Si	0	0	1
P51	Temperatura di fine sbrinamento	8°C	-10°C	30°C
P52	Durata massima di un defrost	15 min	1 min	90 min
P53	Intervallo tra due sbrinamenti in conservazione (0=escluso)	0 ore	0	18 ore
P54	Tipo di sbrinamento: 0=ad aria; 1=a gas caldo; 2=elettrico	0	0	2
P55	Tempo di sgocciolamento	1 min	0 min	90 min
P56	Ritardo attivazione compres. con sbrinamento a gas caldo	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Temperatura minima per inizio sbrinamento	3°C	-10°C	30°C
P58	Differenziale di temp. per fermata ventole dopo lo sbrinamento	5°C	0°C	10°C
P60	Tempo Compres. ON in cicli +3°C con Sonda Cella guasta	3 min	0 min	60 min
P61	Tempo Compres. OFF in cicli +3°C con Sonda Cella guasta	7 min	0 min	60 min
P62	Tempo Compres. ON in cicli -18°C con Sonda Cella guasta	8 min	0 min	60 min
P63	Tempo Compres. OFF in cicli -18°C con Sonda Cella guasta	2 min	0 min	60 min
P64	Tempo rotazione visualizzazione spilloni	2 sec	0 sec	100 min
P65	Ritardo accensione compressore da Power-On	2 min	0 min	30 min
P70	Velocità minima ventole	0%	0%	100%
P71	Velocità massima ventole	100%	0%	100%
P72	Velocità spunto ventole	80%	0%	100%
P73	Tempo spunto ventole	15 sec	0 sec	600 sec
P74	Abilita programmi automatici P00: 0=no; 1=si	1	0	1
P75	Numero di scatti dell'encoder	3	1	24
P76	Velocità % per ventole ferme	0%	0%	100%
P77	Velocità % per ventole al massimo	100	0	100
P80	Set temperatura abilita regolazione ventole evaporatore	25°C	-50°C	50°C
P81	Offset sonda evaporatore	0°C	-10°C	10°C
P82	Offset sonda spillone 1	0°C	-10°C	10°C
P83	Offset sonda spillone 2	0°C	-10°C	10°C
P84	Offset sonda spillone 3	0°C	-10°C	10°C
P85	Offset sonda spillone 4	0°C	-10°C	10°C
P86	Lingua di stampa: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P87	Ritardo spergnimento compressore (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P88	Ritardo accensione Solenoide	5 sec	0 sec	600 sec
P89	Periodo Suono Buzzer alla fine del PreCooling	60 sec	3 sec	600 sec
P90	Banda proporzionale abbattimenti positivi	10°	0°	20°
P91	Banda proporzionale abbattimenti negativi	10°	0°	20°
P92	Abilita Inverter compressore 0=no; 1=si	0	0	1



SET POINT

With the machine turned off by the  button, it is possible to change the parameter setting by keeping the  and  buttons pressed simultaneously for five seconds.

- DISPLAY 1 indicates the setpoint value
- DISPLAY 2 the number of the setpoint '01', flashing.
- DISPLAY 3 flashing letter 'S'.

By using the  or  it is possible to select the setpoint. By pressing button  it is possible to change the parameters:

- DISPLAY 1 indicates the setpoint value flashing.
- DISPLAY 2 indicates the number of the parameter '-25'.
- DISPLAY 3 indicates the letter 'S'.




By using the  or  it is possible to select the setpoint.

Press button  to confirm the new parameter value and return to the parameter selection.



SetPoint	Description	Default	min	MAX
S01	Cabinet SetPoint PHASE 1 in +3°C soft blast chill	0°C	-60°C	100°C
S02	Core SetPoint PHASE 1 in soft +3°C blast chill	10°C	-60°C	100°C
S03	Time SetPoint PHASE 1 in +3°C soft blast chill	30 min	0 min	199 min
S04	Cabinet SetPoint PHASE 2 in +3°C soft blast chill	0°C	-60°C	100°C
S05	Core SetPoint PHASE 2 in +3°C soft blast chill	5°C	-60°C	100°C
S06	Time SetPoint PHASE 2 in +3°C soft blast chill	30 min	0 min	199 min
S07	Cabinet SetPoint PHASE 3 in +3°C soft blast chill	0°C	-60°C	100°C
S08	Core SetPoint PHASE 3 in +3°C soft blast chill	3°C	-60°C	100°C
S09	Time SetPoint PHASE 3 in +3°C soft blast chill	30 min	0 min	199 min
S10	Cabinet SetPoint in +3°C conservation	2°C	-60°C	100°C
S11	Cabinet SetPoint PHASE 1 in +3°C hard blast chill	-25°C	-60°C	100°C
S12	Core SetPoint PHASE 1 in +3°C hard blast chill	12°C	-60°C	100°C
S13	Time SetPoint PHASE 1 in +3°C hard blast chill	30 min	0 min	199 min
S14	Cabinet SetPoint PHASE 2 in +3°C hard blast chill	-12°C	-60°C	100°C
S15	Core SetPoint PHASE 2 in +3°C hard blast chill	6°C	-60°C	100°C
S16	Time SetPoint PHASE 2 in +3°C hard blast chill	30 min	0 min	199 min
S17	Cabinet SetPoint PHASE 3 in +3°C hard blast chill	-2°C	-60°C	100°C
S18	Core SetPoint PHASE 3 in +3°C hard blast chill	3°C	-60°C	100°C
S19	Time SetPoint PHASE 3 in +3°C hard blast chill	30 min	0 min	199 min
S21	Cabinet SetPoint PHASE 1 in -18°C soft shock freeze	-10°C	-60°C	100°C
S22	Core SetPoint PHASE 1 in -18°C soft shock freeze	3°C	-60°C	100°C
S23	Time SetPoint PHASE 1 in -18°C soft shock freeze	80 min	0 min	199 min
S24	Cabinet SetPoint PHASE 2 in -18°C soft shock freeze	-25°C	-60°C	100°C
S25	Core SetPoint PHASE 2 in -18°C soft shock freeze	-5°C	-60°C	100°C
S26	Time SetPoint PHASE 2 in -18°C soft shock freeze	80 min	0 min	199 min
S27	Cabinet SetPoint PHASE 3 in -18°C soft shock freeze	-40°C	-60°C	100°C
S28	Core SetPoint PHASE 3 in -18°C soft shock freeze	-18°C	-60°C	100°C
S29	Time SetPoint PHASE 3 in -18°C soft shock freeze	80 min	0 min	199 min
S30	Cabinet SetPoint in -18°C conservation	-20°C	-60°C	100°C
S31	Cabinet SetPoint PHASE 1 in -18°C hard conservation	-40°C	-60°C	100°C
S32	Core SetPoint PHASE 1 in -18°C hard conservation	-18°C	-60°C	100°C
S33	Time SetPoint PHASE 1 in -18°C hard conservation	80 min	0 min	199 min
S34	Cabinet SetPoint PHASE 2 in -18°C hard conservation	-40°C	-60°C	100°C
S35	Core SetPoint PHASE 2 in -18°C hard conservation	-18°C	-60°C	100°C
S36	Time SetPoint PHASE 2 in -18°C hard conservation	80 min	0 min	199 min
S37	Cabinet SetPoint PHASE 3 in -18°C hard conservation	-40°C	-60°C	100°C
S38	Core SetPoint PHASE 3 in -18°C hard conservation	-18°C	-60°C	100°C
S39	Time SetPoint PHASE 3 in -18°C hard conservation	80 min	0 min	199 min
S41	Cabinet SetPoint in +3°C hard blast chill multipoint	0°C	-60°C	100°C
S42	Core SetPoint in +3°C hard blast chill multipoint	3°C	-60°C	100°C


SetPoint	Description	Default	min	MAX
S43	Time SetPoint in +3°C hard blast chill multipoint	90 min	0 min	599 min
S44	Interesi SetPoint in +3°C hard blast chill multipoint	1°C	0°C	10°C
S45	Cabinet SetPoint in -18°C hard blast chill multipoint	-39°C	-60°C	100°C
S46	Core SetPoint in -18°C hard blast chill multipoint	-18°C	-60°C	100°C
S47	Time SetPoint in -18°C hard blast chill multipoint	240 min	0 min	599 min
S48	Time SetPoint in P0 +3°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S49	Time SetPoint in P0 -18°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S50	Fan speed PHASE 1	100%	0%	100%
S51	Fan speed PHASE 2	100%	0%	100%
S52	Fan speed PHASE 3	100%	0%	100%
S53	Fan speed on conservation	100%	0%	100%
S54	Cabinet fan speed in +3°C hard blast chill multipoint	100%	0%	100%
S55	Cabinet fan speed in -18°C hard blast chill multipoint	100%	0%	100%
S56	Time SetPoint Max Time Blast Chill in P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S57	Time SetPoint Max Time Blast Chill in P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S58	Cabinet SetPoint in Blast Chill +3°C infinite time	0°C	-60°C	100°C
S59	Cabinet SetPoint in Blast Chill -18°C infinite time	-35°C	-60°C	100°C
S60	Room setpoint in +3°C blast chilling PreCooling cycles	-10°C	-60°C	100°C
S61	Room setpoint in -18°C freezing PreCooling cycles	-25°C	-60°C	100°C

PARAMETERS



With the machine turned off by the  button, it is possible to change the parameter setting by keeping the  and  buttons pressed simultaneously for five seconds.

- DISPLAY 1 indicates the parameter value
- DISPLAY 2 indicates the number of the param. flashing '01'.
- DISPLAY 3 indicates the letter 'P' flashing.


By using the  or  it is possible to select the setpoint.

By pressing button  it is possible to change the parameters:

- DISPLAY 1 indicates the value of the parameter selected flashing.
- DISPLAY 2 indicates the number of the parameter '15'.
- DISPLAY 3 indicates the letter 'P'.

By using the  or  it is possible to select the setpoint.




Press button  to confirm the new parameter value and return to the parameter selection.

Exit from the parameter menu occurs automatically after a time out of 60 seconds or manually by pressing the  button.



Param.	Description	Default	min	MAX
P01	Hysteresis for temperature alarm cancellation	2°C	0°C	10°C
P02	Threshold of high temperature alarm in posit. conser. compared to the Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Threshold of low temperature in positive conservation	0°C	-10°C	0°C
P04	Threshold of high temperature alarm in neg. conser.n compared to the Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Threshold of low temperature alarm in neg. conser. compared to the Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Delay of temperature alarm at start of conservation or defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Delay of temperature alarm	30 min	0 min	300 min
P08	Blackout max duration	2 min	0 min	300 min
P10	Temperature unit of measure (1 Celsius, 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Cabinet probe offset	0°C	-10°C	10°C
P12	Polarity door 0: DI closed = Closed 1: DI closed = Open	0	0	1
P13	Delay door open alarm	2 min	0 min	60 min
P14	Probe Function: 0 = Standard; 1 = Multipoint; 2,3,4 = nr probes in Multisonde	1	0	4
P15	Buzzer activation (0 Disabled; 1 Enabled)	1	0	1

Param.	Description	Default	min	MAX
P16	Duration of buzzer at end of blast chill cycle	10 sec	0	600 sec
P17	Duration of buzzer alarm	1 min	0 min	90 min
P18	Verification food probe insertion 0=No 1=Yes	1	0	1
P20	Relay function 0=Absent 1=Present	1	0	1
P21	Only blast chill cycles: 0=positive/negative 1=only positive	0	0	1
P22	Pressure switch alarm time	5 sec	0 sec	60 sec
P23	High pressure digital entry polarity 0: DI Open = Alarm HP active 1: DI closed = Alarm HP active	0	0	1
P24	Resistance SetPoint power	10°C	-10°C	20°C
P25	Duration of sterilisation	15 min	0 min	90 min
P26	Minimum temperature for sterilisation start	15°C	0°C	100°C
P27	Minimum temperature for food probe heating start	-5°C	-50°C	50°C
P28	Duration of food probe heating	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Temperature at end of food probe heating	30°C	0°C	100°C
P30	Hysteresis compressor OFF - ON	1°C	0°C	20°C
P31	Min. time between OFF-ON compressor	2 min	0 min	30 min
P32	Delta SetPoint in food probe check with Cabinet Probe Error	-2°C	-10°C	10°C
P33	Minimum temperature of probe for blast chill start	70°C	0°C	90°C
P34	Duration of probe insertion test (0=test omitted)	3 min	0 min	240 min
P35	Fans ON with compressor OFF in conservation mode	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Fans OFF with compressor OFF in conservation mode	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Difference in core temperature in food probe insertion test	4°C	0	10°C
P38	Difference in cabinet-core temperature in food probe insertion test	5°C	0	10°C
P39	Compressor stop on probe test	2 min	0 min	60 min
P40	Location of the instrument	1	1	147
P41	Serial management: 0=Unused 1=Print 2=ModBus	1	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	2	0	2
P43	Parity: 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2
P44	Sampling time	10 min	1 min	60 min
P50	Defrosting performed at start of blast chill 0=No; 1=Yes	0	0	1
P51	Temperature at defrost end	8°C	-10°C	30°C
P52	Maximum duration of defrost	15 min	1 min	90 min
P53	Interval between two defrosting phases in conservation mode (0=omitted)	0 hour	0	18 hour
P54	Type of defrosting: 0=air 1=hot gas 2=electrical	0	0	2
P55	Draining time	1 min	0 min	90 min
P56	Delay activation compressor with hot gas defrosting	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Minimum temperature for defrosting start	3°C	-10°C	30°C
P58	Temperature differential for fan stop after defrosting	5°C	0°C	10°C
P60	Time compressor ON in +3°C cycles with defective cabinet probe	3 min	0 min	60 min
P61	Time compressor OFF in +3°C cycles with defective cabinet probe	7 min	0 min	60 min
P62	Time compressor ON in -18°C cycles with defective cabinet probe	8 min	0 min	60 min
P63	Time compressor OFF in -18°C cycles with defective cabinet probe	2 min	0 min	60 min
P64	Time visualisation rotation probe	2 sec	0 sec	100 sec
P65	Delay in turning compressor power ON	2 min	0 min	60 min
P70	Fan speed min.	0%	0%	100%
P71	Fan speed max	100%	0%	100%
P72	Fan speed spurt	80%	0%	100%
P73	Fan time spurt	15 sec	0 sec	600 sec
P74	Program automatic Activation P00: 0= no; 1= si;	1	0	1
P75	Number spurt of encoder	3	1	24
P76	Fan speed % for stop	0%	0%	100%
P77	Fan speed % for max	100%	0%	100%
P80	Set temperatur it qualifies regulation fans	25°C	-50°C	50°C
P81	Offset evaporator sonde	0°C	-10°C	10°C
P82	Offset probe sonde 1	0°C	-10°C	10°C
P83	Offset probe sonde 2	0°C	-10°C	10°C
P84	Offset probe sonde 3	0°C	-10°C	10°C
P85	Offset probe sonde 4	0°C	-10°C	10°C
P86	Language of print: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P87	Compressor switch-off delay (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P88	Solenoid switch-on delay	5 sec	0 sec	600 sec
P89	Buzzer sounding time at the end of the PreCooling cycle	60 sec	3 sec	600 sec
P90	Positive blast chilling proportional band	10°C	0°C	20°C
P91	Negative blast chilling proportional band	10°C	0°C	20°C
P92	Enable compressor inverter 0=no; 1=yes	0	0	1

SETPOINT



Wenn das Gerät mit  ausgeschaltet wurde, kann man mit der Veränderung der Setpoint beginnen, indem man gleichzeitig 5 Sek. lang  und  drückt:



- Am DISPLAY 1 wird der Wert des Setpoint angezeigt.
- Am DISPLAY 2 wird die N. des Setpoint durch Blinken von '01' angezeigt.
- Am DISPLAY 3 erscheint die blinkende Anzeige des Buchstaben 'S'.

Mit den Tasten  oder  ist es möglich das setpoint zu wählen

Durch Drücken  ist es möglich, in den Änderungsmodus des Setpoint einzusteigen:

- Am DISPLAY 1 Display1 erscheint eine blinkende Anzeige des Werts des ausgewählten Setpoint.
- Am DISPLAY 2 wird die N. des Setpoint '-25' angezeigt.
- Am DISPLAY 3 wird der Buchstabe 'S' angezeigt.

Mit den Tasten  oder  ist es möglich das setpoint zu wählen



Durch Drücken  wird der neue Wert des Setpoint bestätigt und man kehrt zur Auswahl des Setpoint zurück.
Der Ausstieg aus dem Menüpunkt Setpoint erfolgt automatisch nach einem Timeout von 60 Sekunden, oder indem man manuell  drückt.

SetPoint	Beschreibung	Default	min.	MAX
S01	SetPoint zelle PHASE1 bei schockkühlung +3°C soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint kern PHASE1 bei schockkühlung +3°C soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint zeit PHASE1 bei schockkühlung +3°C soft	30 min	0 min	900 min
S04	SetPoint zelle PHASE2 bei schockkühlung +3°C soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint kern PHASE2 bei schockkühlung +3°C soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint zeit PHASE2 bei schockkühlung +3°C soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint zelle PHASE3 bei schockkühlung +3°C soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint kern PHASE3 bei schockkühlung +3°C soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint zeit PHASE3 bei schockkühlung +3°C soft	30 min	0 min	900 min
S10	SetPoint zelle bei konservierung +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint zelle PHASE1 bei schockkühlung +3°C hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint kern PHASE1 bei schockkühlung +3°C hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint zeit PHASE1 bei schockkühlung +3°C hard	30 min	0 min	900 min
S14	SetPoint zelle PHASE2 bei schockkühlung +3°C hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint kern PHASE2 bei schockkühlung +3°C hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint zeit PHASE2 bei schockkühlung +3°C hard	30 min	0 min	900 min
S17	SetPoint zelle PHASE3 bei schockkühlung +3°C hard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint kern PHASE3 bei schockkühlung +3°C hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint zeit PHASE3 bei schockkühlung +3°C hard	30 min	0 min	900 min
S21	SetPoint zelle PHASE1 bei gefrieren -18°C soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	SetPoint kern PHASE1 bei gefrieren -18°C soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint zeit PHASE1 bei gefrieren -18°C soft	80 min	0 min	900 min
S24	SetPoint zelle PHASE2 bei gefrieren -18°C soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint kern PHASE2 bei gefrieren -18°C soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint zeit PHASE2 bei gefrieren -18°C soft	80 min	0 min	900 min
S27	SetPoint zelle PHASE3 bei gefrieren -18°C soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint kern PHASE3 bei gefrieren -18°C soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint zeit PHASE3 bei gefrieren -18°C soft	80 min	0 min	900 min
S30	SetPoint zelle bei konservierung -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint zelle PHASE1 bei gefrieren -18°C hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint kern PHASE1 bei gefrieren -18°C hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint zeit PHASE1 bei gefrieren -18°C hard	80 min	0 min	900 min
S34	SetPoint zelle PHASE2 bei gefrieren -18°C hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint kern PHASE2 bei gefrieren -18°C hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint zeit PHASE2 bei gefrieren -18°C hard	80 min	0 min	900 min
S37	SetPoint zelle PHASE3 bei gefrieren -18°C hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint kern PHASE3 bei gefrieren -18°C hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint zeit PHASE3 bei gefrieren -18°C hard	80 min	0 min	900 min
S41	SetPoint zeit bei schockkühlung +3°C multipoint	0°C	-60°C	100°C
S42	SetPoint kern bei schockkühlung +3°C multipoint	3°C	-60°C	100°C



SetPoint	Beschreibung	Default	min.	MAX
S43	SetPoint zeit bei schockkühlung +3°C multipoint	90 min	0 min	100 min
S44	Isteresi zelle bei schockkühlung +3°C multipoint	1°C	0°C	10°C
S45	SetPoint kern bei gefrieren -18°C multipoint	-39°C	-60°C	100°C
S46	SetPoint kern bei gefrieren -18°C multipoint	-18°C	-60°C	100°C
S47	SetPoint kern bei gefrieren -18°C multipoint	240 min	0 min	599 min
S48	SetPoint zeit im P0 +3°C	∞ 600 min)	0 min	600 min
S49	SetPoint zeit im P0 -18°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S50	SetPoint flügel-Geschwindigkeit Phase 1	100%	0%	100%
S51	SetPoint flügel-Geschwindigkeit Phase 2	100%	0%	100%
S52	SetPoint flügel-Geschwindigkeit Phase 3	100%	0%	100%
S53	SetPoint flügel-Geschwindigkeit in Konservierung	100%	0%	100%
S54	SetPoint flügel-Geschwindigkeit im schockkühlung +3°C multipoint	100%	0%	100%
S55	SetPoint flügel-Geschwindigkeit im gefrieren -18°C multipoint	100%	0%	100%
S56	SetPoint hochstgranze schockkühlung P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S57	SetPoint hochstgranze gefrieren P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S58	SetPoint schockkühlung +3°C unendlicher zeit	0°C	-60°C	100°C
S59	SetPoint gefrieren -18°C unendlicher zeit	-35°C	-60°C	100°C
S60	Sollwert Vorkühlkammer Schockfrostszyklen +3°C	-10°C	-60°C	100°C
S61	Sollwert Vorkühlkammer Gefrierzyklen -18°C	-25°C	-60°C	100°C

PARAMETER

Wenn die Maschine mit der Taste  ausgeschaltet wurde, kann man in den Änderungsmodus des Parameters ein-



steigen, indem man gleichzeitig 5 Sekunden lang die Taste  und die Taste  drückt:



- Am DISPLAY 1 wird der Wert des Parameters angezeigt.
- Am DISPLAY 2 erscheint blinkend die Anzeige der Nummer des Parameters '01'.
- Am DISPLAY 3 erscheint blinkend die Anzeige des Buchstaben 'P'.

Mit den Tasten  oder  ist es möglich das parameters zu wählen

Durch drücken der Taste  kann man in den Änderungsmodus des Parameters einsteigen:

- Am DISPLAY 1 erscheint blinkend die Anzeige des Wertes des ausgewählten Parameters .
- Am DISPLAY 2 wird die Nummer des Parameters '15' angezeigt.
- Am DISPLAY 3 wird der Buchstabe 'P' angezeigt.

Mit den Tasten  oder  ist es möglich das parmeters zu wählen

Durch Drücken der Taste  wird der neue Wert des Parameters bestätigt und man kehrt zur Auswahl des Parameters zurück. Der Ausstieg aus dem Menüpunkt Parameter erfolgt automatisch nach einem Timeout von 60 Sekunden oder manuell durch Drücken der Taste .




Param.	Beschreibung	Default	min.	MAX
P01	Hysterese wegen Verschwindens des Temperaturalarms	2°C	0°C	10°C
P02	Alarmschwelle hohe Temp. bei pos. Kons. bezogen auf Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Alarmschwelle niedrige Temperatur bei positiver Konservierung	0°C	-10°C	0°C
P04	Alarmschwelle hohe Temp. bei neg. Kons. bezogen auf Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Alarmschwelle niedrige Temp. bei neg. Kons. bezogen auf Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Verzögerung Temperaturalarm ab Beginn der Konservierung o. Defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Verzögerung Temperaturalarm	30 min	0 min	300 min
P08	Maximum dauer Blackout	2 min	0 min	300 min
P10	Messeinheit der Temperatur (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset Zellsonde	0°C	-10°C	10°C
P12	Polar. Tür offen 0: DI geschl. = Tür geschl. 1: DI geschl.=Tür offen	0	0	1
P13	Verzögerung Alarm Tür offen	2 min	0 min	60 min
P14	Kerntemperatursonde 0 = Standard 1 = Multipoint 2,3,4 = drehanzahl di multipoint	1	0	4
P15	Freischaltung Buzzer (0 gesperrt; 1 freigeschaltet)	1	0	1

Param.	Beschreibung	Default	min.	MAX
P16	Dauer Buzzer am Ende des Schockkühlzyklus	10 sec	0	600 sec
P17	Dauer Buzzer bei Alarm	1 min	0 min	90 min
P18	Überprüfung Einschaltung Kerntemperatursonde 0=nein 1=ja	1	0	1
P20	Relais Funktion 0=n. vorhanden 1=vorhanden	1	0	1
P21	Nur Schockkühlzyklus: 0=Positive/Negative 1 =nur Positive	0	0	1
P22	Erfassungszeit Alarm Druckregler	5 sec	0 sec	60 sec
P23	Polarität Digitaleingang Hochdruck 0: DI offen = Alarm HP aktiv 1: DI geschlossen = Alarm HP aktiv	0	0	1
P24	Setpoint Power-On widerstand	10°C	-10°C	20°C
P25	Dauer der Sterilisation	15 min	0 min	90 min
P26	Mindesttemperatur für Beginn der Sterilisation	15°C	0°C	100°C
P27	Mindesttemperatur für Beginn der Heizung der Kerntemperatursonde	-5°C	-50°C	50°C
P28	Dauer Heizung der Kerntemperatursonde	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Temperatur Ende der Heizung der Kerntemperatursonde	30°C	0°C	100°C
P30	Hysteresis Einschalten Ausschalten des Kompressors	1°C	0°C	20°C
P31	Mindestzeit zwischen OFF - ON des Kompressors	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint bei Kont. Kerntemperatursonde mit Error Zellsonde	-2°C	-10°C	10°C
P33	Mindesttemp. der Kerntemperatursonde für Beginn der Schockkühlung	70°C	0°C	90°C
P34	Mindesttemperatur der Kerntemperatursonde für Beginn der Schockkühlung	3 min	0 min	240 min
P35	Lüfter ON bei abgeschaltetem Kompressor bei Konservierung	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Lüfter OFF bei abgeschaltetem Kompressor bei Konservierung	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Temp.diff. im Kern beim Test Einschalten der Kerntemperatursonde	4°C	0	10°C
P38	Temp.diff. zw. Zelle u. Kern bei Test Eins. der Kerntemp. sonde	5°C	0	10°C
P39	Aufenthalt des Kompressors Test Kerntemperatursonde Multipoint	2 min	0 min	60 min
P40	Adresse des Instruments	1	1	147
P41	Verwalt. der seriellen Stelle: 0=n. verwendet 1=Drucken 2=ModBus	1	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	2	0	2
P43	Parity : 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2
P44	Stichprobenzeit	10 min	1 min	60 min
P50	Bei Beginn der Schockkühl. wird eine Abtauung durchgeführt 0=Nein;1=Ja	0	0	1
P51	Temperatur bei Ende der Abtauung	8°C	-10°C	30°C
P52	Maximaldauer eines Defrost-Zyklus	15 min	1 min	90 min
P53	Intervall zw. zwei Abtauungen bei der Konservierung (0=Ausschluss)	0 Std.	0	18 Std.
P54	Art der Abtauung: 0=mit Luft 1=mit heißem Gas 2=elektrisch	0	0	2
P55	Abtropfzeit	1 min	0 min	90 min
P56	Verzögerung der Aktiv. des Kompressors mit Abtauung mit heißem Gas	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Mindesttemperatur für den Beginn der Abtauung	3°C	-10°C	30°C
P58	Temp.differenzial Anhalten Lüfter nach dem Abtauen	5°C	0°C	10°C
P60	Zeit Kompressor ON bei Zyklen +3°C bei defekter Zellsonde	3 min	0 min	60 min
P61	Zeit Kompressor OFF bei Zyklen +3°C bei defekter Zellsonde	7 min	0 min	60 min
P62	Zeit Kompressor ON bei Zyklen -18°C bei defekter Zellsonde	8 min	0 min	60 min
P63	Zeit Kompressor OFF bei Zyklen -18°C bei defekter Zellsonde	2 min	0 min	60 min
P64	Zeit rotation visualisierung Kerntemperatursonde	2 sec	0 sec	100 sec
P65	Verzögerung Einschalten Kompressor durch Power-On	2 min	0 min	60 min
P70	Minimum Flügel-geschwindigkeit	0%	0%	100%
P71	Maximum Flügel-geschwindigkeit	100%	0%	100%
P72	Zeit Flügel-schwindigkeit	80%	0%	100%
P73	Flügel Anfang-zeit	15 sec	0 sec	600 sec
P74	Automatische programmen P00: 0=nein 1=ja, starten	1	0	0
P75	Encoder drehanzahl	3	1	24
P76	Geschwindigkeit % Flügel-stop	0%	0%	100%
P77	Geschwindigkeit % Flügel-stop	100%	0%	100%
P80	Stellen Sie temperatur ein, das es vorgeschriebene Ventilatoren qualifiziert	25°C	-50°C	50°C
P81	Offset verdampfer sonde	0°C	-10°C	10°C
P82	Offset kerntemperaturfühler 1	0°C	-10°C	10°C
P83	Offset kerntemperaturfühler 2	0°C	-10°C	10°C
P84	Offset kerntemperaturfühler 3	0°C	-10°C	10°C
P85	Offset kerntemperaturfühler 4	0°C	-10°C	10°C
P86	Sprache des Druckes: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P97	Abschaltverzögerung Kompressor (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P88	Einschaltverzögerung Magnetventil	5 sec	0 sec	600 sec
P89	Dauer des Buzzertons am Ende der Vorkühlung	60 sec	3 sec	600 sec
P90	Proportionalbereich positives Schockfrost	10°C	0°C	20°C
P91	Proportionalbereich positives Schockfrost	10°C	0°C	20°C
P92	Freigabe Inverter Kompressor 0=nein; 1=ja	0	0	1





SETPOINT

Lorsque la machine a été éteinte à l'aide de la touche , il est possible d'accéder à la modification setpoint en appuyant simultanément sur la touche  et la touche  pendant cinq secondes.

- L'ECRAN 1 affiche la valeur du setpoint.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du setpoint clignotant '01'
- Sur l'ECRAN 3 la lettre 'S' clignote.

Avec les touches  ou  on peut sélectionner le setpoint. En appuyant sur la Touche  il est possible d'accéder au mode de modification du setpoint:

- L'ECRAN 1 affiche la valeur du setpoint clignotante sélectionnée.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du setpoint '-25'
- L'ECRAN 3 affiche la lettre 'S'.

Avec les touches  ou  on peut modifier la valeur du paramètre. Un appui sur la touche  confirme la nouvelle valeur du setpoint et ramène à la sélection du setpoint. Le menu Paramètres se ferme automatiquement après un time out de 60 secondes. Pour fermer manuellement le menu, appuyer sur la touche .




SetPoint	Description	Par défaut	min.	MAX
S01	SetPoint cellule PHASE1 en mode refroidissement +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint noyau PHASE1 en mode refroidissement +3°C Soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint temps PHASE1 en mode refroidissement +3°C Soft	30 min	0 min	199 min
S04	SetPoint cellule PHASE2 en mode refroidissement +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint noyau PHASE2 en mode refroidissement +3°C Soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint temps PHASE2 en mode refroidissement +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint cellule PHASE3 en mode refroidissement + 3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint noyau PHASE3 en mode refroidissement +3°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint temps PHASE3 en mode refroidissement +3°C Soft	30 min	0 min	199 min
S10	SetPoint cellule en mode congélation +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint cellule PHASE1 en mode refroidissement +3°C Hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint noyau PHASE1 en mode refroidissement +3°C Hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint temps PHASE1 en mode refroidissement +3°C Hard	30 min	0 min	199 min
S14	SetPoint cellule PHASE2 en mode refroidissement +3°C Hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint noyau PHASE2 en mode refroidissement +3°C Hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint temps PHASE2 en mode refroidissement +3°C Hard	30 min	0 min	199 min
S17	SetPoint cellule PHASE3 en mode refroidissement +3°C Hard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint noyau PHASE3 en mode refroidissement +3°C Hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint temps PHASE3 en mode refroidissement +3°C Hard	30 min	0 min	199 min
S21	SetPoint cellule PHASE1 en mode congélation -18°C Soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	SetPoint noyau PHASE1 en mode congélation -18°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint temps PHASE1 en mode congélation -18°C Soft	80 min	0 min	199 min
S24	SetPoint cellule PHASE2 en mode congélation -18°C Soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint noyau PHASE2 en mode congélation -18°C Soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint temps PHASE2 en mode congélation -18°C Soft	80 min	0 min	199 min
S27	SetPoint cellule PHASE3 en mode congélation -18°C Soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint noyau PHASE3 en mode congélation -18°C Soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint temps PHASE3 en mode congélation -18°C Soft	80 min	0 min	199 min
S30	SetPoint cellule en conservation -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint cellule PHASE1 en mode congélation -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint noyau PHASE1 en mode congélation -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint temps PHASE1 en mode congélation -18°C Hard	80 min	0 min	199 min
S34	SetPoint cellule PHASE2 en mode congélation -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint noyau PHASE2 en mode congélation -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint temps PHASE2 en mode congélation -18°C Hard	80 min	0 min	199 min
S37	SetPoint cellule PHASE3 en mode congélation -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint noyau PHASE3 en mode congélation -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint temps PHASE3 en mode congélation -18°C Hard	80 min	0 min	199 min
S41	SetPoint cellule en mode refroidissement +3°C MultiPoint	0°C	-60°C	100°C
S42	SetPoint noyau en mode refroidissement +3°C MultiPoint	3°C	-60°C	100°C

SetPoint	Description	Par défaut	min.	MAX
S43	SetPoint temps en mode refroidissement +3°C MultiPoint	90 min	0 min	599 min
S44	Hystérésis cellule en mode refroidissement +3°C Multipoint	1°C	0°C	10°C
S45	SetPoint cellule en mode refroidissement -18°C MultiPoint	-39°C	-60°C	100°C
S46	SetPoint noyau en mode refroidissement -18°C MultiPoint	-18°C	-60°C	100°C
S47	SetPoint temps en mode refroidissement -18°C MultiPoint	240 min	0 min	599 min
S48	SetPoint temps en mode P0 +3°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S49	SetPoint temps en mode P0 -18°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S50	Velocité ventilateurs PHASE1	100%	0%	100%
S51	Velocité ventilateurs PHASE2	100%	0%	100%
S52	Velocité ventilateurs PHASE3	100%	0%	100%
S53	Velocité ventilateurs en mode conservation	100%	0%	100%
S54	Velocité ventilateurs cell. en mode refroidissement +3°C MultiPoint	100%	0%	100%
S55	Velocité ventilateurs cell. en mode refroidissement -18°C MultiPoint	100%	0%	100%
S56	SetPoint temps maximum pour refroidissement P0 +3°C	900 min	0 min	900 min
S57	SetPoint temps maximum pour refroidissement P0 -18°C	900 min	0 min	900 min
S58	SetPoint cellule en refroidissement +3°C à temps infini	0 °C	-60°C	100°C
S59	SetPoint cellule en refroidissement -18°C à temps infini	-35°C	-60°C	100°C
S60	Valeur de réglage de la Chambre Precooling des cycles de refroidissement +3°C	-10°C	-60°C	100°C
S61	Valeur de réglage de la Chambre Precooling des cycles de congélation -18°C	-25°C	-60°C	100°C




PARAMETRES


Lorsque la machine a été éteinte à l'aide de la Touche , il est possible d'accéder à la modification des Paramètres en appuyant simultanément sur la touche  et la touche  pendant cinq secondes:

- L'ECRAN 1 affiche la valeur du paramètre.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du paramètre clignotant '01'.
- Sur l'ECRAN 3 la lettre 'P' clignote.

Avec les touches  ou  on peut sélectionner le paramètre. En appuyant sur la Touche  il est possible d'accéder au mode de modification Paramètre:

- L'ECRAN 1 affiche la valeur du paramètre clignotante sélectionné.
- L'ECRAN 2 affiche le numéro du paramètre '15'.
- L'ECRAN 3 affiche la lettre 'P'.




Avec les touches  ou  on peut modifier la valeur du paramètre. Un appui sur la touche  confirme la nouvelle valeur du paramètre et ramène à la sélection du paramètre. Le menu Paramètres se ferme automatiquement après

un time out de 60 secondes. Pour fermer manuellement le menu, appuyer sur la touche .




Param.	Description	Par défaut	min.	MAX
P01	Hystérésis par désactivation de l'alarme de température	2°C	0°C	10°C
P02	Seuil d'alarme de temp. élevée en mode conserv. positive par rapport au Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Seuil d'alarme de basse température en mode conservation positive	0°C	-10°C	0°C
P04	Seuil d'alarme de temp. élevée en mode conserv. négative par rapport au Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Seuil d'alarme de basse température en mode conservation négative par rapport au Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Retard de l'alarme de tempér. du début de la conservat. ou de defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Retard de l'alarme de température	30 min	0 min	300 min
P08	Durée maximum BlackOut	2 min	0 min	300 min
P10	Unité de mesure de la température (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset (décalage) de la sonde cellule	0°C	-10°C	10°C
P12	Polarité porte ouverte 0: DI fermé = porte Fermée 1: DI fermé = porte Ouverte	0	0	1
P13	Retard de l'alarme de porte ouverte	2 min	0 min	60 min
P14	Function sonde aiguille: 0 = Standard 1 = MultiPoint 2,3,4 = n° aiguilles	1	0	4
P15	Activation ronfleur (0 = désactivé ; 1 = activé)	1	0	1

Param.	Description	Par défaut	min.	MAX
P16	Durée du ronfleur au terme du cycle de refroidissement	10 sec	0	600 sec
P17	Durée du ronfleur en mode alarme	1 min	0 min	90 min
P18	Activation de l'insertion de l'Aiguille (0 = non; 1 = oui)	1	0	1
P20	Function Relais (0 = Luce; 1 = Alarm)	1	0	1
P21	Cycles de refroid. unique.: 0=cycles Positifs et Négatifs 1=cycles Positifs uniquement	0	0	1
P22	Temps de détection d'alarme de manostat	5 sec	0 sec	60 sec
P23	Polarité d'entrée digitale haute pression 0: DI Ouvert = Alarme HP activé 1: DI fermé = Alarme HP activé	0	0	1
P24	SetPoint allumage résistances	10°C	-10°C	20°C
P25	Durée de Stérilisation	15 min	0 min	90 min
P26	Température minimum pour début de Stérilisation	15°C	0°C	100°C
P27	Température minimum pour début de chauffage de l'aiguille	-5°C	-50°C	50°C
P28	Durée de chauffage de l'Aiguille	90 sec	0 sec	600 sec
P29	Température de fin de chauffage de l'Aiguille	30°C	0°C	100°C
P30	Hystérésis activation/désactivation du compresseur	1°C	0°C	20°C
P31	Temps minimum entre compresseur OFF - ON	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint en mode de contrôle de l'Aiguille avec Erreur de Sonde Cellule	-2°C	-10°C	10°C
P33	Température minimum de l'aiguille pour début de refroidissement	70°C	0°C	90°C
P34	Durée du test d'insertion de l'aiguille (0 = test terminé)	3 min	1 min	240 min
P35	Ventilateurs ON avec compresseur éteint en mode conservation	30 sec	0 sec	999 sec
P36	Ventilateurs OFF avec compresseur éteint en mode conservation	300 sec	0 sec	999 sec
P37	Différence de tempér. au niveau du Noyau lors du test d'insertion de l'aiguille	4°C	0	10°C
P38	Différence de température entre la Cellule et le Noyau lors du test insertion de l'aiguille	5°C	0	10°C
P39	Arrêt compresseur en Test Aiguille Multipoint	2 min	0 min	60 min
P40	Adresse de l'outil	1	1	147
P41	Gestion de la Sérielle: 0 = non utilisée; 1 = Impression; 2 = ModBus	0	0	2
P42	BaudRate: 0 = 2400; 1 = 4800; 2 = 9600; 3 = 19200	3	0	3
P43	Parity : 0 = no parity; 1 = odd; 2 = even	2	0	2
P44	Intervalle d'impression	10 min	1 min	60 min
P50	Exécute un dégivrage au début du refroidissement 0 = Non; 1 = Oui	0	0	1
P51	Température de fin de dégivrage	8°C	-10°C	30°C
P52	Durée maximum d'un defrost	15 min	1 min	90 min
P53	Intervalle entre deux dégivrages en mode conservation (0=exclu)	0 heures	0	18 heures
P54	Type de dégivrage : 0 = à air; 1 = à gaz chaud; 2 = électrique	0	0	2
P55	Temps d'égouttement	1 min	0 min	90 min
P56	Retard d'activation du compresseur avec dégivrage à gaz chaud	0 sec	0 sec	600 sec
P57	Température minimum pour début de dégivrage	3°C	-10°C	30°C
P58	Delta de température d'arrêt des ventilateurs après dégivrage	5°C	0°C	10°C
P60	Temps Compres. ON pendant cycles +3°C avec sonde cellule défectueuse	3 min	0 min	60 min
P61	Temps Compres. OFF pendant cycles +3°C avec sonde cellule défectueuse	7 min	0 min	60 min
P62	Temps Compres. ON pendant cycles -18°C avec sonde cellule défectueuse	8 min	0 min	60 min
P63	Temps Compres. OFF pendant cycles -18°C avec sonde cellule défectueuse	2 min	0 min	60 min
P64	Temps rotation visualisation aiguille	2 sec	0 sec	100 sec
P65	Retard d'activation du compresseur depuis Power-On	2 min	0 min	60 min
P70	Velocité minimum ventilateurs	0%	0%	100%
P71	Velocité maximum ventilateurs	100%	0%	100%
P72	Velocité décollage ventilateurs	80%	0%	100%
P73	Temps décollage ventilateurs	15 sec	0 sec	600 sec
P74	Activation Programmes Automatiques P00: 0 = no; 1 = si	1	0	1
P75	Numéro déclenchements encodeur	3	1	24
P76	Velocité % à ventilateurs arrêté	0%	0%	100%
P77	Velocité % des ventilateurs au maximum	100%	0%	100%
P80	Set température habilite de la régulation ventilateurs evaporat.	25°C	-50°C	50°C
P81	Offset sonde evporateur	0°C	-10°C	10°C
P82	Offset sonde aiguille 1	0°C	-10°C	10°C
P83	Offset sonde aiguille 2	0°C	-10°C	10°C
P84	Offset sonde aiguille 3	0°C	-10°C	10°C
P85	Offset sonde aiguille 4	0°C	-10°C	10°C
P86	Langue de presse: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P87	Retard de l'extinction du compresseur (PumpDown)	10 sec	0 sec	600 sec
P88	Retard d'allumage Solénoïde	5 sec	0 sec	600 sec
P89	Période du Son Buzzer à la fin du PreCooling	60 sec	3 sec	600 sec
P90	Bande proportionnelle des refroidissements positifs	10°C	0°C	20°C
P91	Banda proportionnelle des refroidissements négatifs	10°C	0°C	20°C
P92	Validation de l'Inverter du compresseur 0=non ; 1=oui	0	0	1




SETPOINT

Con el aparato apagado con la tecla , es posible acceder a la modificación de setpoint, manteniendo durante 5 segundos pulsadas la tecla  y la tecla :

- En el DISPLAY 1 aparece el valor del setpoint.
- En el DISPLAY 2 parpadea el número de setpoint '01'.
- En el DISPLAY 3 parpadea la letra 'S'.

Pulsando la tecla  o la  es posible seleccionar el setpoint. Pulsando la tecla  es posible acceder a la modificación del setpoint:




- En el DISPLAY 1 parpadea el valor del setpoint seleccionado.
- En el DISPLAY 2 se lee el numero de setpoint '-25'.
- En el DISPLAY 3 se lee la letra 'S'.

Pulsando la tecla  o la  es posible modificar el valor del setpoint. Pulsando la tecla  se confirma el nuevo valor del setpoint y se vuelve a la selección del parámetro.

SetPoint	Descripción	V.por defecto	mín.	MÁX
S01	SetPoint cámara FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S02	SetPoint corazón FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Soft	10°C	-60°C	100°C
S03	SetPoint tiempo FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Soft	30 min	0 min	199 min
S04	SetPoint cámara FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S05	SetPoint corazón FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Soft	5°C	-60°C	100°C
S06	SetPoint tiempo FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Soft	30 min	0 min	900 min
S07	SetPoint cámara FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Soft	0°C	-60°C	100°C
S08	SetPoint corazón FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S09	SetPoint tiempo FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Soft	30 min	0 min	199 min
S10	SetPoint cámara en conservación +3°C	2°C	-60°C	100°C
S11	SetPoint cámara FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Hard	-25°C	-60°C	100°C
S12	SetPoint corazón FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Hard	12°C	-60°C	100°C
S13	SetPoint tiempo FASE1 en enfriamiento rápido +3°C Hard	30 min	0 min	199 min
S14	SetPoint cámara FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Hard	-12°C	-60°C	100°C
S15	SetPoint corazón FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Hard	6°C	-60°C	100°C
S16	SetPoint tiempo FASE2 en enfriamiento rápido +3°C Hard	30 min	0 min	199 min
S17	SetPoint cámara FASE3 en enfriamiento rápido +3°C <xHard	-2°C	-60°C	100°C
S18	SetPoint corazón FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Hard	3°C	-60°C	100°C
S19	SetPoint tiempo FASE3 en enfriamiento rápido +3°C Hard	30 min	0 min	199 min
S21	SetPoint cámara FASE1 en congelación -18°C Soft	-10°C	-60°C	100°C
S22	Setpoint corazón FASE1 en congelación -18°C Soft	3°C	-60°C	100°C
S23	SetPoint tiempo FASE1 en congelación -18°C Soft	80 min	0 min	900 min
S24	SetPoint cámara FASE2 en congelación -18°C Soft	-25°C	-60°C	100°C
S25	SetPoint corazón FASE2 en congelación -18°C Soft	-5°C	-60°C	100°C
S26	SetPoint tiempo FASE2 en congelación -18°C Soft	80 min	0 min	199 min
S27	SetPoint cámara FASE3 en congelación -18°C Soft	-40°C	-60°C	100°C
S28	SetPoint corazón FASE3 en congelación -18°C Soft	-18°C	-60°C	100°C
S29	SetPoint tiempo FASE3 en congelación -18°C Soft	80 min	0 min	199 min
S30	SetPoint cámara en conservación -18°C	-20°C	-60°C	100°C
S31	SetPoint cámara FASE1 en congelación -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S32	SetPoint corazón FASE1 en congelación -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S33	SetPoint tiempo FASE1 en congelación -18°C Hard	80 min	0 min	199 min
S34	SetPoint cámara FASE2 en congelación -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S35	SetPoint corazón FASE2 en congelación -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S36	SetPoint tiempo FASE2 en congelación -18°C Hard	80 min	0 min	199 min
S37	SetPoint cámara FASE3 en congelación -18°C Hard	-40°C	-60°C	100°C
S38	SetPoint corazón FASE3 en congelación -18°C Hard	-18°C	-60°C	100°C
S39	SetPoint tiempo FASE3 en congelación -18°C Hard	80 min	0 min	199 min
S41	SetPoint cámara en enfriamiento rápido +3°C multipunt	0°C	-60°C	100°C
S42	SetPoint corazón en enfriamiento rápido +3°C multipunt	3°C	-60°C	100°C


SetPoint	Descripción	V. por defecto	mín.	MÁX
S43	SetPoint tiempo en enfriamiento rápido +3°C multipunt	90 min	0 min	599 min
S44	Histéresi cámara en enfriamiento rápido +3°C multipunt	1°C	0°C	10°C
S45	SetPoint cámara en enfriamiento rápido +3°C multipunt	-39°C	-60°C	100°C
S46	SetPoint corazón en enfriamiento rápido -18°C multipunt	-18°C	-60°C	100°C
S47	SetPoint tiempo en enfriamiento rápido -18°C multipunt	240 min	0 min	599 min
S48	SetPoint tiempo en P0 +3°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S49	SetPoint tiempo en P0 -18°C	∞ (600 min)	0 min	600 min
S50	Velocidad ventilador Fase 1	100%	0%	100%
S51	Velocidad ventilador Fase 2	100%	0%	100%
S52	Velocidad ventilador Fase 3	100%	0%	100%
S53	Velocidad ventilador en conservacion	100%	0%	100%
S54	Velocidad ventilador cámara en enfriamiento rápido +3°C multipunt	100%	0%	100%
S55	Velocidad ventilador cámara en enfriamiento rápido -18°C multipunt	100%	0%	100%
S56	SetPoint tiempo máximo enfriamiento rápido tiempo en P0 +3°C	900 min	0 min	199 min
S57	SetPoint tiempo máximo enfriamiento rápido tiempo en P0 -18°C	900 min	0 min	199 min
S58	SetPoint cámara en enf. rápido +3°C por tiempo infinitamente	0°C	-60°C	100°C
S59	SetPoint cámara en enf. rápido +3°C por tiempo infinitamente	-35°C	-60°C	100°C
S60	Set point Cámara Precooling ciclos enfriamiento rápido +3°C	-10°C	-60°C	100°C
S61	Set point Cámara Precooling ciclos congelación -18°C	-25°C	-60°C	100°C

PARÁMETROS



Con el aparato apagado por medio de la tecla , es posible acceder a la modificación de parámetros, manteniendo pulsadas durante 5 segundos la tecla  y la tecla  :


- En el DISPLAY 1 se lee el valor del parámetro.
- En el DISPLAY 2 parpadea el número del parámetro '01'.
- En el DISPLAY 3 parpadea la letra 'P'.

Pulsando la tecla  o la  es posible seleccionar el parámetro.

Pulsando la tecla  es posible entrar en la modificación de parámetro:

- En el DISPLAY 1 parpadea el valor del parámetro seleccionado.
- En el DISPLAY 2 se lee el número del parámetro '15'.
- En el DISPLAY 3 se lee la letra 'P'.

Pulsando la tecla  o la  es posible modificar el valor del parámetro.

Pulsando la tecla  se confirma el nuevo valor del parámetro y se vuelve a la selección del parámetro.

La salida del menú parámetros es automática transcurrido un time out de 60 seg., o bien manualmente pulsando la tecla .

Parám.	Descripción	V. por defecto	mín.	MÁX.
P01	Histéris para desactivación alarma de temperatura	2°C	0°C	10°C
P02	Umbral alarma alta temp. en cons. positiva relativa al Set CONS	7°C	0°C	50°C
P03	Umbral alarma baja temperatura en conservación positiva	0°C	-10°C	0°C
P04	Umbral alarma alta temp. en cons. negativa relativa al Set CONS	6°C	0°C	50°C
P05	Umbral alarma baja temp. en cons. negativa relativa al Set CONS	-10°C	-50°C	0°C
P06	Retardo alarma temperatura desde inicio conservación o defrost	60 min	0 min	300 min
P07	Retardo alarma temperatura	30 min	0 min	300 min
P08	Duración máxima Blackout	2 min	0 min	300 min
P10	Unidad de medida de la temperatura (1 Celsius; 0 Fahrenheit)	1	0	1
P11	Offset sonda cámara	0°C	-10°C	10°C
P12	Polaridad puerta- 0: DI cerrada = Cerr. - 1: DI cerrada = Abta.	0	0	1
P13	Retardo alarma por puerta abierta	2 min	0 min	60 min
P14	Funcion sonda aguja: 0 = standard 1 = multipunt 2,3,4 = n. aguja	1	0	4
P15	Activa zumbador (0 desactivado; 1 activado)	1	0	1


Parám.	Descripción	V. por defecto	mín.	MÁX.
P16	Duración zumbador a fin de ciclo de enfriamiento rápido	10 seg	0	600 seg
P17	Duración zumbador en alarma	1 min	0 min	90 min
P18	Control Introducción Aguja 0=no 1=si	1	0	1
P20	Funcion Relé 0=no presente 1=presente	1	0	1
P21	Solo ciclos enf. rápido: 0=Positivos/Negativos 1=solo Positivos	0	0	1
P22	Tiempo lectura alarma presostato	5 seg	0 seg	60 seg
P23	Polaridad entrada digital de alta presión 0: DI abierta = Alarma HP activada 1: DI cerrada = Alarma HP activada	0	0	1
P24	Setpoint encendido resistencia	10°C	-10°C	20°C
P25	Duración esterilización	15 min	0 min	90 min
P26	Temperatura mínima para inicio Esterilización	15°C	0°C	100°C
P27	Temperatura mínima para inicio calentamiento de aguja	-5°C	-50°C	50°C
P28	Duración Calentamiento de aguja	90 seg	0 seg	600 seg
P29	Temperatura fin calentamiento de aguja	30°C	0°C	100°C
P30	Histéresis encendido-apagado del compresor	1°C	0°C	20°C
P31	Tiempo mínimo entre OFF - ON del compresor	2 min	0 min	30 min
P32	Delta Setpoint para control Aguja con Error Sonda Cámara	-2°C	-10°C	10°C
P33	Temperatura mínima de la aguja para inicio enfriamiento rápido	70°C	0°C	90°C
P34	Duración test de introducción aguja (0=test desactivado)	3 min	0 min	240 min
P35	Ventiladores ON con compresor apagado en conservación	30 seg	0 seg	999 seg
P36	Ventiladores OFF con compresor apagado en conservación	300 seg	0 seg	999 seg
P37	Diferencia de temp. corazón en test introducción aguja	4°C	0	10°C
P38	Diferencia de temp. Cámara-Corazón en test introducción aguja	5°C	0	10°C
P39	Fermada compresor en test aguja multipunt	2 min	0 min	60 min
P40	Dirección del instrumento	1	1	147
P41	Gestión de la Serial: 0=no utilizada 1=Impresión 2=ModBus	0	0	2
P42	BaudRate: 0= 2400; 1 = 4800; 2 = 9600	3	0	3
P43	Parity : 0= no parity; 1= odd; 2 = even	2	0	2
P44	Tiempo de muestreo	10 min	1 min	60 min
P50	Efectuar un deshielo al inicio del enfriamiento rápido 0=No;1=Si	0	0	1
P51	Temperatura de fin deshielo	8°C	-10°C	30°C
P52	Duración máxima de un defrost	15 min	1 min	90 min
P53	Intervalo entre dos deshielos en conservación (0=desactivado)	0 horas	0 horas	18 horas
P54	Tipo de deshielo: 0=con aire 1=con gas caliente 2=eléctrico	0	0	2
P55	Tiempo de escurrimiento	1 min	0 min	90 min
P56	Retardo activación compres. con deshielo con gas caliente	0 seg	0 seg	600 seg
P57	Temperatura mínima para inicio deshielo	3°C	-10°C	30°C
P58	Diferencial de temp. para paro de ventiladores tras deshielo	5°C	0°C	10°C
P60	Tiempo Compres. ON en ciclos +3°C con Sonda Cámara averiada	3 min	0 min	60 min
P61	Tiempo Compres. OFF en ciclos +3°C con Sonda Cámara averiada	7 min	0 min	60 min
P62	Tiempo Compres. ON en ciclos -18°C con Sonda Cámara averiada	8 min	0 min	60 min
P63	Tiempo Compres. OFF en ciclos -18°C con Sonda Cámara averiada	2 min	0 min	60 min
P64	Tiempo rotacion visualización aguja	2 seg	0 seg	60 seg
P65	Retardo encendido compresor desde Power-On	2 min	0 min	60 min
P70	Velocidad mínima ventilador	0%	0%	100%
P71	Velocidad máxima ventilador	100%	0%	100%
P72	Velocidad principio ventilador	80%	0%	100%
P73	Tiempo principio ventilador	15 seg	0 seg	600 seg
P74	Habilita programas automatico P00: 0=no 1=si	1	0	1
P75	Numero de pasos de encoder	3	1	24
P76	Velocidad % par ventilador firme	0%	0%	100%
P77	Velocidad % par ventilador máximo	100%	0%	100%
P80	Set temperatura habilita del reglamento ventiladores evapora	25°C	-50°C	50°C
P81	Offset evaporador sonde	0°C	-10°C	10°C
P82	Offset aguja sonde 1	0°C	-10°C	10°C
P83	Offset aguja sonde 2	0°C	-10°C	10°C
P84	Offset aguja sonde 3	0°C	-10°C	10°C
P85	Offset aguja sonde 4	0°C	-10°C	10°C
P86	Lengua de impresión: 0-ITA, 1GB, 2F, 3D, 4E, 5P, 6NL, 7FIN	0	0	7
P87	Retardo apagado compresor (PumpDown)	10 seg	0 seg	600 seg
P88	Retardo encendido Solenoide	5 seg	0 seg	600 seg
P89	Periodo Sonido Zumbador al final del PreCooling	60 seg	3 seg	600 seg
P90	Banda proporcional enfriamientos rápidos positivos	10°C	0°C	20°C
P91	Banda proporcional enfriamientos rápidos negativos	10°C	0°C	20°C
P92	Habilitar Inverter compresor 0=no; 1=sí	0	0 seg	1

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

SCHEMI ELETTRICI
WIRING DIAGRAMS

ABBATTITORE / CONGELATORE
BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER


Modello / model		F 030	F 031	GF02
		AG	AG	AG
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm [in]	560x560x520 [22.x22.x20.5]	560x700x520 [22x27.6x20.5]	560x560x520 [22.x22.x20.5]
Larghezza luce porta <i>Dimensions ouverture Porte</i>	mm [in]	330 [13]		
Altezza luce porta <i>Hauteur ouverture porte</i>	mm [in]	275 [11]		
Profondità interna <i>Profondité intérieure</i>	mm [in]	475 [18.7]	600 [23.6]	475 [18.7]
Spessore <i>Epaisseur</i>	mm [in]	35 [1.4]	35 [1.4]	35 [1.4]
Classe climatica <i>Classe Climatique</i>		ST		
Ciclo abbattimento <i>Cycle de refroidissement</i>	°C °F	+90 → +3 +194 → +37	+90 → +3 +194 → +37	+90 → +3 +194 → +37
Ciclo congelamento <i>Cycle de surgélation</i>	°C °F	+90 → -18 +194 → 0	+90 → -18 +194 → 0	+90 → -18 +194 → 0
Capacità abbattimento <i>Capacité de Refroidissement</i>	90' kg lb	8 17.6	8 17.6	8 17.6
Capacità congelamento <i>Capacité de Surgélation</i>	240' kg lb	5 11	5 11	5 11
Resa oraria in surgelazione <i>Surgélation horaire</i>	kg/h lb/h	-	5 11	-
Refrigerante / Réfrigérant	gas	R404A / R452A		
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Refrigration</i>	(°) W	487	487	487
Alimentazione elettrica <i>Alimentation électrique</i>	V/~ /Hz	230/1/50		
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	587	587	587
Compressore / Compresseur	HP	1/2	1/2	1/2
Corrente max <i>Courant Max Absorbée</i>	(°) A	3,4	3,4	3,4
Allestimento Catering / Baking (griglie) <i>Equipement Catering / Baking (grilles)</i>	n°	3 GN2/3	-	-
Allestimento Catering / Baking (griglie) <i>Equipement Catering / Baking (grilles)</i>	n°	3 GN2/3	3 GN1/1	-
Passo tra le griglie Catering <i>Pas entre les grilles Catering</i>	mm [in]	35 - 2x(80) [1.4] - 2x[3.1]	35 - 5x(40) [1.4] - 5x[1.6]	-
Allestimento ice-cream (griglie) <i>Equipement ice-cream (grilles)</i>	n°	-	-	1
Allestimento ice-cream (coppie guida) <i>Equipement ice-cream (paires glissières)</i>	n°	-	-	1
Passo tra le griglie ice-cream (tori montante) <i>Pas ice-cream (trou montant)</i>	mm [in]	-	-	-
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	47 104	52 115	47 104
Rumorosità / Niveau de bruit	dB(A)	< 70		






Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control		_ IC 051 DG	_ IF 051 DG	_ IC 051 AF	_ IF 051 AF	_ IG 06 AF
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA] mm [in]	790x700x800 [31.1x27.56x31.5]				
Larghezza luce porta <i>Door opening width</i>	mm [in]	670 [26.4]				
Altezza luce porta <i>Door opening height</i>	mm [in]	380 [15]				
Profondità interna <i>Internal depth</i>	mm [in]	415 [16.34]				
Spessore <i>Thickness</i>	mm [in]	60 [2.4]				
Classe climatica / <i>Climatic class</i>		ST				
Capacità abbattimento <i>Chilling capacity</i>	90' kg lb	12 26	12 26	18 40	18 40	-
Capacità congelamento <i>Freezing capacity</i>	240' kg lb	-	8 18	-	12 26	30 66
Resa oraria in surgelazione <i>Hour yield in freezing</i>	kg/h lb/h	-	10 22	-	15 33	-
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	gas	R404A				
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>	(°) W	940	690	1070	810	810
Alimentazione elettrica <i>Electric power supply</i>	V/~Hz	230/1/50				
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°) W	1000	1200	1130	1400	1400
Compressore / <i>Compressor</i>	(°) HP	3/4	3/4	1	1	1
Corrente max / <i>Max abs. current</i>	(°) A	4.4	6.2	5.4	6.7	6.7
Potenza el. Predisposto <i>Input el. power without R. Unit</i>	(°) W	160	180	160	180	180
Corr. max Predisposto <i>Max abs. current without R. Unit</i>	(°) A	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1
Allestimento Catering <i>Setting up Catering</i>		5 GN1/1				
Passo tra le griglie Catering <i>Interstep Catering</i>	mm [in]	65 [2.6]				
Allestimento Baking <i>Setting up Baking</i>		5 EN				
Passo tra le griglie Baking (fori montante) <i>Interstep Baking (upright holes)</i>	mm [in]	32,5 (10) - 50 (6) [1.3] (10) - [1.9] (6)				
Allestimento ice-cream (griglie) <i>Setting up ice-cream (shelves)</i>		-	-	-	1 EN	1 EN
Passo tra le griglie Ice-cream (fori montante) <i>Interstep ice-cream (upright holes)</i>	mm [in]	-	-	-	-	35 (10) - 50 (6) [1.4] (10) - [1.9] (6)
Peso Netto <i>Net weigh</i>	kg lb	97 214	100 220	103 227	106 234	109 240
Rumorosità / <i>Noise level</i>	dB(A)	< 70				



(E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTICAL CONNECTION

(W) CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

UNITA' REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)

UMC <i>Remote Unit</i>	cod.	990505 a (▲) 990599 a 990506 w	990507 a (▲) 990594 a 990508 w	990509 a (▲) 990650 a 990510 w	990513 a (▲) 990595 a 990514 w	990513 a (▲) 990595 a 990514 w
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	gas	R404A				
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>	(°) W	940 a 940 w	690 a 690 w	1070 a 1070 w	810 a 810 w	810 a 810 w
Alimentazione elet. / <i>Elec. power supply</i>	V/~Hz	230/1/50				
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°) W	890 a 850 w	1080 a 1040 w	1080 a 1040 w	1270 a 1230 w	1270 a 1230 w
Potenza / <i>Rated output</i>	HP	3/4 a	5/8 a	7/8 a	7/8 a	7/8 a
Corrente max <i>Max. absorbed current</i>	(°) A	-	3,5 a	4,5 a	3,9 a	3,9 a
Peso net <i>Net weight</i>	kg lb	62 a 13 a	25 a 55 a	56 a 123 a	26 a 57 a	26 a 57 a
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA] mm [in]	785X755X260 a/w [30.9x29.7x10.2] a/w				

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max <i>Connections - max distance</i>	m [ft]	15 [49]				
Cavi elettrici <i>Electrical cables</i>	n° x mm²	M1+M2 → (2+1)x2,5 P → (2)x1				
Tubi liquido <i>Liquid tubes</i>	Ø mm in/SAE	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4
Tubi gas <i>Gas tubes</i>	Ø mm in/SAE	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16
Connessione idrica UMC ad acqua <i>Drain connection water UMC</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O				
Consumo max acqua <i>Max water expenditure</i>	(■) l/min	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
Tubi scarico / <i>Drain tubes</i>	Ø pollici	1	1	1	1	1
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP set (differential)</i>	bar	0.2 (0.7) - 27 (4)				
Parzializzazione ventilat. HP (diff.) <i>Fans choking HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)

mod. _C _ _ _ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
mod. _F _ _ _ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C

(▲) fino al 2008 / until 2008
(■) t in = +20°C / t out = +40°C

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control		__ IF 051 DG	__ F 050 DGE	__ C 051 DG	__ F 051 DG	__ C 051 AG / AP	__ F 051 AG / AP	__ GF 06 AG
Dimensioni Dimensions	LxPxH [WxDxH]	790x700x800 [31.1x27.56x31.5]						
Larghezza luce porta Dimensions ouverture Porte	mm [in]	670 [26.4]						
Altezza luce porta Hauteur ouverture porte	mm [in]	380 [15]						
Profondità interna Profondité intérieure	mm [in]	415 [16.34]						
Spessore Epaisseur	mm [in]	60 [2.4]						
Classe climatica / Classe Climatique		T						
Capacità abbattimento Capacité de Refroidissement	90' kg lb	12 26	10 22	12 26	12 26	18 40	18 40	-
Capacità congelamento Capacité de Surgélation	240' kg lb	8 18	7 15	-	8 18	-	12 26	30 66
Resa oraria in surgelazione Surgélation horaire	kg/h lb/h	10 22	10 22	-	10 22	-	15 33	-
Refrigerante / Réfrigérant	gas	R404A / R452A						
Capacità refrigerazione Capacité de Réfrigération	(°) W	690	620	940	690	1070	810	810
Alimentazione elettrica Alimentation électrique	V/~Hz	230/150						
Potenza elettrica Puissance Electrique	(°) W	1200	1050	1000	1200	1130	1400	1400
Compressore / Compresseur	(°) HP	3/4	2/3	3/4	3/4	1	1	1
Corrente max / Courant Max Absorbée	(°) A	6.2	5.5	4.4	6.2	5.4	6.7	6.7
Potenza el. Predisposto Puissance Electrique sans groupe	(°) W	180	180	160	180	160	180	180
Corr. max Predisposto Courant Max Absorbée sans groupe	(°) A	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1
Allestimento Catering (griglie) Equipment Catering (grilles)		5 GN1/1 (530x325)						
Passo tra le griglie Catering Pas entre les grilles Catering	mm [in]	65 [2.6]						
Allestimento Baking (coppie guide) Setting up Baking (slides pair)		5 EN (600x400)						
Passo tra le griglie Baking (fori montante) Pas entre les grilles Baking (trou montant)	mm [in]	32.5 (10) - 50 (6) [1.3] (10) - [1.9] (6)						
Allestimento ice-cream (griglie) Equipment ice-cream (grilles)		-	1 EN "C"	-	-	-	-	1 EN "C"
Passo tra le griglie Ice-cream (fori montante) Pas Ice-cream (trou montant)	mm [in]	-	32.5 (10) - 50 (6) [1.4] (10) - [1.9] (6)	-	-	-	-	32.5 (10) - 50 (6) [1.4] (10) - [1.9] (6)
Peso Netto Poids net	kg lb	100 220	100 220	100 220	103 227	106 234	109 240	109 240
Rumorosità / Niveau de bruit	dB(A)	< 70						

UNITA' REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)




UMC Remote Unit	cod.	990507 a (▲) 990594 a 990508 w		990505 a (▲) 990599 a 990506 w	990507 a (▲) 990594 a 990508 w	990509 a (▲) 990650 a 990510 w	990513 a (▲) 990595 a 990514 w	990513 a (▲) 990595 a 990514 w
Refrigerante / Réfrigérant	gas	R404A / R452A						
Capacità refrigerazione Capacité de Réfrigération	(°) W	690 a 690 w		940 a 940 w	690 a 690 w	1070 a 1070 w	810 a 810 w	810 a 810 w
Alimentazione elet. / Alimentation électrique	V/~Hz	230/150						
Potenza elettrica Puissance Electrique	(°) W	1080 a 1040 w		890 a 850 w	1080 a 1040 w	1080 a 1040 w	1270 a 1230 w	1270 a 1230 w
Potenza / Potenza	HP	5/8 a		3/4 a	5/8 a	7/8 a	7/8 a	7/8 a
Corrente max Courant Max Absorbée	(°) A	3.5 a		-	3.5 a	4.5 a	3.9 a	3.9 a
Peso Netto Poids net	kg lb	25 a 55 a		62 a 13 a	25 a 55 a	56 a 123 a	26 a 57 a	26 a 57 a
Dimensioni Dimensions	LxPxH [WxDxA]	785X755X260 a/w [30.9x29.7x10.2] a/w						

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max Connections - distance max	m [ft]	15 [49]						
Cavi elettrici Câbles électrique	n° x mm²	M1+M2 → (2+1)x2.5 P → (2)x1						
Tubi liquido Liquid tubes	Ø mm in/SAE	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4
Tubi gas Gaz tubes	Ø mm in/SAE	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16
Connessione idrica UMC ad acqua Raccordement eau UMC eau	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O						
Consumo max acqua Max consommation d'eau	(■) l/min	1.4	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
Tubi di scarico / tuyaux de drainage	Ø pollici	1	1	1	1	1	1	1
Set LP-HP (differenziale) LP-HP (différentiel)	bar	0.2 (0.7) - 27 (4)						
Parzializzazione ventiliat. HP (diff.) Partialization vent. HP (diff.)	bar	14 (2)		14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)

mod. __ C ____ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
mod. __ F ____ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C

(▲) fino al 2008 / until 2008
(■) t in = +20°C / t out = +40°C



® CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTICAL CONNECTION
DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER






Modello / model Controllo / control		_C 081 AG / AP	_F 081 AG / AP	_GF 12 AG
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxH]	790x800x1320 [31.1x31.5x52]		
Larghezza luce porta <i>Dimensions ouverture Porte</i>	mm [in]	670 [26.4]		
Altezza luce porta <i>Hauteur ouverture porte</i>	mm [in]	630 [24.8]		
Profondità interna <i>Profondité intérieure</i>	mm [in]	460 [18.1]		
Spessore <i>Epaisseur</i>	mm [in]	60 [2.4]		
Classe climatica / <i>Classe Climatique</i>		T		
Capacità abbattimento <i>Capacité de Refroidissement</i>	90' kg lb	25 55	25 55	-
Capacità congelamento <i>Capacité de Surgélation</i>	240' kg lb	-	16 35	60 132
Resa oraria in surgelazione <i>Surgélation horaire</i>	kg/h lb/h	-	24 53	-
Refrigerante / <i>Réfrigérant</i>		gas R404A / R452A		
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°) W	1720	1300	1300
Alimentazione elettrica <i>Alimentation électrique</i>	V~/Hz	230/1/50		
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	1500	2000	2100
Compressore / <i>Compresseur</i>	(°) HP	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Corrente max / <i>Courant Max Absorbée</i>	(°) A	6,5	9,2	9,2
Potenza el. Predisposto <i>Puissance Electrique sans groupe</i>	(°) W	150	170	170
Corr. max Predisposto <i>Courant Max Absorbée sans groupe</i>	(°) A	0,9	1,1	1,1
Allestimento Catering (griglie) <i>Equipement Catering (grilles)</i>		8 GN1/1		
Passo tra le griglie Catering <i>Pas entre les grilles Catering</i>	mm [in]	65 [2.6]		
Allestimento Baking (coppie guide) <i>Setting up Baking (slides pair)</i>		8 EN		
Passo tra le griglie Baking (fori montante) <i>Pas entre les grilles Baking (trou montant)</i>	mm [in]	32,5 (17) - 50 (11) [1.3] (17) - [1.9] (11)		
Allestimento ice-cream (griglie) <i>Equipement ice-cream (grilles)</i>		-		
Passo tra le griglie ice-cream (fori montante) <i>Pas ice-cream (trou montant)</i>	mm [in]	-		
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	138 304	142 313	142 313
Rumorosità / <i>Niveau de bruit</i>		< 70		

UNITA' REMOTE / <i>REMOTE UNITS</i> (a=a ir w=water)		990515 a (▲) 990651 a 990516 w	990517 a (▲) 990597 a 990518 w	990517 a (▲) 990597 a 990518 w
Refrigerante / <i>Réfrigérant</i>	gas	R404A / R452A		
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°) W	1720 a	1300 a 2850 w	1300 a
Alimentazione elet. / <i>Alimentation électrique</i>	V~/Hz	230/1/50		
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	1350 a	1830 a 3500 w	1830 a
Potenza / <i>Potenza</i>	HP	1 1/8 a	1 1/2 a	1 1/2 a
Corrente max <i>Courant Max Absorbée</i>	(°) A	6,0 a	6,0 a 13,8 w	6,0 a
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	63 a 139 a	63 a 139 a	63 a 139 a
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	785x755x320 a/w [30.9x29.7x12.6] a/w		

ALLACCIAMENTI / <i>CONNECTIONS</i>		15 [49]		
Allacciamenti - distanza max <i>Connexions - distance max</i>	m [ft]	15 [49]		
Cavi elettrici <i>Câbles électrique</i>	n° x mm²	M1 → (2+1)x2,5 / M2 → (2+1)x1 P → (2)x1		
Tubi liquido <i>Liquid tubes</i>	Ø mm in/SAE	6 1/4	6 1/4	6 1/4
Tubi gas <i>Gaz tubes</i>	Ø mm in/SAE	8 5/16	8 5/16	8 5/16
Connessione idrica UMC ad acqua <i>Raccordement eau UMC eau</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O		
Consumo max acqua <i>Max consommation d'eau</i>	(■) l/min	2,3	2,4	2,4
Tubi di scarico / tuyaux de drainage	Ø pollici	1	1	1
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP (différentiel)</i>	bar	0,2 (0.7) - 27 (4)		
Parzializzazione ventiliat. HP (diff.) <i>Partialization vent. HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)

mod. _ _ C _ _ _ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
 mod. _ _ F _ _ _ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C
 (▲) fino al 2008 / until 2008






Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTICAL CONNECTION
Ⓔ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control		- C 120 AP	- F 120 AP
Dimensioni	LxPxH mm	790x800x1800	
Dimensions	[WxDxH] [in]	[31.1x31.5x70.9]	
Larghezza luce porta	mm	450	
Door opening width	[in]	[17.7]	
Altezza luce porta	mm	830	
Door opening height	[in]	[32.7]	
Profondità interna	mm	680	
Internal depth	[in]	[26.8]	
Spessore	mm	60	
Thickness	[in]	[2.4]	
Classe climatica / Climatic class		T	
Capacità abbattimento	90' kg	36	36
Chilling capacity	lb	79	79
Capacità congelamento	240' kg	-	24
Freezing capacity	lb	-	53
Resa oraria in surgelazione	kg/h	-	-
Hour yield in freezing	lb/h	-	-
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A	
Capacità refrigerazione	(°) W	2770	2850
Refrigeration capacity			
Alimentazione elettrica	V/~Hz	400/3/50	
Electric power supply			
Potenza elettrica	(°) W	2100	3500
Input electric power			
Compressore / Compressor	(°) HP	1 1/2	2 1/5
Corrente max / Max abs. current	(°) A	3,1	4,2
Potenza el. Predisposto	(°) W	250	270
Input el. power without R. Unit			
Corr. max Predisposto	(°) A	1,6	1,7
Max abs. current without R. Unit			
Allestimento Catering modelli B-series (griglie)		12 GN1/1	
Setting up Catering B-series models (shelves)			
Passo tra le griglie Catering	mm	65	
Interstep Catering	[in]	[2.6]	
Allestimento Baking modelli B-series (coppie guide)		12 EN	
Setting up Baking B-series models (slides pair)			
Passo tra le griglie Baking (fori montante)	mm	-	-
Interstep Baking (upright holes)	[in]	-	-
Allestimento ice-cream (griglie)		-	-
Setting up ice-cream (shelves)			
Passo tra le griglie Ice-cream (fori montante)	mm	-	-
Interstep Ice-cream (upright holes)	[in]	-	-
Allestimento (carrelli)		1 GN1/1 - 1 EN 600x400	
Setting up (trolleys)			
Peso Netto	kg	225	
Net weigh	lb	496	
Rumorosità / Noise level	dB(A)	< 70	



(E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
(W) CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

UNITA' REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)			
UMC		990519 a	990525 a
Remote Unit	cod.	990520 w	990526 w
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A	
Capacità refrigerazione	(°) W	2770 a	2850 a
Refrigeration capacity		-	2850 w
Alimentazione elet. / Elec. power supply	V/~Hz	400/3/50	
Potenza elettrica	(°) W	1950 a	3350 a
Input electric power		-	3350 w
Potenza / Rated output	HP	1 1/2 a	2 1/2 a
Corrente max	(°) A	3,0 a	3,8 a
Max. absorbed current			
Peso net	kg	80 a	80 a/w
Net weight	lb	176 a	176 a/w
Dimensioni	LxPxH mm	-	
Dimensions	[WxDxA] [in]	-	




ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS			
Allacciamenti - distanza max	m	15	
Connections - max distance	[ft]	[49]	
Cavi elettrici	n° x mm²	M1 → (2+1)x2,5 / M2 → (2+1)x1 P → (2)x1	
Electrical cables			
Tubi liquido	Ø mm	6	8
Liquid tubes	in/SAE	1/4	5/16
Tubi gas	Ø mm	12	14
Gas tubes	in/SAE	1/2	9/16
Connessione idrica UMC ad acqua	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O	
Drain connection water UMC			
Consumo max acqua	(■) l/min	3,5	4,6
Max water expenditure			
Tubi scarico / Drain tubes	Ø pollici	1	1
Set LP-HP (differenziale)	bar	0.2 (0.7) - 27 (4)	
LP-HP set (differential)			
Parzializzazione ventilat. HP (diff.)	bar	14 (2)	14 (2)
Fans choking HP (diff.)			

mod. __ C __ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
mod. __ F __ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control		_C 121 DG	_F 121 DG	_C 121 AG / AP / AP VTR	_F 121 AG / AP / AP VTR	_GF 15 AG
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxH] mm [in]	790x800x1800 [31.1x31.5x70.9]				
Larghezza luce porta <i>Dimensions ouverture Porte</i>	mm [in]	670 [26.4]				
Altezza luce porta <i>Hauteur ouverture porte</i>	mm [in]	830 [32.7]				
Profondità interna <i>Profondité intérieure</i>	mm [in]	460 [18.1]				
Spessore <i>Epaisseur</i>	mm [in]	60 [2.4]				
Classe climatica / Classe Climatique		T				
Capacità abbattimento <i>Capacité de Refroidissement</i>	90' kg lb	25 55	25 55	36 79	36 79	-
Capacità congelamento <i>Capacité de Surgélation</i>	240' kg lb	-	16 35	-	24 53	75 165
Resa oraria in surgelazione <i>Surgélation horaire</i>	kg/h lb/h	-	24 53	-	36 79	-
Refrigerante / Réfrigérant	gas	R404A / R452A				
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°) W	1720	1300	2770	2850	2850
Alimentazione elettrica <i>Alimentation électrique</i>	VI~/Hz	230/1/50		400/3/50		
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	1550	2000	2100	3500	3500
Compressore / Compresseur	(°) HP	1 1/2	1 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Corrente max / Courant Max Absorbée	(°) A	7,1	9,7	3,1	4,2	4,2
Potenza el. Predisposto <i>Puissance Electrique sans groupe</i>	(°) W	250	270	250	270	270
Corr. max Predisposto <i>Courant Max Absorbée sans groupe</i>	(°) A	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7
Allestimento Catering (griglie) <i>Equipement Catering (grilles)</i>		12 GN1/1				-
Passo tra le griglie Catering <i>Pas entre les grilles Catering</i>	mm [in]	65 [2.6]				-
Allestimento Baking (coppie guide) <i>Setting up Baking (slides pair)</i>		12 EN				-
Passo tra le griglie Baking (fori montante) <i>Pas entre les grilles Baking (trou montant)</i>	mm [in]	32,5 (23) - 50 (15) [1.3] (23) - [1.9] (15)				-
Allestimento ice-cream (griglie) <i>Equipement ice-cream (grilles)</i>		-	-	-	-	4 EN "C"
Passo tra le griglie Ice-cream (fori montante) <i>Pas ice-cream (trou montant)</i>	mm [in]	-	-	-	-	32,5 (23) - 50 (15)
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	170 375				
Rumorosità / Niveau de bruit	dB(A)	< 70				



(E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTICAL CONNECTION
(W) CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

UNITA' REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)						
UMC Remote Unit	cod.	990515 a (▲) 990651 a 990516 w	990517 a (▲) 990597 a 990518 w	990519 a 990520 w	990525 a 990526 w	990525 a 990526 w
Refrigerante / Réfrigérant	gas	R404A / R452A				
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°) W	1720 a -	1300 a -	2770 a -	2850 a 2850 w	2850 a 2850 w
Alimentazione elet. / Alimentation électrique	VI~/Hz	230/1/50		400/3/50		
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	1350 a -	1830 a -	1950 a -	3350 a 3350 w	3350 a 3350 w
Potenza / Potenza	HP	1 1/8 a	1 1/2 a	1 1/2 a	2 1/2 a	2 1/2 a
Corrente max <i>Courant Max Absorbée</i>	(°) A	6,0 a	5,9 a	3,0 a	3,8 a	3,8 a
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	63 a 139 a	39 a 86 a	80 a 176 a	80 a/w 176 a/w	80 a/w 176 a/w
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA] mm [in]	785X755X320 a/w [30.9x29.7x12.6] a/w		-		

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS						
Allacciamenti - distanza max <i>Connexions - distance max</i>	m [ft]	15 [49]				
Cavi elettrici <i>Câbles électrique</i>	n° x mm²	M1+M2 → (2+1)x2,5 P → (2)x1		M1 → (3+1)x2,5 / M2 → (2+1)x1 P → (2)x1		
Tubi liquido <i>Liquid tubes</i>	Ø mm in/SAE	6 1/4	6 1/4	6 1/4	8 5/16	8 5/16
Tubi gas <i>Gaz tubes</i>	Ø mm in/SAE	8 5/16	8 5/16	12 1/2	14 9/16	14 9/16
Connessione idrica UMC ad acqua <i>Raccordement eau UMC eau</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O				
Consumo max acqua <i>Max consommation d'eau</i>	(■) l/min	2,3	2,4	3,5	4,6	4,6
Tubi di scarico / tuyaux de drainage	Ø pollici	1	1	1	1	1
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP (différentiel)</i>	bar	0.2 (0.7) - 27 (4)				
Parzializzazione ventilat. HP (diff.) <i>Partialization vent. HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)

mod. _ _ C _ _ _ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
mod. _ _ F _ _ _ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C

(▲) fino al 2008 / until 2008
(■) t in = +20°C / t out = +40°C

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control			__ C 122 DG	__ F 122 DG	__ C 122 AG / AP	__ F 122 AG / AP	GF030 AG
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH <i>[WxDxH]</i>	mm <i>[in]</i>	1100x880x1800 <i>[43.3x34.6x70.9]</i>				
Larghezza luce porta <i>Dimensions ouverture Porte</i>		mm <i>[in]</i>	670 <i>[26.4]</i>				
Altezza luce porta <i>Hauteur ouverture porte</i>		mm <i>[in]</i>	830 <i>[32.7]</i>				
Profondità interna <i>Profondité intérieure</i>		mm <i>[in]</i>	750 <i>[29.5]</i>				
Spessore <i>Epaisseur</i>		mm <i>[in]</i>	60 <i>[2.4]</i>				
Classe climatica / Classe Climatique			T				
Capacità abbattimento <i>Capacité de Refroidissement</i>	90'	kg lb	50 110	50 110	72 159	72 159	72 159
Capacità congelamento <i>Capacité de Surgélation</i>	240'	kg lb	-	32 71	-	48 106	48 106
Resa oraria in surgelazione <i>Surgélation horaire</i>		kg/h lb/h	-	-	-	-	-
Refrigerante / Réfrigérant		gas	R404A / R452A				
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°)	W	4730	3930	6420	5970	5970
Alimentazione elettrica <i>Alimentation électrique</i>		V/~Hz	400/3/50				
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°)	W	3000	3176	3950	6120	6120
Compressore / Compresseur	(°)	HP	3 1/5	3 1/5	4	4	4
Corrente max / Courant Max Absorbée	(°)	A	4,3	5,4	4,9	6,9	6,9
Potenza el. Predisposto <i>Puissance Electrique sans groupe</i>	(°)	W	360	380	360	380	380
Corr. max Predisposto <i>Courant Max Absorbée sans groupe</i>	(°)	A	2,2	2,4	2,2	2,4	2,4
Allestimento Catering (griglie) <i>Equipment Catering (grilles)</i>			12 GN 2/1				
Passo tra le griglie Catering <i>Pas entre les grilles Catering</i>		mm <i>[in]</i>	65 <i>[2.6]</i>				
Allestimento Baking (coppie guide) <i>Setting up Baking (slides pair)</i>			12 EN				
Passo tra le griglie Baking (fori montante) <i>Pas entre les grilles Baking (trou montant)</i>		mm <i>[in]</i>	-	-	-	-	-
Allestimento Ice-cream (griglie) <i>Equipment ice-cream (grilles)</i>			-	-	-	-	6 EN "C"
Passo tra le griglie Ice-cream (fori montante)		mm <i>[in]</i>	-	-	-	-	-
Allestimento (carrelli) <i>Equipment (chariots)</i>			1 GN2/1 - 1 EN 600x400				
Peso Netto <i>Poids net</i>		kg lb	230 507				
Rumorosità / Niveau de bruit		dB(A)	< 70				




UNITA' REMOTE / UNITE' A DISTANCE (a=air w=eau)

UMC Unité a distance	cod.	990527 a 990528 w	990529 a 990530 w	990531 a 990532 w	990533 a 990534 w	990533 a 990534 w
Refrigerante / Réfrigérant	gas	R404A / R452A				
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°) W	4730 a 4730 w	3930 a -	6420 a 6400 w	5970 a -	5970 a -
Alimentazione elet. / Alimentation	V/~Hz	400/3/50				
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	2000 a 2000 a	5050 a -	3700 a 3500 w	5900 a -	5900 a -
Potenza / Potenza	HP	2 1/2 a	3 1/2 a	3 a	4 a	4 a
Corrente max <i>Courant Max Absorbée</i>	(°) A	3,2 a	5,0 a	4,0 a	12,0 a	12,0 a
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	110 a 56 w 243 a 123 w	90 a 198 a	90 w 198 w	119 a 262 a	119 a 262 a
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH <i>[WxDxA]</i>	mm <i>[in]</i>	-			

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max <i>Connexions - distance max</i>	m <i>[ft]</i>	15 <i>[49]</i>				
Cavi elettrici <i>Câbles électrique</i>	n° x mm²	M1 → (3+1)x2,5 / M2 → (2+1)x1 P → (2)x1				
Tubi liquido <i>Liquid tubes</i>	Ø mm in/SAE	8 5/16	8 5/16	12 1/2	12 1/2	12 1/2
Tubi gas <i>Gaz tubes</i>	Ø mm in/SAE	16 5/8	16 5/8	18 3/4	18 3/4	18 3/4
Connessione idrica UMC ad acqua <i>Raccordement eau UMC eau</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O				
Consumo max acqua <i>Max consommation d'eau</i>	(■) l/min	5,5	5,1	7,4	8,7	8,7
Tubi di scarico / tuyaux de drainage	Ø pollici	1	1	1	1	1
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP (différentiel)</i>	bar	0.2 (0.7) - 27 (4)				
Parzializzazione ventilat. HP (diff.) <i>Partialization vent. HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)

L __ C __ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C



Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTICAL CONNECTION
Ⓔ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control		_C 161 DG	_F 161 DG	_C 161 AG/AP	_F 161 AG/AP	_GF 21 AG
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxH] mm [in]	790x800x1950 [31.1x31.5x76.8]				
Larghezza luce porta <i>Dimensions ouverture Porte</i>	mm [in]	670 [26.4]				
Altezza luce porta <i>Hauteur ouverture porte</i>	mm [in]	1100 [43.3]				
Profondità interna <i>Profondité intérieure</i>	mm [in]	460 [18.1]				
Spessore <i>Epaisseur</i>	mm [in]	60 [2.4]				
Classe climatica / <i>Classe Climatique</i>		T				
Capacità abbattimento <i>Capacité de Refroidissement</i>	90' kg lb	36 79	36 79	55 121	55 121	-
Capacità congelamento <i>Capacité de Surgélation</i>	240' kg lb	-	24 53	-	36 79	105 231
Resa oraria in surgelazione <i>Surgélation horaire</i>	kg/h lb/h	-	36 79	-	56 123	-
Refrigerante / <i>Réfrigérant</i>	gas	R404A / R452A				
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°) W	2770	2850	4730	3930	3930
Alimentazione elettrica <i>Alimentation électrique</i>	V/~Hz	400/3/50				
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	2170	3500	3300	5250	5250
Compressore / <i>Compresseur</i>	(°) HP	2 1/2	2 1/2	3 1/5	3 1/2	3 1/5
Corrente max / <i>Courant Max Absorbée</i>	(°) A	3,5	4,5	4,4	5,7	5,7
Potenza el. Predisposto <i>Puissance Electrique sans groupe</i>	(°) W	360	380	360	380	380
Corr. max Predisposto <i>Courant Max Absorbée sans groupe</i>	(°) A	2,2	2,3	2,2	2,3	2,3
Allestimento Catering (griglie) <i>Equipement Catering (grilles)</i>		16 GN1/1				
Passo tra le griglie Catering <i>Pas entre les grilles Catering</i>	mm [in]	65 [2.6]				
Allestimento Baking (coppie guide) <i>Setting up Baking (slides pair)</i>		16 EN				
Passo tra le griglie Baking (fori montante) <i>Pas entre les grilles Baking (trou montant)</i>	mm [in]	32,5 (31) - 50 (20) [1.3] (31) - [1.9] (20)				
Allestimento Ice-cream (griglie) <i>Equipement ice-cream (grilles)</i>		-	-	-	-	6 EN
Passo tra le griglie Ice-cream (fori montante) <i>Pas ice-cream (trou montant)</i>	mm [in]	-	-	-	-	32,5 (31) - 50 (20) [1.3] (31) - [1.9] (20)
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	200 441				
Rumorosità / <i>Niveau de bruit</i>	dB(A)	< 70				

UNITA' REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)




UMC <i>Remote Unit</i>	cod.	990519 a 990520 w	990525 a 990526 w	990527 a 990528 w	990529 a 990530 w	990529 a 990530 w
Refrigerante / <i>Réfrigérant</i>	gas	R404A / R452A				
Capacità refrigerazione <i>Capacité de Réfrigération</i>	(°) W	2770 a -	2850 a 2850 w	4730 a 4730 w	3930 a -	3930 a -
Alimentazione elet. / <i>Alimentation électrique</i>	V/~Hz	400/3/50				
Potenza elettrica <i>Puissance Electrique</i>	(°) W	1950 a -	3350 a 3350 w	2000 a 2000 a	5050 a -	5050 a -
Potenza / <i>Potenza</i>	HP	1 1/2	2 1/2	2 1/2	3 1/2	3 1/2
Corrente max <i>Courant Max Absorbée</i>	(°) A	3,0	3,8	3,2	5,0	5,0
Peso Netto <i>Poids net</i>	kg lb	80 a 176 a	80 a/w 176 a/w	110 a 56 w 243 a 123 w	90 a 198 a	90 a 198 a
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA] mm [in]	-				

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max <i>Connexions - distance max</i>	m [ft]	15 [49]				
Cavi elettrici <i>Câbles électrique</i>	n° x mm²	_161_F: M1→(3+1)x2,5 / M2→(2+1)x1 / P→(2)x1 _161_P: M1→(2+1)x2,5 / M2→(2+1)x1 / P→(2)x1				vedi: _161_F see: _161_F
Tubi liquido <i>Liquid tubes</i>	Ø mm in/SAE	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16	8 5/16
Tubi gas <i>Gaz tubes</i>	Ø mm in/SAE	12 1/2	12 1/2	12 1/2	16 5/8	16 5/8
Connessione idrica UMC ad acqua <i>Raccordement eau UMC eau</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O				
Consumo max acqua <i>Max consommation d'eau</i>	(■) l/min	3,5	4,6	5,8	6,6	6,6
Tubi di scarico / tuyaux de drainage	Ø pollici	1	1	1	1	1
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP (différentiel)</i>	bar	0.2 (0.7) - 27 (4)				
Parzializzazione ventilat. HP (diff.) <i>Partialization vent. HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)

mod. _C _ _ _ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
mod. _F _ _ _ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C

(▲) fino al 2008 / until 2008
(■) t in = +20°C / t out = +40°C



Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTICAL CONNECTION
⒲ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control			PANNELLATO / PANELED-UP				MONOSCOCCA / MONOCOQUE			
			C200 DP (-R)	F200 DP (-R)	C200 AP (-R)	F200 AP (-R)	C200 DP	F200 DP	C200 AP	F200 AP
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	1000x1100x2150 (1000x1300x2150) [39.4x43.3x84.6] [(39.4x51.2x84.6)]				890x1100x2180 [35x43.3x85.8]			
Altezza pavimento <i>Floor height</i>	H [A]	mm [in]	80 [3.1]				80 [3.1]			
Dimensioni interne nette <i>Internal net dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	770x850x1920 [30.3x33.5x75.6]				670x850x1920 / (670x750x2120) [26.4x33.5x75.6] / [(26.4x29.5x83.5)]			
Profondità con porta 90° <i>Depth with 90° door</i>		mm [in]	2080 (1980) [81.9] [(78)]				1980 [77]			
Larghezza luce porta <i>Door opening width</i>		mm [in]	800 [31.5]				740 [29.1]			
Luce porta <i>Door opening</i>	LXH [WxA]	mm [in]	770x1920 [30.3x75.6]				710x1880 [27x74]			
Profondità interna <i>Internal depth</i>	P [D]	mm [in]	600 (850) [23.6] [(33.5)]				770 [30.3]			
Spessore <i>Thickness</i>		mm [in]	80 [3.1]				80 [3.1]			
Classe climatica <i>Climatic class</i>			T				T			
Capacità abbattimento <i>Chilling capacity</i>	90°	kg lb	70 154	70 154	105 231	105 231	70 154	70 154	105 231	105 231
Capacità congelamento <i>Freezing capacity</i>	240°	kg lb	-	48 106	-	70 154	-	48 106	-	70 154
Resa oraria in surgelazione <i>Hour yield in freezing</i>		kg/h lb/h	-	70 154	-	105 231	-	70 154	-	105 231
Refrigerante / Refrigerant		gas	R404A / R452A				R404A / R452A			
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>		W	5832	6112	9002	7476	5832	6112	9002	7476
Alimentazione elettrica <i>Electric power supply</i>		V/~Hz	230/1/50				230/1/50			
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°)	W	500	550	550	550	500	500	500	550
Corrente max <i>Max. absorbed current</i>	(°)	A	3.3	3.7	3.7	3.7	3.3	3.3	3.3	3.7
Allestimento <i>Setting up</i>			1 carrello GN1/1 (1 carrello EN 400x600) 1 GN1/1 trolley (1 EN trolley 400x600)				1 carrello GN1/1 (1 carrello EN 400x600) 1 GN1/1 trolley (1 EN trolley 400x600)			
Peso Netto <i>Net weigh</i>		kg lb	340 (-) 750 (-)				280 617			
Volume netto <i>Net volume</i>		m³ ft³	4,5 (-) 158.9 (-)				2,73 96.4			
Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	2250x1200x1150 (2250x1500x1150) [88.6x47.2x45.3] [(88.6x59.1x45.3)]				2280x1200x1040 [89.8x47.2x41]			

UNITÀ REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)




UMC <i>Remote Unit</i>	cod.	990543D a 990557 w	990545D a 990559 w	990544D a 990558 w	990546D a 990560 w	990543D a 990557 w	990545D a 990559 w	990544D a 990558 w	990546D a 990560 w
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A				R404A / R452A			
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>	(°) W	5832 a 8790 w	6112 a 8506 w	9002 a 6027 w	7476 a 8840 w	5832 a 8790 w	6112 a 8506 w	9002 a 6027 w	7476 a 8840 w
Alimentazione elettrica <i>Electric power supply</i>	V/~Hz	400/3/50				400/3/50			
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°) W	4170 a 5647 w	6640 a 6411 w	6590 a 6176 w	7980 a 7176 w	4170 a 5647 w	6640 a 6411 w	6590 a 6176 w	7980 a 7176 w
Potenza / Rated output	HP	3 a	4 a	4 a	5 a	3 a	4 a	4 a	5 a
Corrente max <i>Max. absorbed current</i>	(°) A	8,1 a/w	12,6 a/w	12,5 a 10,5 w	14,7 a/w	8,1 a/w	12,6 a/w	12,5 a 10,5 w	14,7 a/w
Peso net <i>Net weight</i>	kg lb	130 a 91 w 286 a 201 w	170 a 116 w 374.7 a 256	170 a 93 w 374.7 a 205	235 a 121 w 518 a 267 w	130 a 91 w 286 a 201 w	170 a 116 w 374.7 a 256	170 a 93 w 374.7 a 205	235 a 121 w 518 a 267 w
Dimensioni - a <i>Dimensions - a</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	950x750x530 [37.4x29.5x20.8]	950x750x570 [37.4x29.5x22.4]	1200x850x625 [47.2x33.4x24.6]	950x750x530 [37.4x29.5x20.8]	950x750x570 [37.4x29.5x22.4]	1200x850x625 [47.2x33.4x24.6]	950x750x530 [37.4x29.5x20.8]
Dimensioni - w <i>Dimensions - w</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	910x330x623 [35.8x13x24.5]	910x330x630 [35.8x13x24.8]	910x330x623 [35.8x13x24.5]	910x330x623 [35.8x13x24.5]	910x330x630 [35.8x13x24.8]	910x330x623 [35.8x13x24.5]	910x330x623 [35.8x13x24.5]

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max <i>Connections - max distance</i>	m [ft]	20 [66]				20 [66]			
Cavi elettrici / Electrical cables	n° x mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tubi liquido / Liquid tubes	Ø mm [in/SAE]	12 [1/2]	12 [1/2]	12 [1/2]	14 [9/16]	12 [1/2]	12 [1/2]	12 [1/2]	14 [9/16]
Tubi gas / Gas tubes	Ø mm [in/SAE]	22 [7/8]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]	22 [7/8]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]
Connessione idrica UMC ad acqua <i>Drain connection water UMC</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O				out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O			
Consumo max acqua <i>Max water consumption</i>	(■) l/min	9.4	9.9	13.9	11.3	9.4	9.9	13.9	11.3
Tubi scarico <i>Drain tubes</i>	Ø mm [in]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP set (differential)</i>	bar	0 (0.5) - 26 (3)				0 (0.5) - 26 (3)			
Parzializzazione ventilat. HP (diff.) <i>Fans choking HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)




mod. _ _ C _ _ _ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
 mod. _ _ F _ _ _ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C
 (■) t in = +20°C / t out = +40°C

Paneled-up



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - W CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

Monocoque



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - W CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model			_C201 (PC201)	_F201 (PF201)	_C201 (PC201)	_F201 (PF201)
Controllo / control			DP	DP	AP	AP
Dimensioni con pavimento	LxPxH	mm	1200x1150x2230 / (1200x1050x2430) 2 porte: P → +140			
Dimensions with floor	[WxDxA]	[in]	[47.2x45.3x87.8] / [(47.2x41.3x95.7)] 2 doors: D → [+5.5]			
Altezza pavimento	H	mm	80			
Floor height	[A]	[in]	[3.1]			
Dimensioni interne nette	LxPxH	mm	670x850x1920 / (670x750x2120)			
Internal net dimensions	[WxDxA]	[in]	[26.4x33.5x75.6] / [(26.4x29.5x83.5)]			
Profondità con porta 90°		mm	1880 / (1780)			
Depth with 90° door		[in]	[74] / [(70.1)]			
Larghezza luce porta		mm	700			
Door opening width		[in]	[27.6]			
Luce porta	LXH	mm	670x1920 / (670x2120)			
Door opening	[WxA]	[in]	[26.4x75.6] / [(26.4x83.5)]			
Profondità interna	P	mm	850 / (750)			
Internal depth	[D]	[in]	[33.5] / [(29.5)]			
Spessore isolamento		mm	80			
Insulation thickness		[in]	[3.1]			
Classe climatica			T			
Capacità abbattimento	90'	kg	70	70	105	105
Chilling capacity		lb	154	154	231	231
Capacità congelamento	240'	kg	-	48	-	70
Freezing capacity		lb	-	106	-	154
Resa oraria in surgelazione		kg/h	-	(70)	-	(105)
Hour yield in freezing		lb/h	-	(154)	-	(231)
Refrigerante / Refrigerant	gas		R404A / R452A			
Capacità refrigerazione	(*)	W	5832	6112	9002	7476
Refrigeration capacity						
Alimentazione elettrica	V~/Hz		230/1/50			
Electric power supply						
Potenza elettrica	(°)	W	500	500	550	550
Input electric power						
Corrente max	(°)	A	3.3	3.3	3.7	3.7
Max. absorbed current						
Allestimento			1 carrello GN1/1 (1 carrello EN 400x600)			
Setting up			1 GN1/1 trolley (1 EN trolley 400x600)			
Peso Netto	kg		350	380 (320)	350	380 (320)
Net weigh	lb		772	838 (705)	772	838 (705)
Volume netto	m³		3,07	3,07 (3,06)	3,07	3,07 (3,06)
Net volume	ft³		108.4	108.4 (211.9)	108.4	108.4 (211.9)
Dimensioni imballo	LxPxH	mm	2330x1250x1350 / (2530x1150x1350) 2 porte: P → +140			
Packing dimensions	[WxDxA]	[in]	[91.7x49.2x53.1] / [(99.6x45.3x53.1)] 2 doors: D → [+55]			

UNITÀ REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)

UMC	cod.	990543D a	990545D a	990544D a	990546D a
Remote Unit		990557 w	990559 w	990558 w	990560 w
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A			
Capacità refrigerazione	(*)	W	5832 a	6112 a	9002 a
Refrigeration capacity			8790 w	8506 w	6027 w
Alimentazione elettrica	V~/Hz		400/3/50		
Electric power supply					
Potenza elettrica	(°)	W	4170 a	6640 a	6590 a
Input electric power			5647 w	6411 w	6176 w
Potenza / Rated output	HP		3 a	4 a	4 a
Corrente max	(°)	A	8,1 a/w	12,6 a/w	12,5 a
Max. absorbed current					10,5 w
Peso net	kg		130 a 91 w	170 a 116 w	170 a 93 w
Net weight	lb		286 a 201 w	374.7 a 256 w	374.7 a 205 w
Dimensioni - a	LxPxH	mm	950x750x530		
Dimensions - a	[WxDxA]	[in]	[37.4x29.5x20.8]		
Dimensioni - w	LxPxH	mm	910x330x623		
Dimensions - w	[WxDxA]	[in]	[35.8x13x24.5]		

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS




Allacciamenti - distanza max	m	20			
Connections - max distance	[ft]	[66]			
Cavi elettrici / Electrical cables	n° x mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tubi liquido / Liquid tubes	Ø mm [in/SAE]	12 [1/2]	12 [1/2]	12 [1/2]	14 [9/16]
Tubi gas / Gas tubes	Ø mm [in/SAE]	22 [7/8]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]
Connessioni idrica UMC ad acqua	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O			
Drain connection water UMC					
Consumo max acqua	(■) l/min	9.4	9.9	13.9	11.3
Max water consumption					
Tubi scarico	Ø mm	32	32	32	32
Drain tubes	Ø [in]	[1.3]	[1.3]	[1.3]	[1.3]
Set LP-HP (differenziale)	bar	0 (0.5) - 26 (3)			
LP-HP set (differential)					
Parzializzazione ventilat. HP (diff.)	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)
Fans choking HP (diff.)					

mod. __ C __ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C

mod. __ F __ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C




(■) t in = +20°C / t out = +40°C

Catering



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - ④ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

Baking



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - ④ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control		_RC201 DP	_RF201 DP	_RC201 AP	_RF201 AP	_RC202 DP	_RF202 DP	_RC202 AP	_RF202 AP
Dimensioni LxPxH mm <i>Dimensions [WxDxA] [in]</i>			1200x1050x2280 [47.2x45.3x87.8]				1600x1350x2280 [59.1x53.1x87.8]		
Dim. interne nette LxPxH mm <i>Internal net dimensions [WxDxA] [in]</i>			670x820x1700 [26.4x32.3x66.9]				870x1120x1700 [34.3x44.1x66.9]		
Profondità con porta 90° mm <i>Depth with 90° door [in]</i>			1780 [70.1]				2180 [85.8]		
Larghezza luce porta mm <i>Door opening width [in]</i>			700 [27.6]				900 [35.4]		
Luce porta LXH mm <i>Door opening [WxA] [in]</i>			670x1700 [26.4x66.9]				870x1700 [34.3x66.9]		
Profondità interna P mm <i>Internal depth [D] [in]</i>			820 [32.3]				1120 [44.1]		
Spessore isolamento mm <i>Insulation thickness [in]</i>			80 [3.1]				80 [3.1]		
Classe climatica <i>Climatic class</i>			T				T		
Capacità abbattimento 90' kg <i>Chilling capacity lb</i>		70 154	70 154	105 231	105 231	150 331	150 331	210 463	210 463
Capacità congelamento 240' kg <i>Freezing capacity lb</i>		-	48 106	-	70 154	-	100 220	-	135 298
Resa oraria in surgelazione kg/h <i>Hour yield in freezing lb/h</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A				R404A / R452A			
Capacità refrigerazione (°) W <i>Refrigeration capacity</i>		5832	6112	9002	7476	12069	12199	15581	13735
Alimentazione elettrica V/~/Hz <i>Electric power supply</i>		230/1/50				230/1/50			
Potenza elettrica (°) W <i>Input electric power</i>		500	500	550	550	550	550	800	800
Corrente max (°) A <i>Max. absorbed current</i>		3.3	3.3	3.7	3.7	3.7	3.7	5.4	5.4
Allestimento <i>Setting up</i>		1 carrello GN1/1 (1 carrello EN 400x600) 1 GN1/1 trolley (1 EN trolley 400x600)				1 carrello GN2/1 (1 carrello EN 600x800) 1 GN2/1 trolley (1 EN trolley 600x800)			
Peso Netto kg <i>Net weigh lb</i>			340 750				400 [838] 520 [1058]		
Volume netto m³ <i>Net volume ft³</i>			2,87 101,35				5,75 206.9		
Dimensioni imballo LxPxH mm <i>Packing dimensions [WxDxA] [in]</i>			2380x1150x1350 [93.7x45.3x53.1]				2380x1450x1750 [93.7x57.1x68.9]		



UNITÀ REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)

UMC <i>Remote Unit</i>	cod.	990543D a 990557 w	990545D a 990559 w	990544D a 990558 w	990546D a 990560 w	990547D a 990561 w	990549D a 990563 w	990548D a 990562 w	990550D a 990564 w
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A				R404A / R452A			
Capacità refrigerazione (°) W <i>Refrigeration capacity</i>		5832 a 8790 w	6112 a 8506 w	9002 a 6027 w	7476 a 8840 w	12069 a 13190 w	12199 a 11780 w	15581 a 17580 w	13735 a 14200 w
Alimentazione elettrica V/~/Hz <i>Electric power supply</i>		4000/3/50				400/3/50			
Potenza elettrica (°) W <i>Input electric power</i>		4170 a 5647 w	6640 a 6411 w	6590 a 6176 w	7980 a 7176 w	8770 a 7180 w	6650 a 7180 w	11800 a 10300 w	15690 a 6650 w
Potenza / Rated output HP		3 a	4 a	4 a	5 a	5 a	8,5 a	7,5 a	10 a
Corrente max (°) A <i>Max. absorbed current</i>		8,1 a/w	12,6 a/w	12,5 a 10,5 w	14,7 a/w	18,5 a/w	17,0 a 12,2 w	23,9 a 17,5 w	29,6 a 17,0 w
Peso net kg <i>Net weight lb</i>		130 a 91 w 286 a 201 w	170 a 116 w 374.7 a 256 w	170 a 93 w 374.7 a 205 w	235 a 121 w 518 a 267 w	138a 121w 304a 267w	186a 125w 410a 276w	141a 124w 311a 273w	194a 163w 428a 359w
Dimensioni - a LxPxH mm <i>Dimensions - a [WxDxA] [in]</i>		935x700x575 [36.8x27.6x22.6]	1004x700x650 [39.5x27.6x25.6]	910x330x630 [35.8x13x24.8]	910x327x624 [35.8x12.9x24.6]	1004x700x650 [39.5x27.6x25.6]	1370x950x785 [53.9x37.4x30.9]	910x327x624 [35.8x12.9x24.6]	910x405x684 [35.8x15.9x26.9]



ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max <i>Connections - max distance</i>	m [ft]	20 [66]				20 [66]			
Cavi elettrici / Electrical cables	n° x mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tubi liquido / Liquid tubes	Ø mm [in/SAE]	12 [1/2]	12 [1/2]	12 [1/2]	14 [9/16]	14 [9/16]	16 [5/8]	16 [5/8]	18 [3/4]
Tubi gas / Gas tubes	Ø mm [in/SAE]	22 [7/8]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]	35 [1" 3/8]	35 [1" 3/8]	42 [1" 5/8]
Connex. idrica UMC ad acqua <i>Drain connection water UMC</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O				out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O			
Consumo max acqua (■) l/min <i>Max water consumption</i>		9.4	9.9	13.9	11.3	15.4	15.8	22.6	19.9
Tubi scarico Ø mm <i>Drain tubes Ø [in]</i>		32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP set (differential)</i>	bar	0 (0.5) - 26 (3)				0 (0.5) - 26 (3)			
Parzializzazione ventilat. HP (diff.) <i>Fans choking HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)


mod. __ C __ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
 mod. __ F __ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C
 (■) t in = +20°C / t out = +40°C



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
FERIGERANT OUTLET
 - Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - Ⓦ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
FERIGERANT OUTLET
 - Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - Ⓦ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



ABBATTITORE / CONGELATORE

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control			_ _C202 (PC202) DP	_ _F202 (PF202) DP	_ _C202 (PC202) AP	_ _F202 (PF202) AP
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	1500x1350x2230 / (1600x1450x2430) 2 porte: P → +140 [59.1x53.1x87.8] / [(63x57.1x95.7)] 2 doors: D → [+5.5]			
Altezza pavimento <i>Floor height</i>	H [A]	mm [in]	80 [3.1]			
Dimensioni interne nette <i>Internal net dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	770x1050x1920 / (870x1150x2120) [30.3x41.3x75.6] / [(34.3x45.3x83.5)]			
Profondità con porta 90° <i>Depth with 90° door</i>		mm [in]	2180 / (2280) [85.8] / [(89.8)]			
Larghezza luce porta <i>Door opening width</i>		mm [in]	800 / (900) [31.5] / [(35.4)]			
Luce porta <i>Door opening</i>	LXH [WxA]	mm [in]	770x1920 / (870x2120) [30.3x75.6] / [(34.3x83.5)]			
Profondità interna <i>Internal depth</i>	P [D]	mm [in]	1050 / (1219) [41.3] / [(48)]			
Spessore isolamento <i>Insulation thickness</i>		mm [in]	80 [3.1]			
Classe climatica <i>Climatic class</i>			T			
Capacità abbattimento <i>Chilling capacity</i>	90'	kg lb	150 331	150 331	210 463	210 463
Capacità congelamento <i>Freezing capacity</i>	240'	kg lb	-	100 220	-	135 298
Resa oraria in surgelazione <i>Hour yield in freezing</i>		kg/h lb/h	-	(150) (331)	-	(210) (463)
Refrigerante / Refrigerant		gas	R404A / R452A			
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>	(*) W		12069	12199	15581	13735
Alimentazione elettrica <i>Electric power supply</i>	V/-/Hz		230/1/50			
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°) W		550	550	800	800
Corrente max <i>Max. absorbed current</i>	(°) A		3.7	3.7	5.4	5.4
Allestimento <i>Setting up</i>			1 carrello GN2/1 (1 carrello EN 600x800) 1 GN2/1 trolley (1 EN trolley 600x800)			
Peso Netto <i>Net weigh</i>		kg lb	420 (420) 926 (926)			
Volume netto <i>Net volume</i>		m³ ft³	4,52 (5,64) 159.6 (199.2)			
Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	2330x1450x1650 / (2530x1550x1750) 2 porte: P → +140 [91.7x57.1x65] / [(99.6x61x68.9)] 2 doors: D → [+5.5]			

UNITÀ REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)

UMC <i>Remote Unit</i>	cod.	990547D a 990561 w	990549D a 990563 w	990548D a 990562 w	990550D a 990564 w	
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A				
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>	(*) W	12069 a 13190 w	12199 a 11780 w	15581 a 17580 w	13735 a 14200 w	
Alimentazione elettrica <i>Electric power supply</i>	V/~Hz	400/3/50				
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°) W	8770 a 7180 w	6650 a 7180 w	11800 a 10300 w	15690 a 6650 w	
Potenza / <i>Rated output</i>	HP	5 a	8,5 a	7,5 a	10 a	
Corrente max <i>Max. absorbed current</i>	(°) A	18,5 a/w	17,0 a 12,2 w	23,9 a 17,5 w	29,6 a 17,0 w	
Peso net <i>Net weight</i>	kg lb	200 a 121 w 441 a 267 w	263 a 125 w 580 a 276 w	225 a 124 w 496 a 273 w	265 a 163 w 584 a 359 w	
Dimensioni - a <i>Dimensions - a</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	1200x850x625 [47.24x33.5x24.6]	1300x1000x870 [51.2x39.3x34.25]	1200x850x625 [47.24x33.5x24.6]	1300x1000x870 [51.2x39.3x34.25]
Dimensioni - w <i>Dimensions - w</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	910x330x630 [35.8x13x24.8]	910x327x624 [35.8x12.9x24.6]	910x405x684 [35.8x15.9x26.9]	910x405x684 [35.8x15.9x26.9]



ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max <i>Connections - max distance</i>	m [ft]	20 [66]			
Cavi elettrici / Electrical cables	n° x mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tubi liquido / Liquid tubes	Ø mm [in/SAE]	14 [9/16]	16 [5/8]	16 [5/8]	18 [3/4]
Tubi gas / Gas tubes	Ø mm [in/SAE]	28 [1" 1/16]	35 [1" 3/8]	35 [1" 3/8]	42 [1.7]
Connex. idrica UMC ad acqua <i>Drain connection water UMC</i>	Ø pollici	out coil 3/4 → 1/2 conn. H2O			
Consumo max acqua <i>Max water consumption</i>	(■) l/min	15.4	15.8	22.6	19.9
Tubi scarico <i>Drain tubes</i>	Ø mm [in]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP set (differential)</i>	bar	0 (0.5) - 26 (3)			
Parzializzazione ventiliat. HP (diff.) <i>Fans choking HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)

mod. _ _ C _ _ _ (*) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
mod. _ _ F _ _ _ (*) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C



(■) t in = +20°C / t out = +40°C

Catering



- ③1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ③2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - ③E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - ③W CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]


Baking



- ③1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ③2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - ③E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - ③W CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model			--C401 (PC401)	--F401 (PF401)	--C401 (PC401)	--F401 (PF401)
Controllo / control			DP	DP	AP	AP
Dimensioni	LxPxH	mm	1200x1950x2230 / (1200x1749x2430) 2 porte: P → +140			
Dimensions	[WxDxA]	[in]	[47.2x76.8x87.8] / [(42.7x68.9x95.7)] 2 doors: D → [+5.5]			
Altezza pavimento	H	mm	80			
Floor height	[A]	[in]	[3.1]			
Dimensioni interne nette	LxPxH	mm	670x1720x1919 / (670x1520x2120)			
Internal net dimensions	[WxDxA]	[in]	[26.4x67.7x75.6] / [(26.4x59.8x83.5)]			
Profondità con porta 90°		mm	2680 / (2480)			
Depth with 90° door		[in]	[105.5] / [(97.6)]			
Larghezza luce porta		mm	700			
Door opening width		[in]	[27.6]			
Luce porta	LXH	mm	670x1920 / (670x2120)			
Door opening	[WxA]	[in]	[26.4x75.6] / [(26.4x83.5)]			
Profondità interna	P	mm	1720 / (1520)			
Internal depth	[D]	[in]	[67.7] / [(59.8)]			
Spessore isolamento		mm	80			
Insulation thickness		[in]	[3.1]			
Classe climatica			T			
Climatic class						
Capacità abbattimento	90'	kg	140	140	210	210
Chilling capacity		lb	309	309	463	463
Capacità congelamento	240'	kg	-	96	-	140
Freezing capacity		lb	-	212	-	309
Resa oraria in surgelazione		kg/h	-	(140)	-	(210)
Hour yield in freezing		lb/h	-	(309)	-	(463)
Refrigerante / Refrigerant	gas		R404A / R452A			
Capacità refrigerazione	(°)	W	12069	12199	15581	13735
Refrigeration capacity						
Alimentazione elettrica	VI~/Hz		230/1/50			
Electric power supply						
Potenza elettrica	(°)	W	1000	1000	1100	1100
Input electric power						
Corrente max	(°)	A	6.7	6.7	7.4	7.4
Max. absorbed current						
Allestimento			2 carrelli GN1/1 (2 carrelli EN 400x600)			
Setting up			2 GN1/1 trolleys (2 EN trolleys 400x600)			
Peso Netto		kg	-	640	-	640
Net weigh		lb	-	1411	-	1411
Volume netto		m³	5,6			
Net volume		ft³	197.8			
Dimensioni imballo	LxPxH	mm	2330x2050x1350 / (2530x1849x1350) 2 porte: P → +140			
Packing dimensions	[WxDxA]	[in]	[91.7x80.7x53.1] / [99.6x72.8x53.1] 2 doors: D → [+5.5]			

UNITÀ REMOTE / REMOTE UNITS (a=air w=water)

UMC	cod.	990547D a	990549D a	990548D a	990550D a
Remote Unit		990561 w	990563 w	990562 w	990564 w
Refrigerante / Refrigerant	gas	R404A / R452A			
Capacità refrigerazione	(°)	W	12069 a	12199 a	15581 a
Refrigeration capacity			13190 w	11780 w	17580 w
Alimentazione elettrica	VI~/Hz		400/3/50		
Electric power supply					
Potenza elettrica	(°)	W	8770 a	6650 a	11800 a
Input electric power			7180 w	7180 w	10300 w
Potenza / Rated output	HP		5 a	8,5 a	7,5 a
Corrente max	(°)	A	18,5 a/w	17,0 a	23,9 a
Max. absorbed current				12,2 w	17,5 w
Peso net	kg	200 a 121 w	263 a 125 w	225 a 124 w	265 a 163 w
Net weight	lb	441 a 267 w	580 a 276 w	496 a 273 w	584 a 359 w
Dimensioni - a	LxPxH	mm	1200x850x625	1300x1000x870	1200x850x625
Dimensions - a	[WxDxA]	[in]	[47.24x33.5x24.6]	[51.2x39.3x34.25]	[47.24x33.5x24.6]
Dimensioni - w	LxPxH	mm	910x330x630	910x327x624	910x405x684
Dimensions - w	[WxDxA]	[in]	[35.8x13x24.8]	[35.8x12.9x24.6]	[35.8x15.9x26.9]




ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max	m	20			
Connections - max distance	[ft]	[66]			
Cavi elettrici / Electrical cables	n° x mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tubi liquido / Liquid tubes	Ø mm [in/SAE]	14 [9/16]	16 [5/8]	16 [5/8]	18 [3/4]
Tubi gas / Gas tubes	Ø mm [in/SAE]	28 [1" 1/16]	35 [1" 3/8]	35 [1" 3/8]	42 [1" 5/8]
Connessione idrica UMC ad acqua	Ø pollici	out coil 1 → 1/2 conn. H2O			
Consumo max acqua	(■) l/min	15.4	15.8	22.6	19.9
Max water consumption					
Tubi scarico	Ø mm	32	32	32	32
Drain tubes	Ø [in]	[1.3]	[1.3]	[1.3]	[1.3]
Set LP-HP (differenziale)	bar	0 (0.5) - 26 (3)			
LP-HP set (differential)					
Parzializzazione ventilat. HP (diff.)	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)
Fans choking HP (diff.)					

mod. __C__ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
 mod. __F__ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C




(■) t in = +20°C / t out = +40°C

Catering



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - ④ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

Baking



- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - ④ CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

ABBATTITORE / CONGELATORE

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model			__C402 (PC402)	__F402 (PF402)	__C402 (PC402)	__F402 (PF402)
Controllo / control			DP	DP	AP	AP
Dimensioni	LxPxH	mm	1500x2350x2230 / (1600x2550x2430) 2 porte: P → +140			
Dimensions	[WxDxA]	[in]	[59.1x92.5x87.8] / [(63x100.4x95.7)] 2 doors: D → [+5.5]			
Altezza pavimento	H	mm	80			
Floor height	[A]	[in]	[3.1]			
Dimensioni interne nette	LxPxH	mm	770x2120x1920 / (870x2320x2120)			
Internal net dimensions	[WxDxA]	[in]	[30.3x83.5x75.6] / [(34.3x91.3x83.5)]			
Profondità con porta 90°		mm	3180 / (3380)			
Depth with 90° door		[in]	[125.2] / [(133.1)]			
Larghezza luce porta		mm	800 / (900)			
Door opening width		[in]	[31.5] / [(35.4)]			
Luce porta	LXH	mm	770x1920 / (870x2120)			
Door opening	[WxA]	[in]	[30.3x75.6] / [(34.3x83.5)]			
Profondità interna	P	mm	2120 / (2320)			
Internal depth	[D]	[in]	[83.5] / [(91.3)]			
Spessore isolamento		mm	80			
Insulation thickness		[in]	[3.1]			
Classe climatica			T			
Climatic class						
Capacità abbattimento	90'	kg	300	300	420	420
Chilling capacity		lb	661	661	926	926
Capacità congelamento	240'	kg	-	200	-	270
Freezing capacity		lb	-	441	-	595
Resa oraria in surgelazione		kg/h	-	(300)	-	(420)
Hour yield in freezing		lb/h	-	(661)	-	(926)
Refrigerante / Refrigerant	gas		R404A / R452A			
Capacità refrigerazione	(*)	W	22185	16176	26485	22138
Refrigeration capacity						
Alimentazione elettrica	V/~Hz		230/1/50			
Electric power supply						
Potenza elettrica	(°)	W	1100	1100	1980	1980
Input electric power						
Corrente max	(°)	A	7.4	7.4	13.2	13.2
Max. absorbed current						
Allestimento			2 carrelli GN2/1 (2 carrelli EN 600x800)			
Setting up			2 GN2/1 trolleys (2 EN trolleys 600x800)			
Peso Netto		kg	-	640	-	640
Net weigh		lb	-	1411	-	1411
Volume netto		m³	-	7,8	-	8,4
Net volume		ft³	-	275.5	-	296.6
Dimensioni imballo	LxPxH	mm	2330x2450x1650 / (2530x2650x1750) 2 porte: P → +140			
Packing dimensions	[WxDxA]	[in]	[91.7x96.5x65] / [(99.6x104.3x68.9)] 2 doors: D → [+5.5]			

UNITÀ REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)


UMC			990551D a	990553D a	990552D a	990554D a
Remote Unit	cod.		990565 w	990567 w	990566 w	990568 w
Refrigerante / Refrigerant	gas		R404A / R452A			
Capacità refrigerazione	(*)	W	19900 a	16176 a	26485 a	22138 a
Refrigeration capacity			23650 w	19420 w	26176 w	26420 w
Alimentazione elettrica	V/~Hz		400/3/50			
Electric power supply						
Potenza elettrica	(°)	W	8520 a	17868 a	17620 a	26630 a
Input electric power			8480 w	12352 w	14241 w	18230 w
Potenza / Rated output	HP		12 a	15 a	15 a	25 a
Corrente max	(°)	A	21 a	33,2 a	34,8 a	49,1 a
Max. absorbed current			17,5 w	21 w	21 w	31 w
Peso net		kg	127 a 165 w	229 a 168 w	225 a 195 w	251 a 240 w
Net weight		lb	483 a 364 w	505 a 370 w	496 a 430 w	553 a 529 w
Dimensioni - a	LxPxH	mm	1520x950x960			
Dimensions - a	[WxDxA]	[in]	[59.8x37.4x37.8]			
Dimensioni - w	LxPxH	mm	910x327x653	910x405x684	1610x465x795	
Dimensions - w	[WxDxA]	[in]	[35.8x15.9x25.7]	[35.8x15.9x26.9]	[63.4x18.3x31.3]	

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS


Allacciamenti - distanza max	m		20			
Connections - max distance	[ft]		[66]			
Cavi elettrici / Electrical cables	n° x mm²		5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tubi liquido / Liquid tubes	Ø mm [in/SAE]		16 [5/8]	18 [3/4]	18 [3/4]	22 [7/8]
Tubi gas / Gas tubes	Ø mm [in/SAE]		35 [1" 3/8]	42 [1" 5/8]	42 [1" 5/8]	54 [2" 2/16]
Connex. idrica UMC ad acqua	Ø pollici		out coil 1 → 1/2 conn. H2O			
Drain connection water UMC						
Consumo max acqua	(■) l/min		27.5	28.5	38.4	32.6
Max water consumption						
Tubi scarico	Ø mm		32	32	32	32
Drain tubes	Ø [in]		[1.3]	[1.3]	[1.3]	[1.3]
Set LP-HP (differenziale)	bar		0 (0.5) - 26 (3)			
LP-HP set (differential)						
Parzializzazione ventilat. HP (diff.)	bar		14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)
Fans choking HP (diff.)						

mod. __C__ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
 mod. __F__ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C
 (■) t in = +20°C / t out = +40°C

Catering



Baking



ABBATTITORE / CONGELATORE

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER



Modello / model Controllo / control			--C602 (PC602) DP	--F602 (PF602) DP	--C602 (PC602) AP	--F602 (PF602) AP
Dimensioni <i>Dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	1500x3350x2230 / (1600x3650x2430) 2 porte: P → +140 [59.1x131.9x87.8] / [(63x143.7x95.7)] 2 doors: D → [+5.5]			
Altezza pavimento <i>Floor height</i>	H [A]	mm [in]	80 [3.1]			
Dimensioni interne nette <i>Internal net dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	770x3120x1920 / (870x3420x2120) [30.3x122.8x75.6] / [(34.3x134.6x83.5)]			
Profondità con porta 90° <i>Depth with 90° door</i>		mm [in]	4180 / (4480) [164.6] / [(176.4)]			
Larghezza luce porta <i>Door opening width</i>		mm [in]	800 / (900) [31.5] / [(35.4)]			
Luce porta <i>Door opening</i>	LXH [WxA]	mm [in]	770x1920 / (870x2120) [30.3x75.6] / [(34.3x83.5)]			
Profondità interna <i>Internal depth</i>	P [D]	mm [in]	3120 / (3420) [122.8] / [(134.6)]			
Spessore isolamento <i>Insulation thickness</i>		mm [in]	80 [3.1]			
Classe climatica <i>Climatic class</i>			T			
Capacità abbattimento <i>Chilling capacity</i>	90'	kg lb	450 992	450 992	630 1389	630 1389
Capacità congelamento <i>Freezing capacity</i>	240'	kg lb	-	300 661	-	405 893
Resa oraria in surgelazione <i>Hour yield in freezing</i>		kg/h lb/h	-	(450) (992)	-	(630) (1389)
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	gas		R404A / R452A			
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>	(*) W		26485	22138	36879	32614
Alimentazione elettrica <i>Electric power supply</i>	VI~/Hz		400/3/50 (230/1/50)			
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°) W		1650	1650	2970	2970
Corrente max <i>Max. absorbed current</i>	(°) A		11.0	11.0	19.9	19.9
Allestimento <i>Setting up</i>			3 carrelli GN2/1 (3 carrelli EN 600x800) 3 GN2/1 trolley s (3 EN trolleys 600x800)			
Peso Netto <i>Net weigh</i>	kg lb		1260 2778	-	-	1260 2778
Volume netto <i>Net volume</i>	m³ ft³		14,3 505	-	-	14,3 505
Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	2330x3450x1650 / (2530x3750x1750) 2 porte: P → +140 [91.7x135.8x65] / [(99.6x147.6x68.9)] 2 doors: D → [+5.5]			

UNITÀ REMOTE / REMOTE UNITS (a=a ir w=water)



UMC <i>Remote Unit</i>	cod.	990552DN a 990566 w	990554DN a 990568 w	990555DN a 990569 w	990556DN a 990570 w
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	gas	R404A / R452A			
Capacità refrigerazione <i>Refrigeration capacity</i>	(*) W	25430 a 24620 w	21700 a 26420 w	36880 a 37533 w	31960 a 39780 w
Alimentazione elettrica <i>Electric power supply</i>	VI~/Hz	400/3/50			
Potenza elettrica <i>Input electric power</i>	(°) W	20700 a 17250 w	27800 a 18234 w	29700 a 25100 w	37100 a 26470 w
Potenza / <i>Rated output</i>	HP	15 a	25 a	25 a	35 a
Corrente max <i>Max. absorbed current</i>	(°) A	39,2 a 45 w	50,2 a 31 w	53,2 a 37 w	65,2 a/w
Peso net <i>Net weight</i>	kg lb	317 a 168 w 698 a 370 w	373 a 240 w 1137 a 529 w	516 a 201 w 1137 a 443 w	604 a 296 w 1331 a 653 w
Dimensioni - a <i>Dimensions - a</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	1729x1160x1121 [68.07x45.66x44.13]	2550x1340x1200 [100.3x52.7x47.2]	
Dimensioni - w <i>Dimensions - w</i>	LxPxH [WxDxA]	mm [in]	910x405x684 [35.8x15.9x26.9]	1610x465x795 [63.4x18.3x31.3]	1610x512x845 [63.4x20.2x33.3]

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

Allacciamenti - distanza max <i>Connections - max distance</i>	m [ft]	20 [66]			
Cavi elettrici / <i>Electrical cables</i>	n° x mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tubi liquido / <i>Liquid tubes</i>	Ø mm [in/SAE]	22 [7/8]	22 [7/8]	28 [1" 1/16]	28 [1" 1/16]
Tubi gas / <i>Gas tubes</i>	Ø mm [in/SAE]	42 [1" 5/8]	54 [2" 2/16]	54 [2" 2/16]	67 [2" 1/2]
Connessione idrica UMC ad acqua <i>Drain connection water UMC</i>	Ø pollici	out coil 1 → 1/2 conn. H2O			
Consumo max acqua <i>Max water consumption</i>	(■) l/min	38.4	40.6	46.6	47.8
Tubi scarico <i>Drain tubes</i>	Ø mm Ø [in]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]	32 [1.3]
Set LP-HP (differenziale) <i>LP-HP set (differential)</i>	bar	0 (0.5) - 26 (3)			
Parzializzazione ventilat. HP (diff.) <i>Fans choking HP (diff.)</i>	bar	14 (2)	14 (2)	14 (2)	14 (2)



mod. __C__ (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. 0°C Temp. cond. +55°C
 mod. __F__ (°) Temp. evap. -25°C Temp. cond. +45°C / (°) Temp. evap. -10°C Temp. cond. +55°C
 (■) t in = +20°C / t out = +40°C

Catering



- ① INGRESSO REFRIGERANTE (REFRIGERANT INLET)
 - ② USCITA REFRIGERANTE (REFRIGERANT OUTLET)
 - ③ CONNESSIONE ELETTRICA (ELECTRICAL CONNECTION)
 - ④ CONNESSIONE IDRICA (DRAIN CONNECTION)
- DIMENSIONI mm (DIMENSIONS in)

Baking



- ① INGRESSO REFRIGERANTE (REFRIGERANT INLET)
 - ② USCITA REFRIGERANTE (REFRIGERANT OUTLET)
 - ③ CONNESSIONE ELETTRICA (ELECTRICAL CONNECTION)
 - ④ CONNESSIONE IDRICA (DRAIN CONNECTION)
- DIMENSIONI mm (DIMENSIONS in)

PERFORMANCE CHARACTERISTICS AND ENERGY CONSUMPTION BLAST CHILLERS AND FREEZERS CABINETS
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ABBATTITORI E CONGELATORI RAPIDI


TC 44 WI 00044048

Modello	Model	BF030AG	CF031AG	BF050DGE		IF051DG	BC051AG		BF051DG	BC081AG	BF081AG		BC121DG	BF121DG
				BF051ET	BC051DG		BC051AP	GF06AM			BF081AP	GF06AM-R		
Tipo prodotto	Type of ptduct													
Refrigerante	Refrigerant fluid													
GWP	GWP													
Quantità	Quantity													
Ciclo in abbattimento	Program blast chilling													
Carico in abb.	Chilled full load capacity													
Tempo abb. 65 > +10 °C	Blast chilling cycle 65 > +10 °C													
Consumo spec. in abb.	Energy consumption for chilling function													
Ciclo in congelamento	Program blast freezing													
Carico in cong.	Frozen full load capacity													
Tempo cong. 65 > -18 °C	Blast freezing cycle 65 > -18 °C													
Consumo spec. in cong.	Energy consumption for freezing function													

Modello	Model	BC121AG	BF121AG	BC161DG	BF161DG	BC161AG	BF161AG	BC122DG	BF122DG	BC122AG	BF122AG
		BC121AP	BF121AP	BC161AP	BF161AP	BC161AP	BF161AP	BC122AP	BF122AP	BC122AP	BF122AP
Tipo prodotto	Type of ptduct										
Refrigerante	Refrigerant fluid										
GWP	GWP										
Quantità	Quantity										
Ciclo in abbattimento	Program blast chilling										
Carico in abb.	Chilled full load capacity										
Tempo abb. 65 > +10 °C	Blast chilling cycle 65 > +10 °C										
Consumo spec. in abb.	Energy consumption for chilling function										
Ciclo in congelamento	Program blast freezing										
Carico in cong.	Frozen full load capacity										
Tempo cong. 65 > -18 °C	Blast freezing cycle 65 > -18 °C										
Consumo spec. in cong.	Energy consumption for freezing function										

__F 030-031 AG


230/1~ /50 Hz

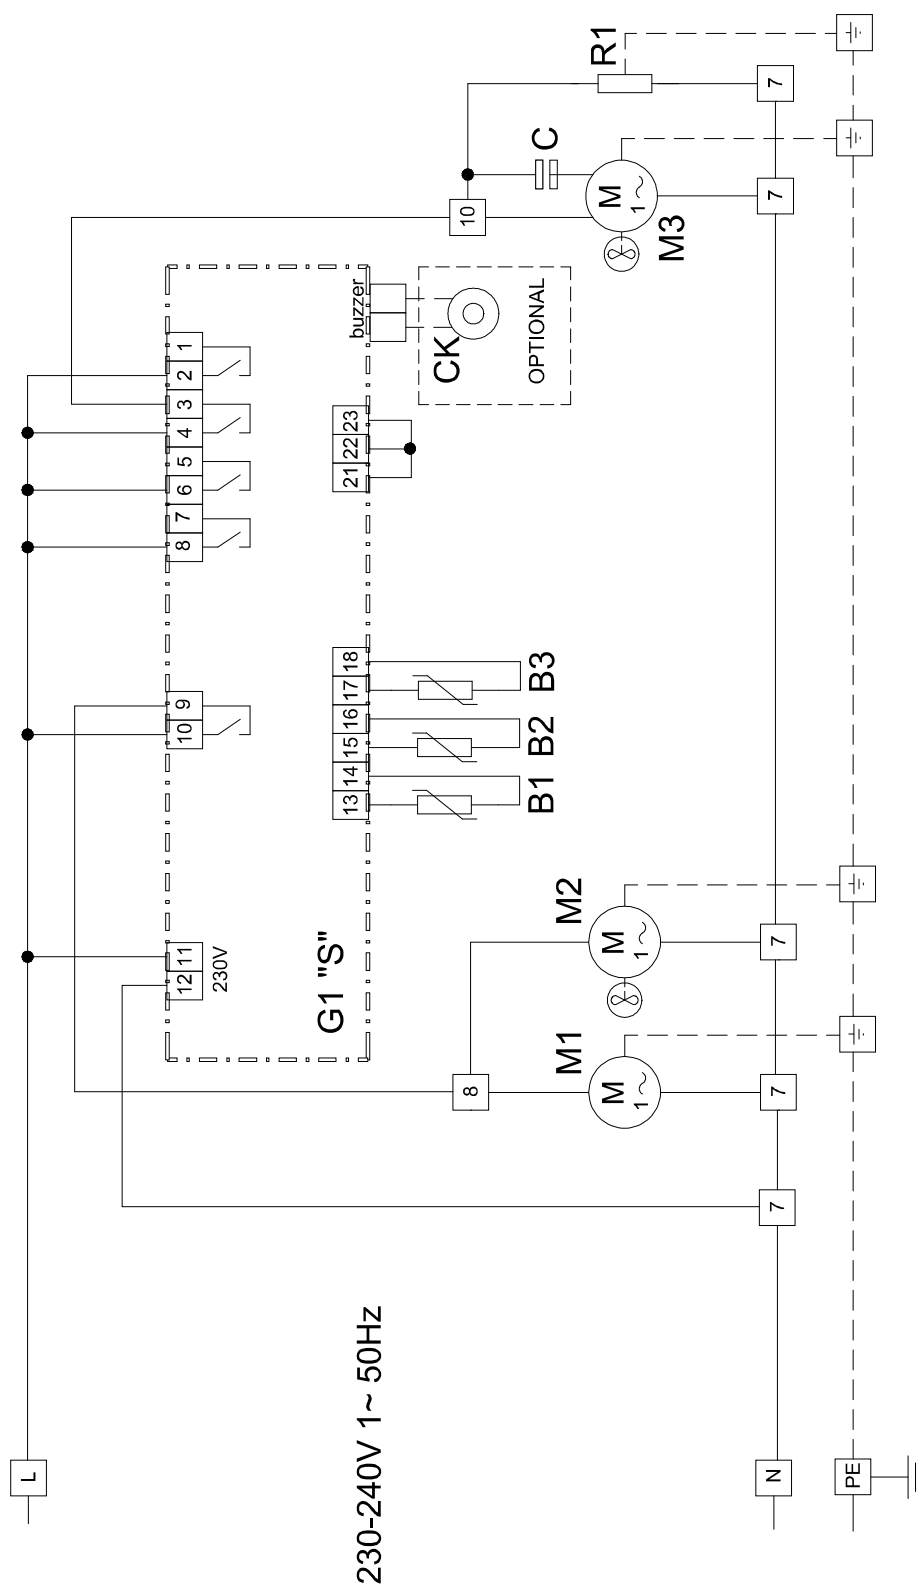

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - ELEKTROSCHALTPLAN - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO

__C/__F 031-051-081 AG • GF 06-12-15 AG __C/__F 121-120 DG • _RC/_RF 121-120 DG

230/1~50 Hz

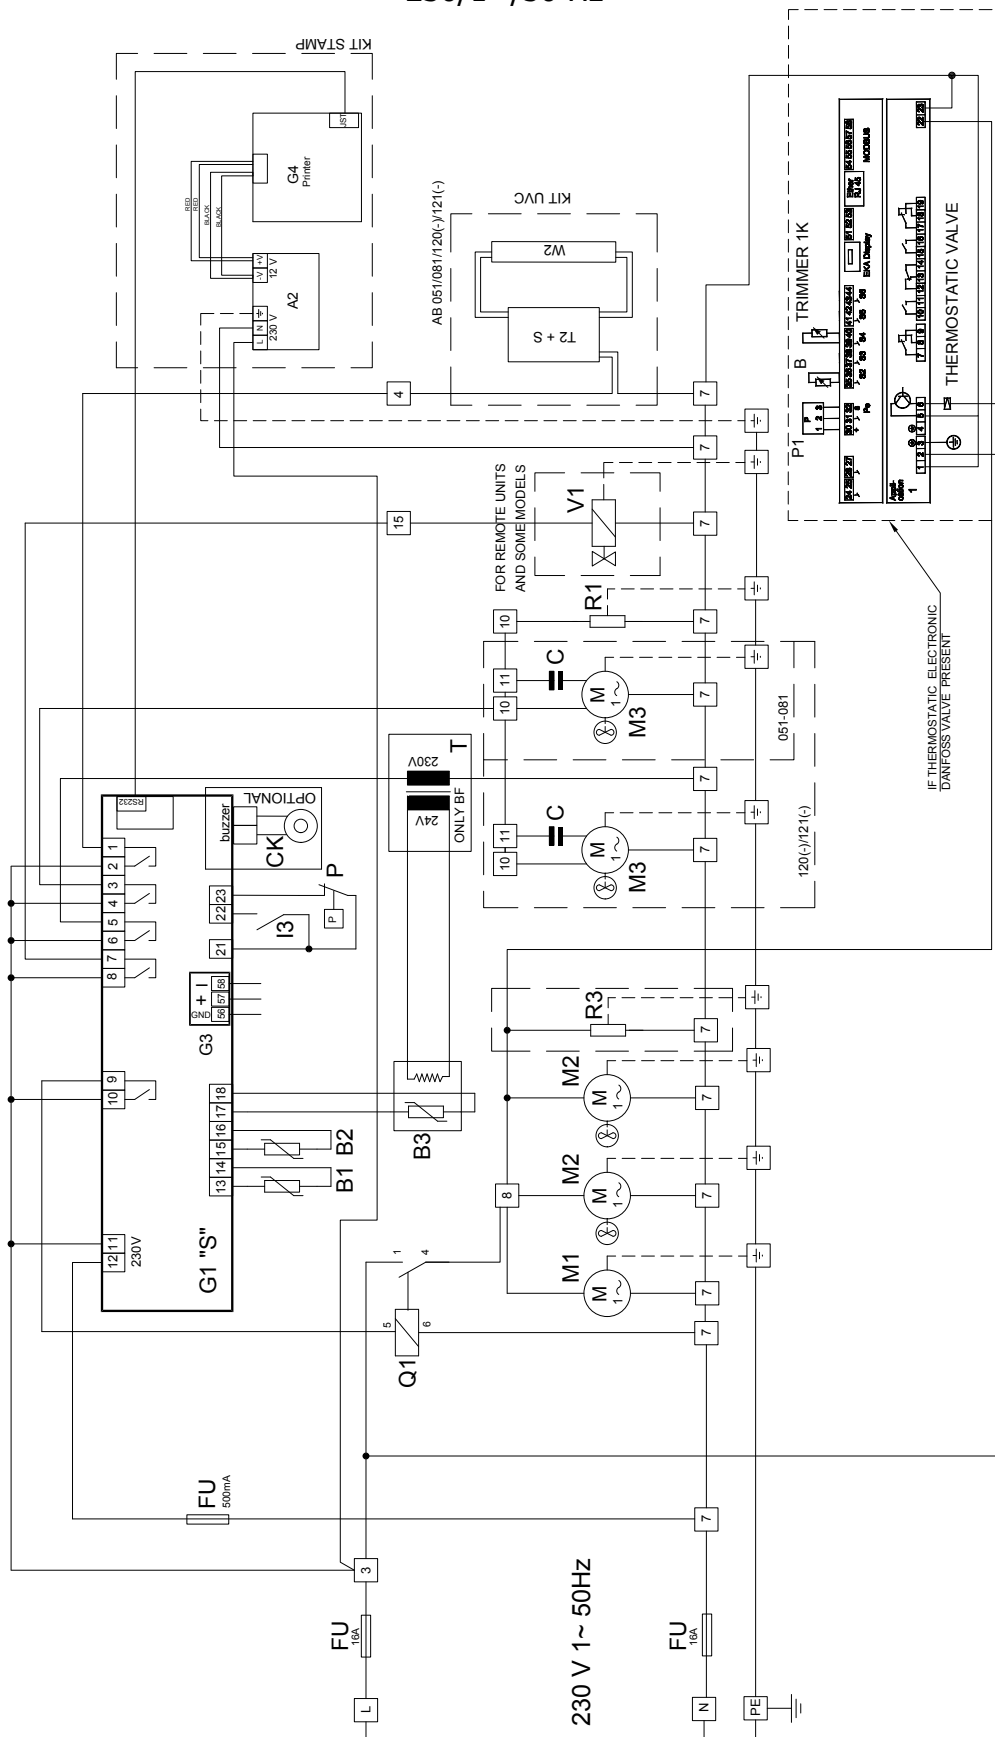


V1:

Solenoids montato di serie su predisposti e su alcuni modelli motorizzati
 Solenoids that are installed standard on pre-set and some motorised models.
 Bei dafür vorbereiteten und einigen motorisierten Modellen serienmäßig installierte Zylinderspule
 Solénoide de série sur modèles préinstallés et sur certains modèles motorisés
 Solenoide montado de serie en los modelos preparados y en algunos modelos motorizados

711.817.2

__C/__F 051-081 AP 230/1~50 Hz

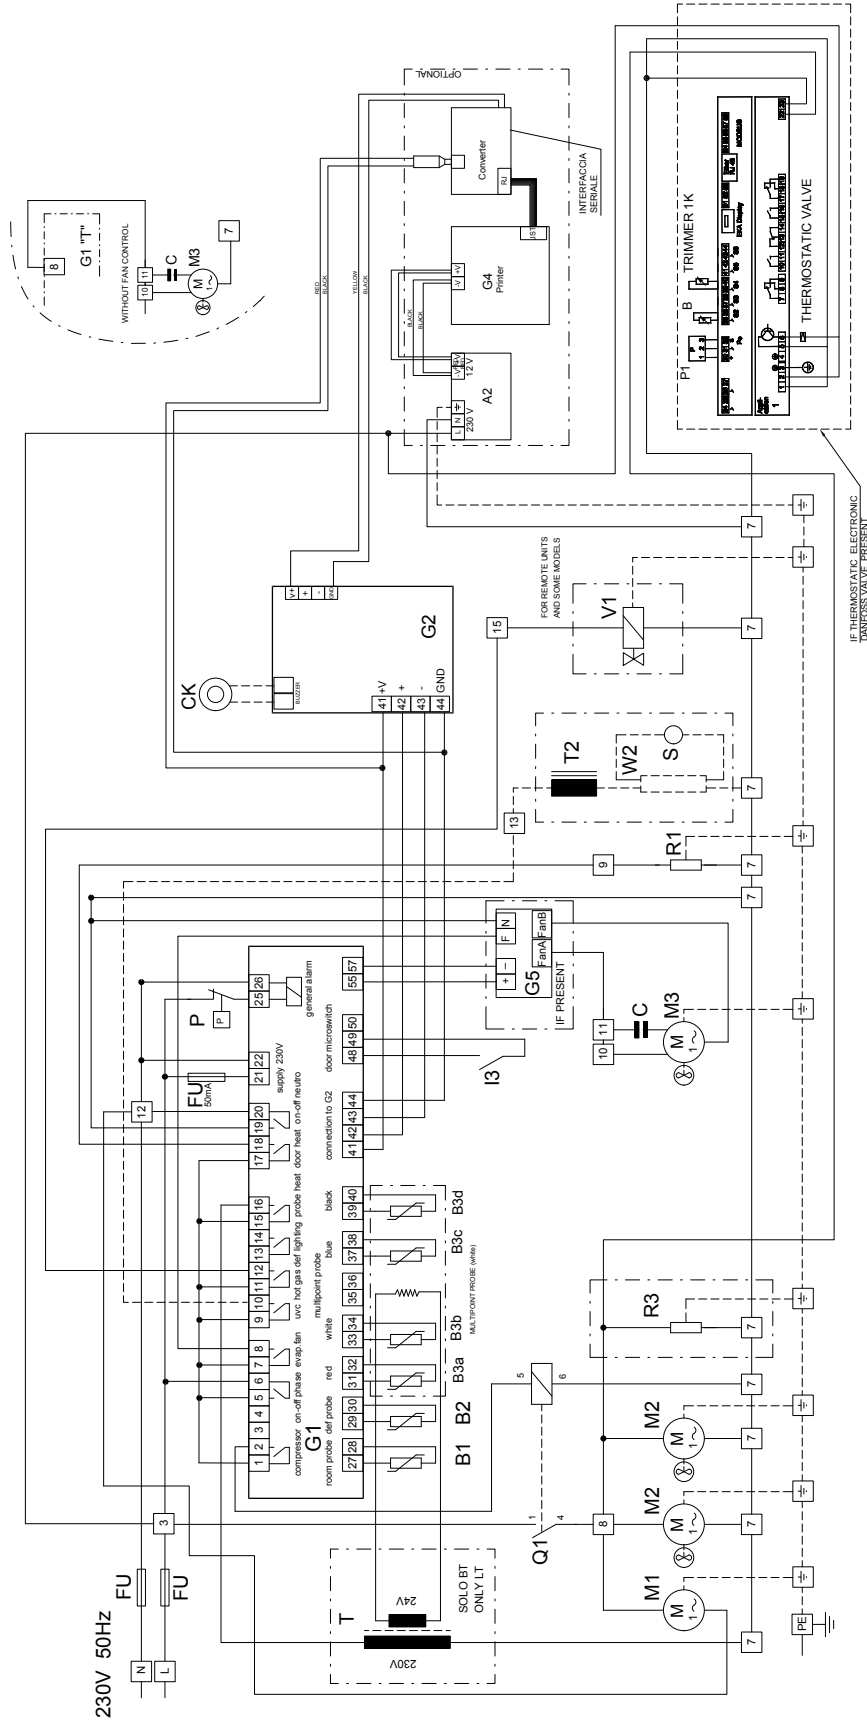


V1:
Solenoidi montati di serie su predisposti e su alcuni modelli motorizzati
Solenoids that are installed standard on pre-set and some motorised models.
Bei dafür vorbereiteten und einigen motorisierten Modellen serienmäßig installierte Zylinderpule
Solenoids de série sur modèles préinstallés et sur certains modèles motorisés
Solenoides montados de serie en los modelos preparados y en algunos modelos motorizados

__C/__F 120-121 AG • __RC/__RF 120-121 AG

__C/__F 122 DG • __RC/__RF 122 DG

__C/__F 161 AG - DG • GF 21 AG

400/3~ /50 Hz

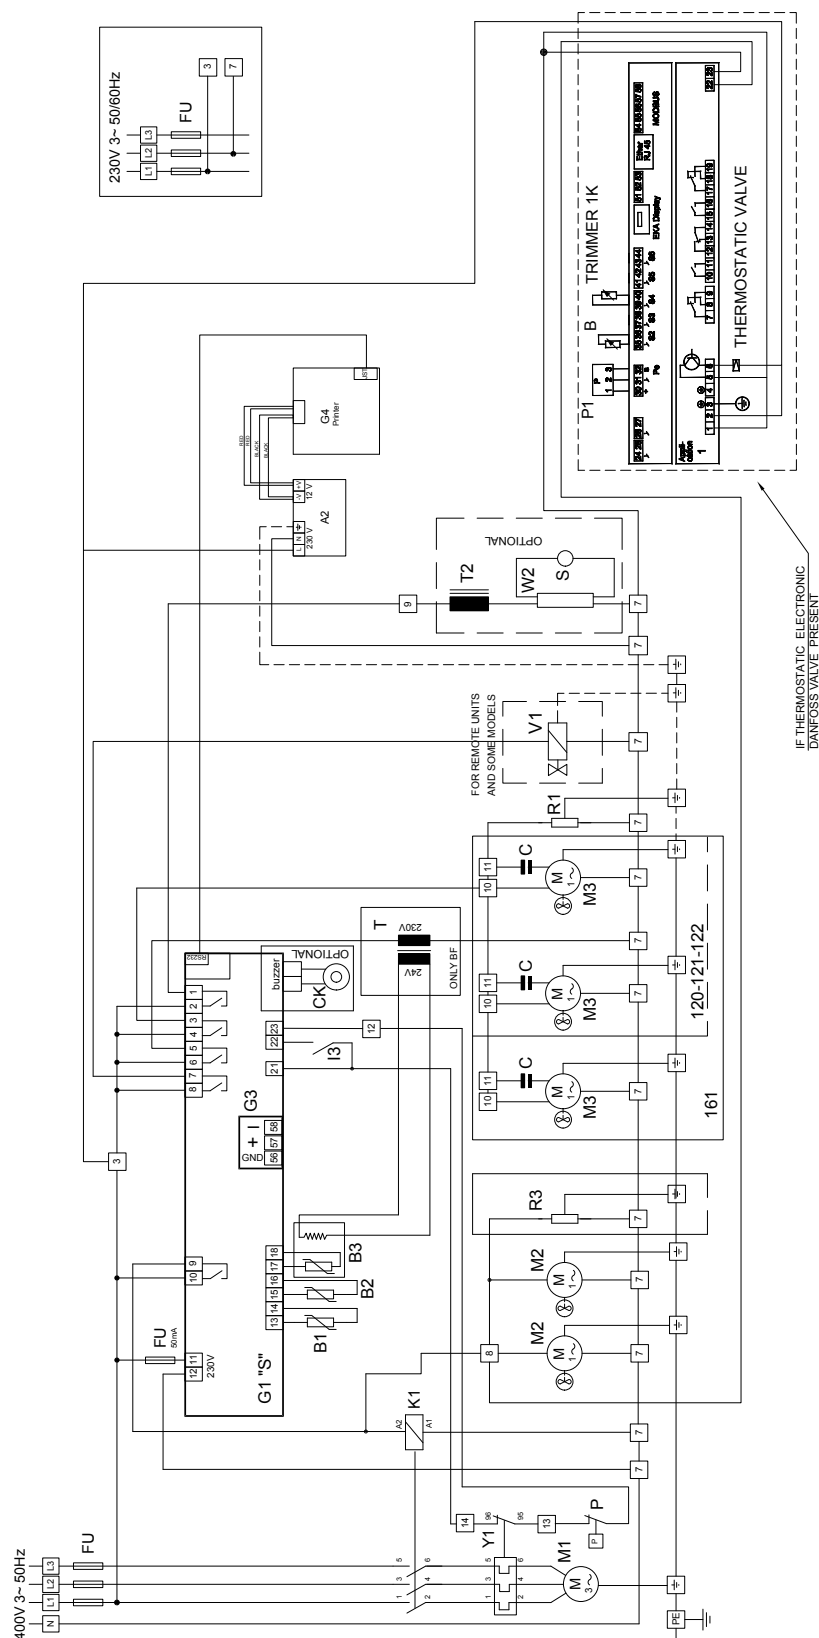

VI:


Solenoide montato di serie su predisposti e su alcuni modelli motorizzati

Solenoids mounted in series su predisposti e su alcuni modelli motorizzati Solenoids that are installed standard on pre-set and some motorised models.


Bei dafür vorbereiteten und einigen motorisierten Modellen serienmäßig installierte Zylinderspule

Bei dafür vorbereiteten und einigen motorisierten Modellen serienmäßig installiertes Solenoid de série sur modèles préinstallés et sur certains modèles motorisés


Solenoïde de série sur modèles préinstallés et sur certains modèles motorisés

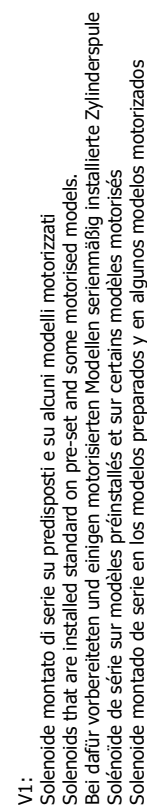

400/3~ /50 Hz

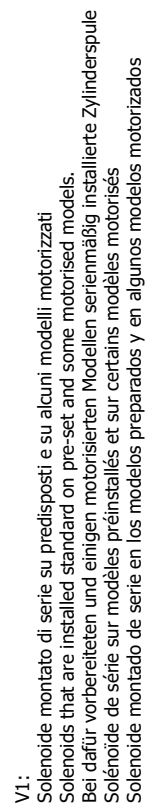

_C/_F 122 AP **_RC/_RF 122 AP** **400/3~50 Hz**

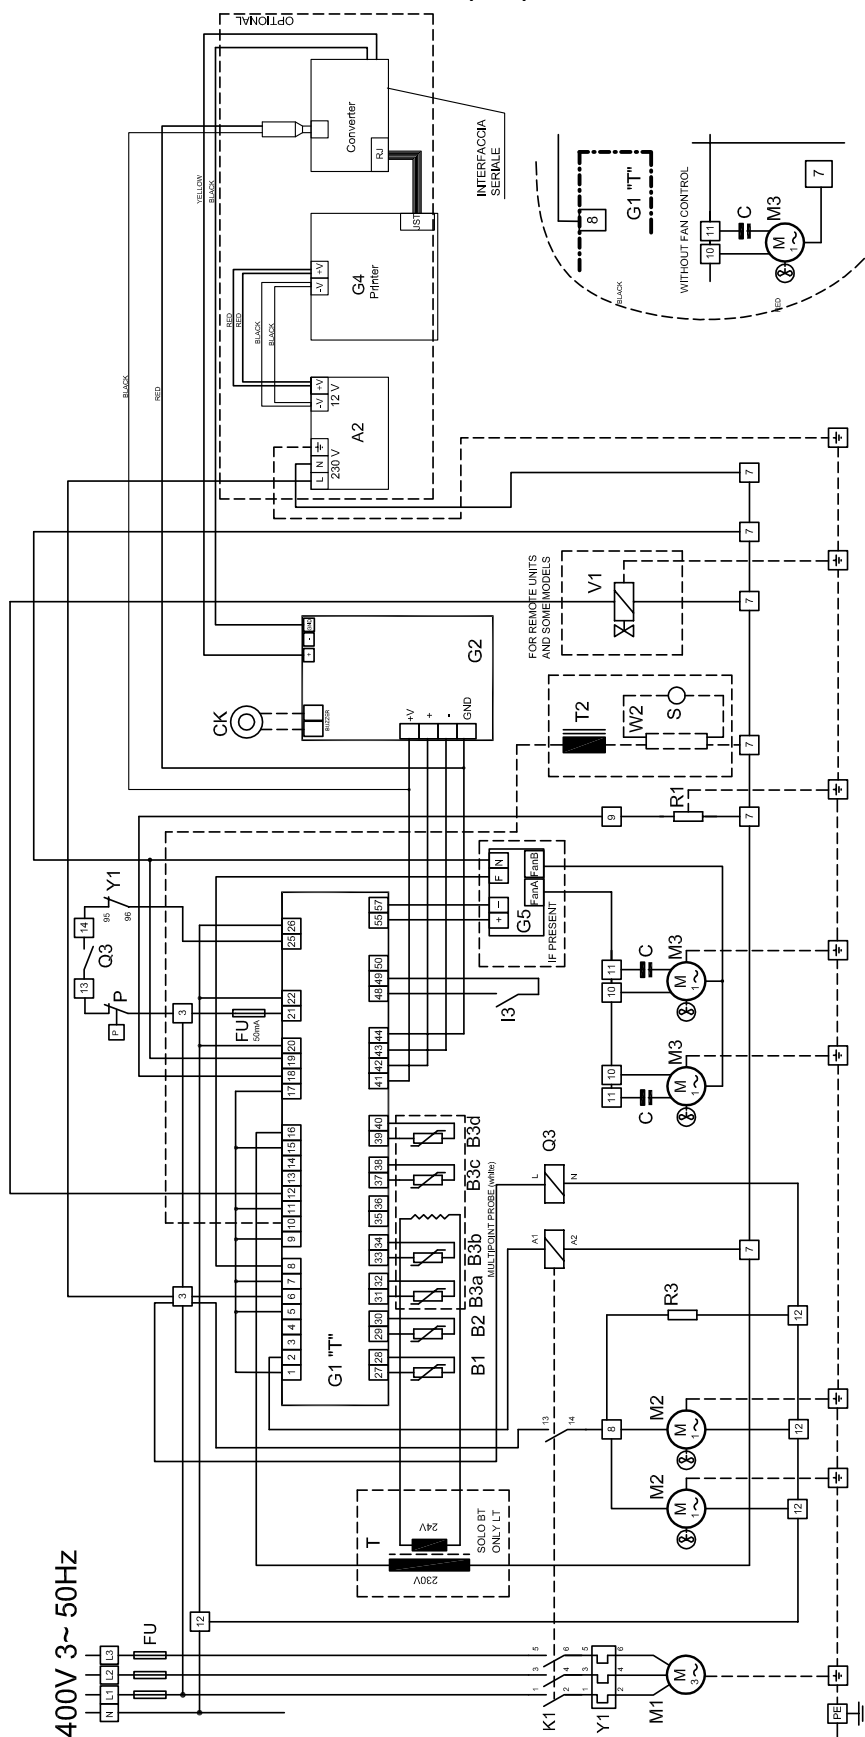


V1:

Solenoide montato di serie su predisposti e su alcuni modelli motorizzati
 Solenoids that are installed standard on pre-set and some motorised models.
 Bei dafür vorbereiteten und einigen motorisierten Modellen serienmäßig installierte Zylinderspule
 Solénoide de série sur modèles préinstallés et sur certains modèles motorisés
 Solenoide montado de serie en los modelos preparados y en algunos modelos motorizados

711.863.1

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - ELEKTROSCHALTPLAN - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO

_ _ C / _ _ F 200 _ P
_ _ RC / _ _ RF 200 _ P
 230/1~ / 50 HZ

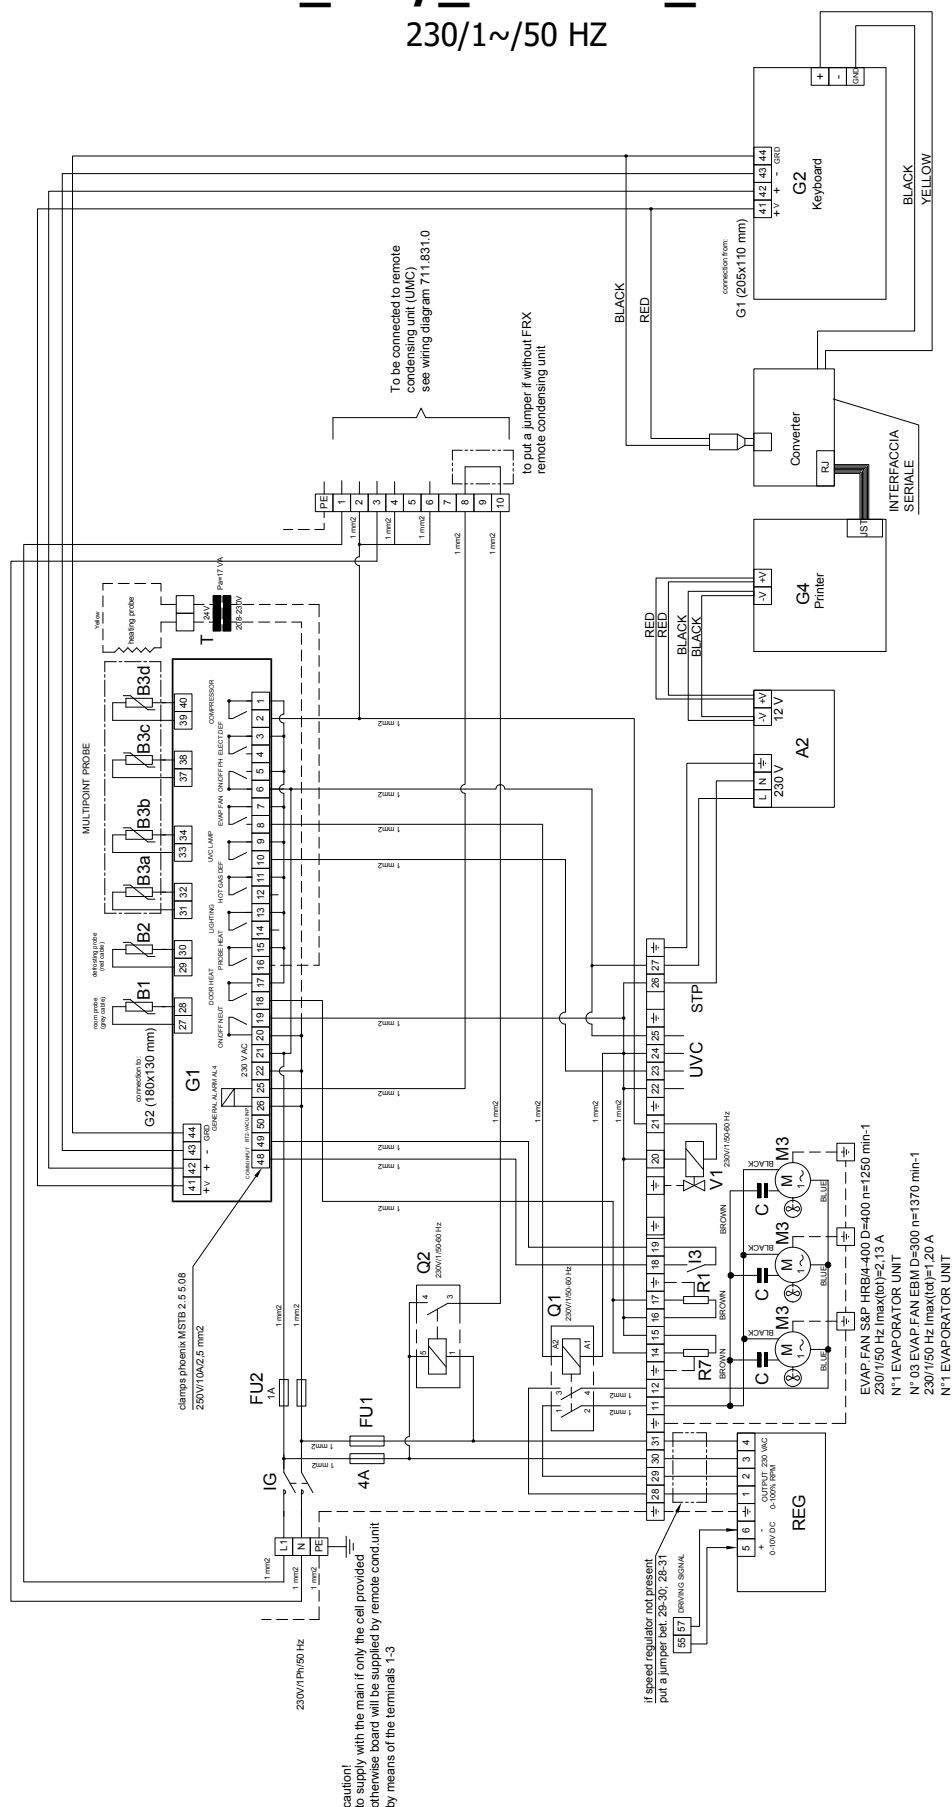


Y3	A
200- / 201- / 401-	1,1-1,6
200+ / 201+ / 401+	2,3-3,2
202- / 402- / 602-	2,3-3,2
202+ / 402+ / 602+	3,5-4,8

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - ELEKTROSCHALTPLAN - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO

_ _ C/ _ _ F 201-202-401-402-602 _ P**_ RC/ _ RF 201-202 _ P**


230/1~/50 HZ

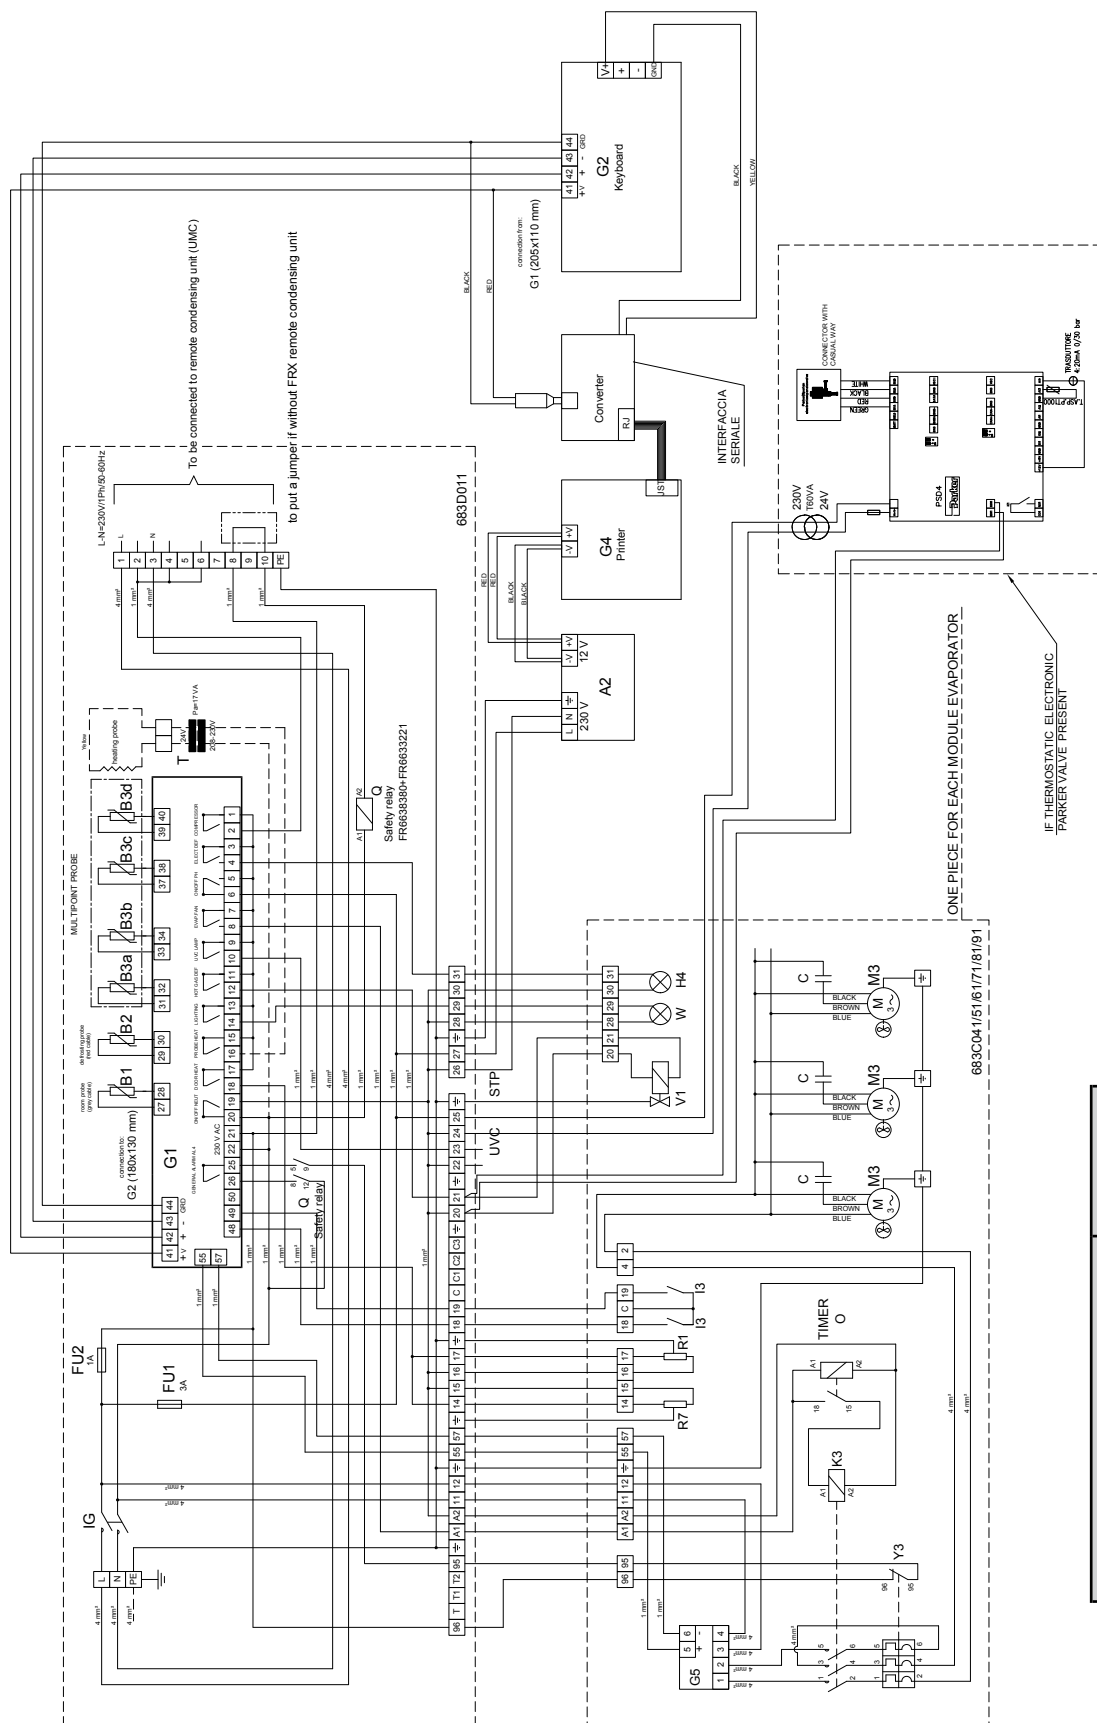

Y3	A	
	200- / 201- / 401-	1,1-1,6
	200+ / 201+ / 401+	2,3-3,2
	202- / 402- / 602-	2,3-3,2
Y3	202+ / 402+ / 602+	3,5-4,8

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - ELEKTROSCHALTPLAN - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO

__C/ __F 201-202-401-402-602_P __RC/ __RF 201-202_P 400/3~/50 HZ

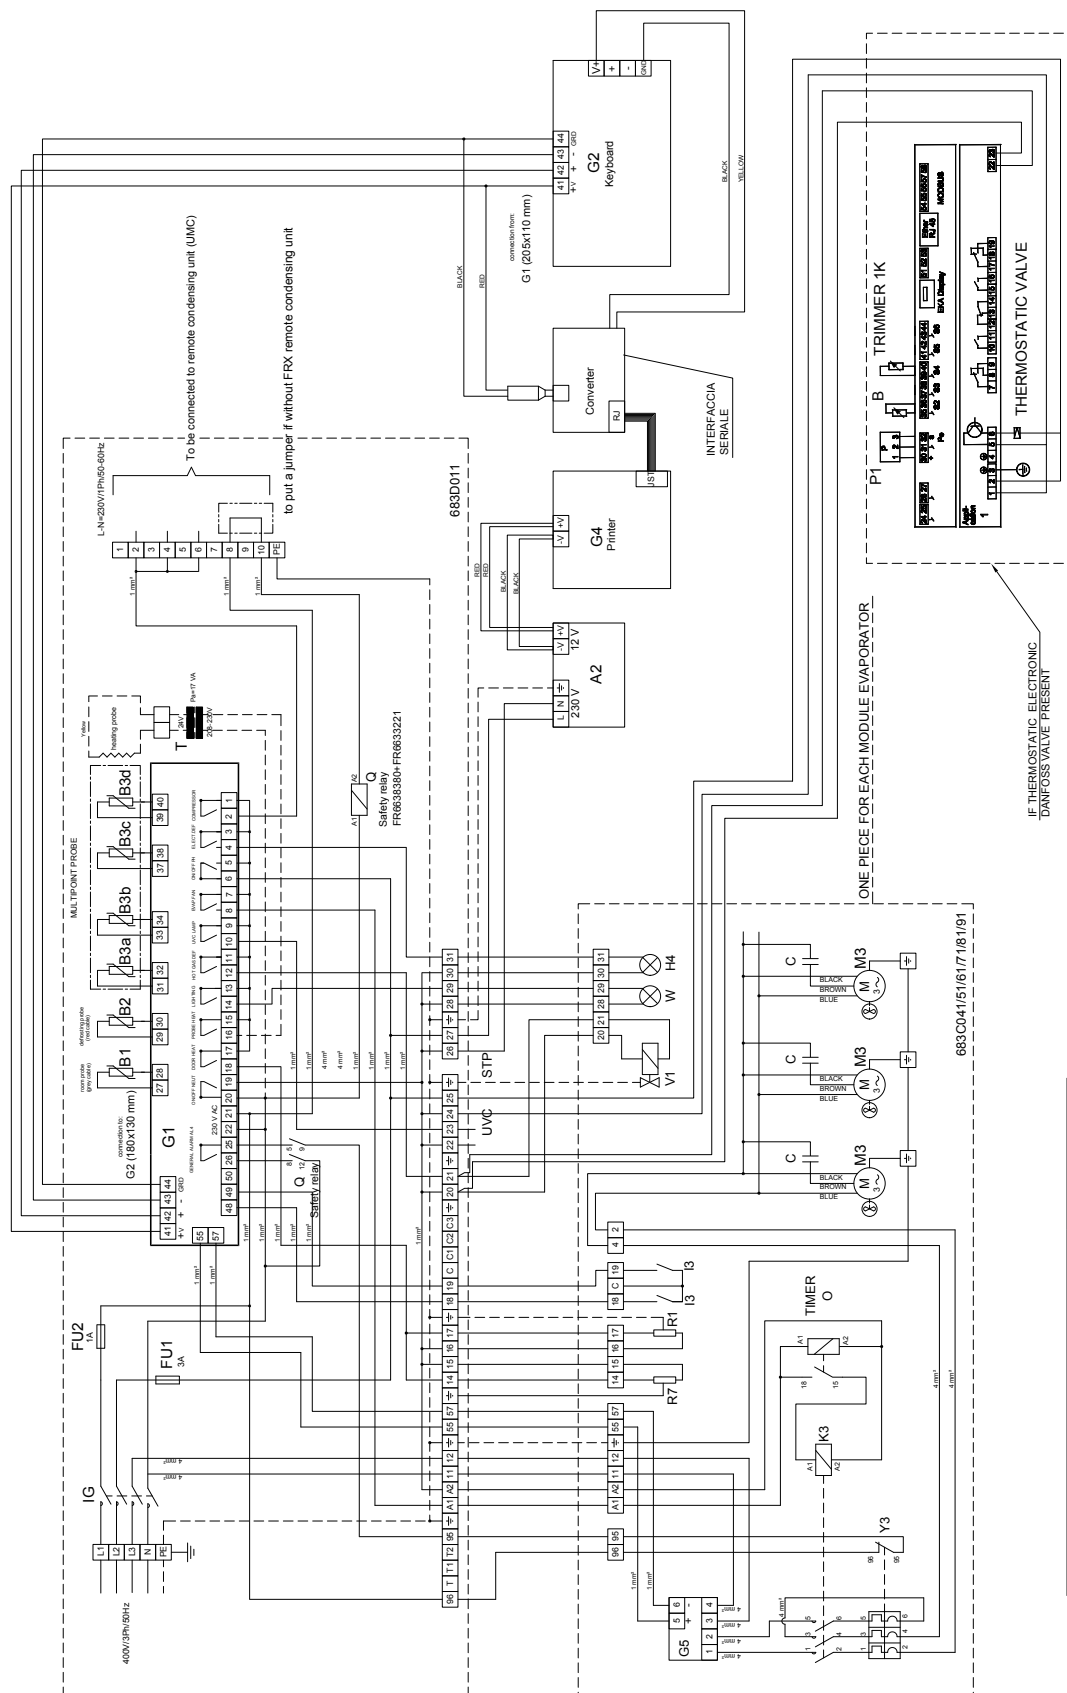


Y3	A
200- / 201- / 401-	1,1-1,6
200+ / 201+ / 401+	2,3-3,2
202- / 402- / 602-	2,3-3,2
202+ / 402+ / 602+	3,5-4,8

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - ELEKTROSCHALTPLAN - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO


GRUPPO REMOTO - REMOTE UNIT

__C/__F 200-201 __P
 __RC/__RF 200-201 __P

400/3~ /50 Hz

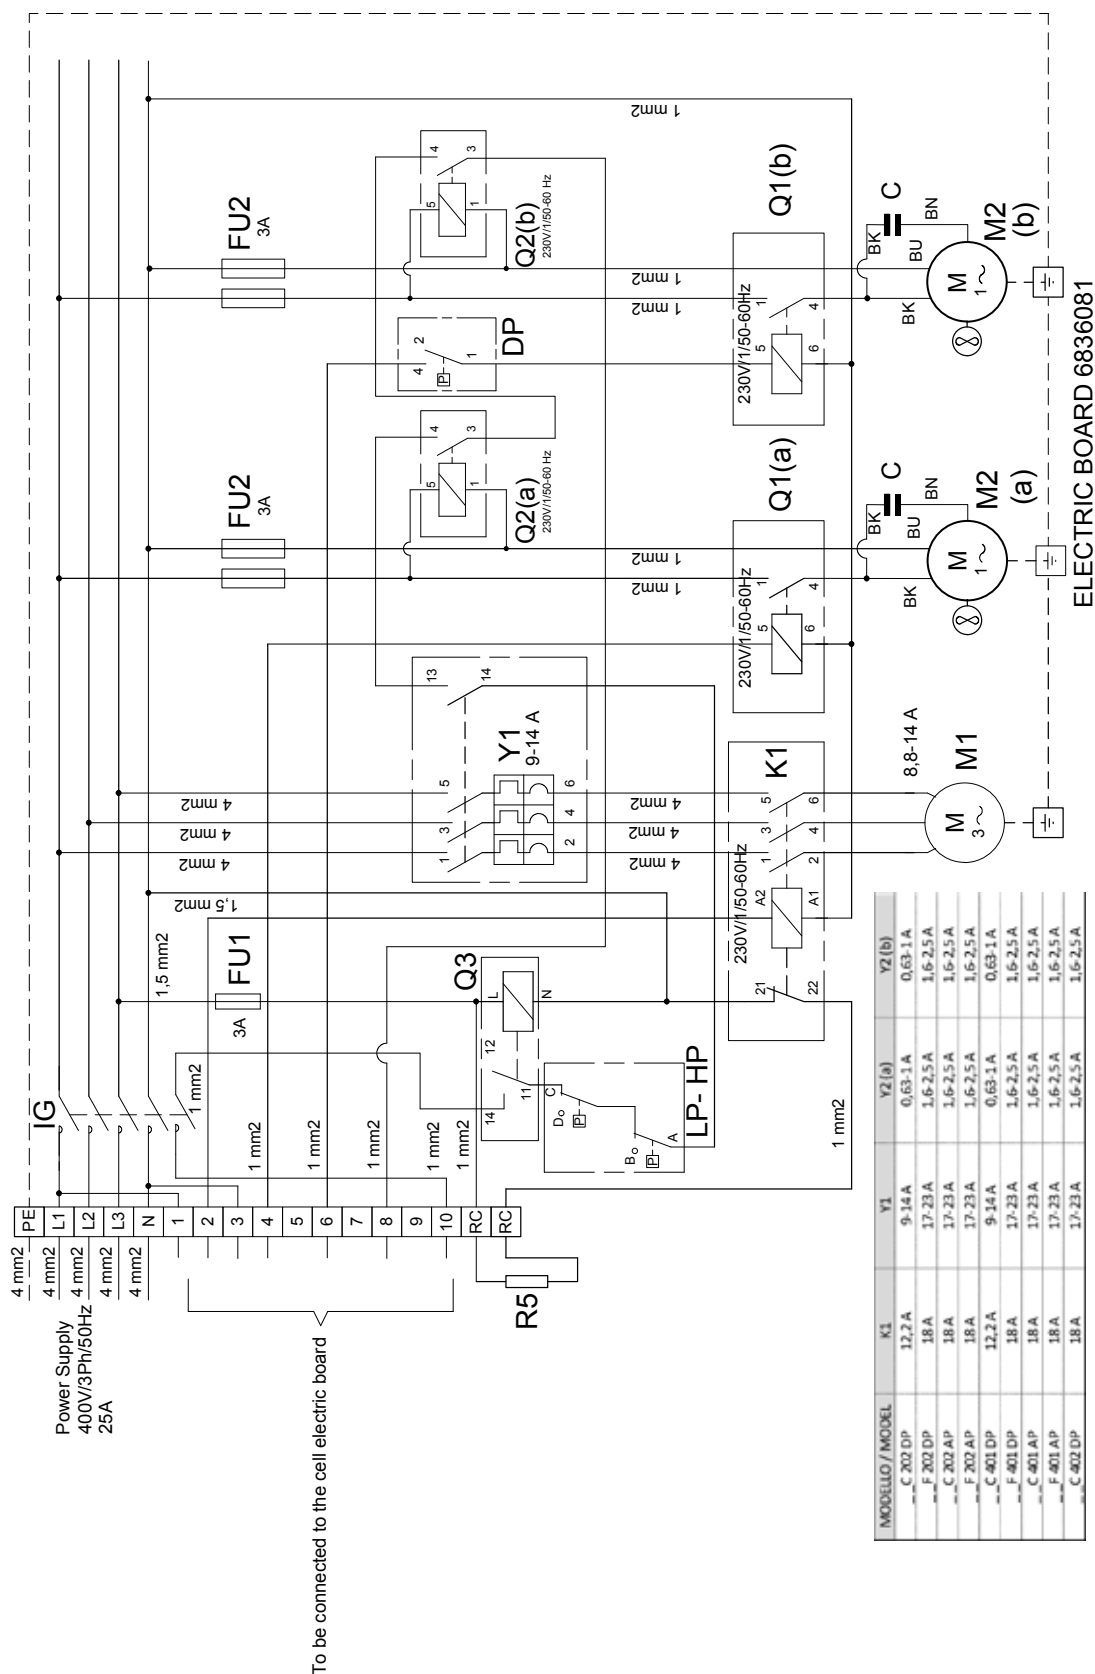

GRUPPO REMOTO - REMOTE UNIT
_ _ C / _ _ F 202 _ P
_ _ C / _ _ F 400-401 _ P
400/3~ / 50 Hz

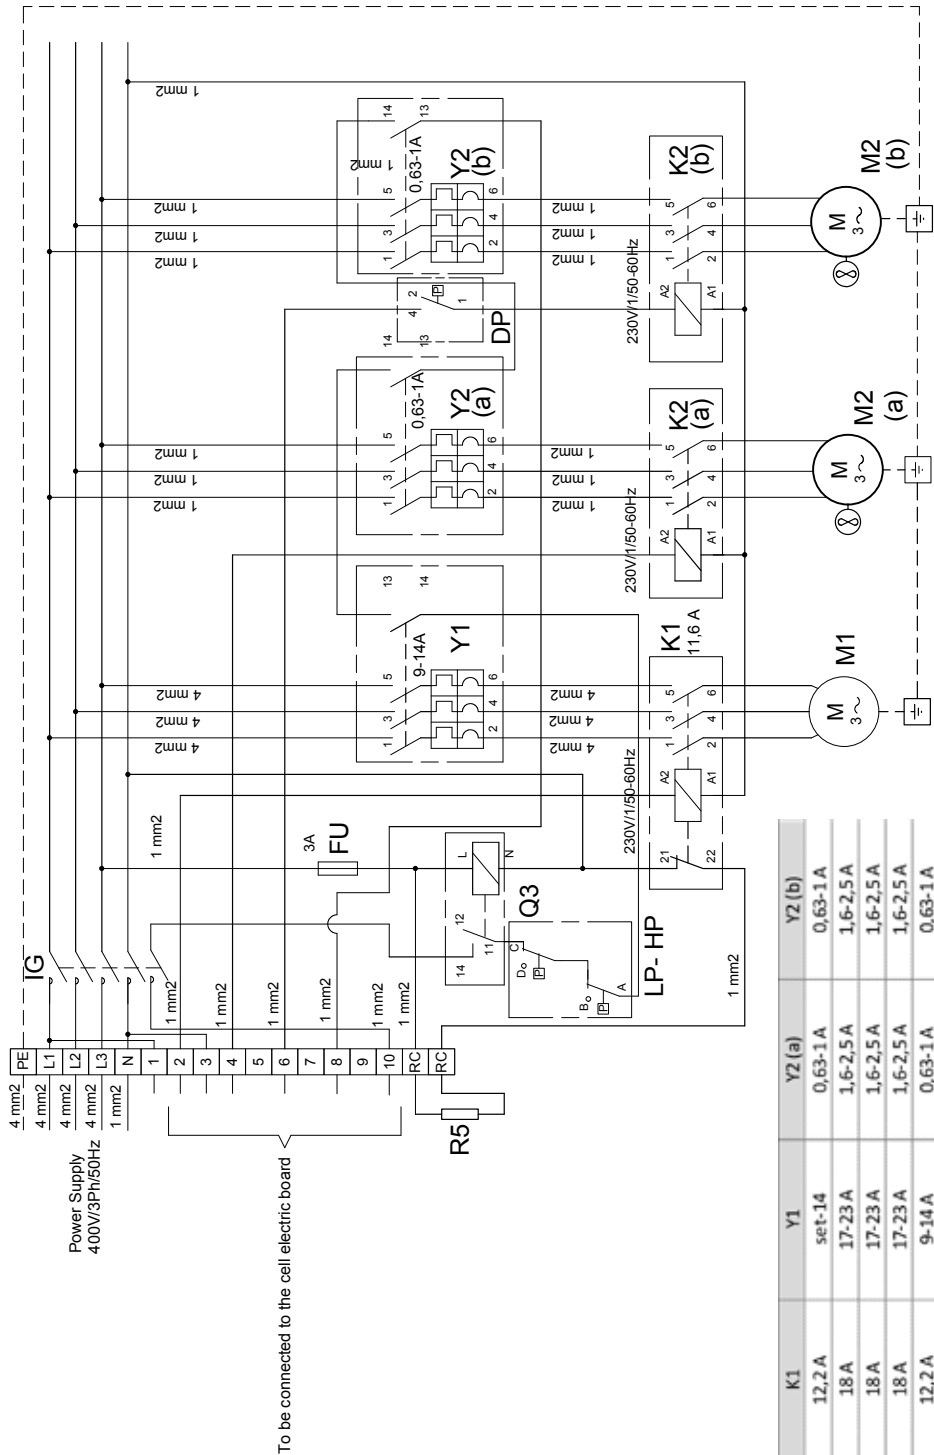


ELECTRIC BOARD CODE 6836110

MODELLO / MODEL	K1	Y1	Y2 (a)	Y2 (b)
_ _ C 202 DP	12,2 A	set-14	0,63-1 A	0,63-1 A
_ _ F 202 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 202 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ F 202 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 401 DP	12,2 A	9-14 A	0,63-1 A	0,63-1 A
_ _ F 401 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 401 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ F 401 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 402 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - ELEKTROSCHALTPLAN - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO

GRUPPO REMOTO - REMOTE UNIT


_ _ F 402 _ P
_ _ C 602 DP
400/3~/50 Hz

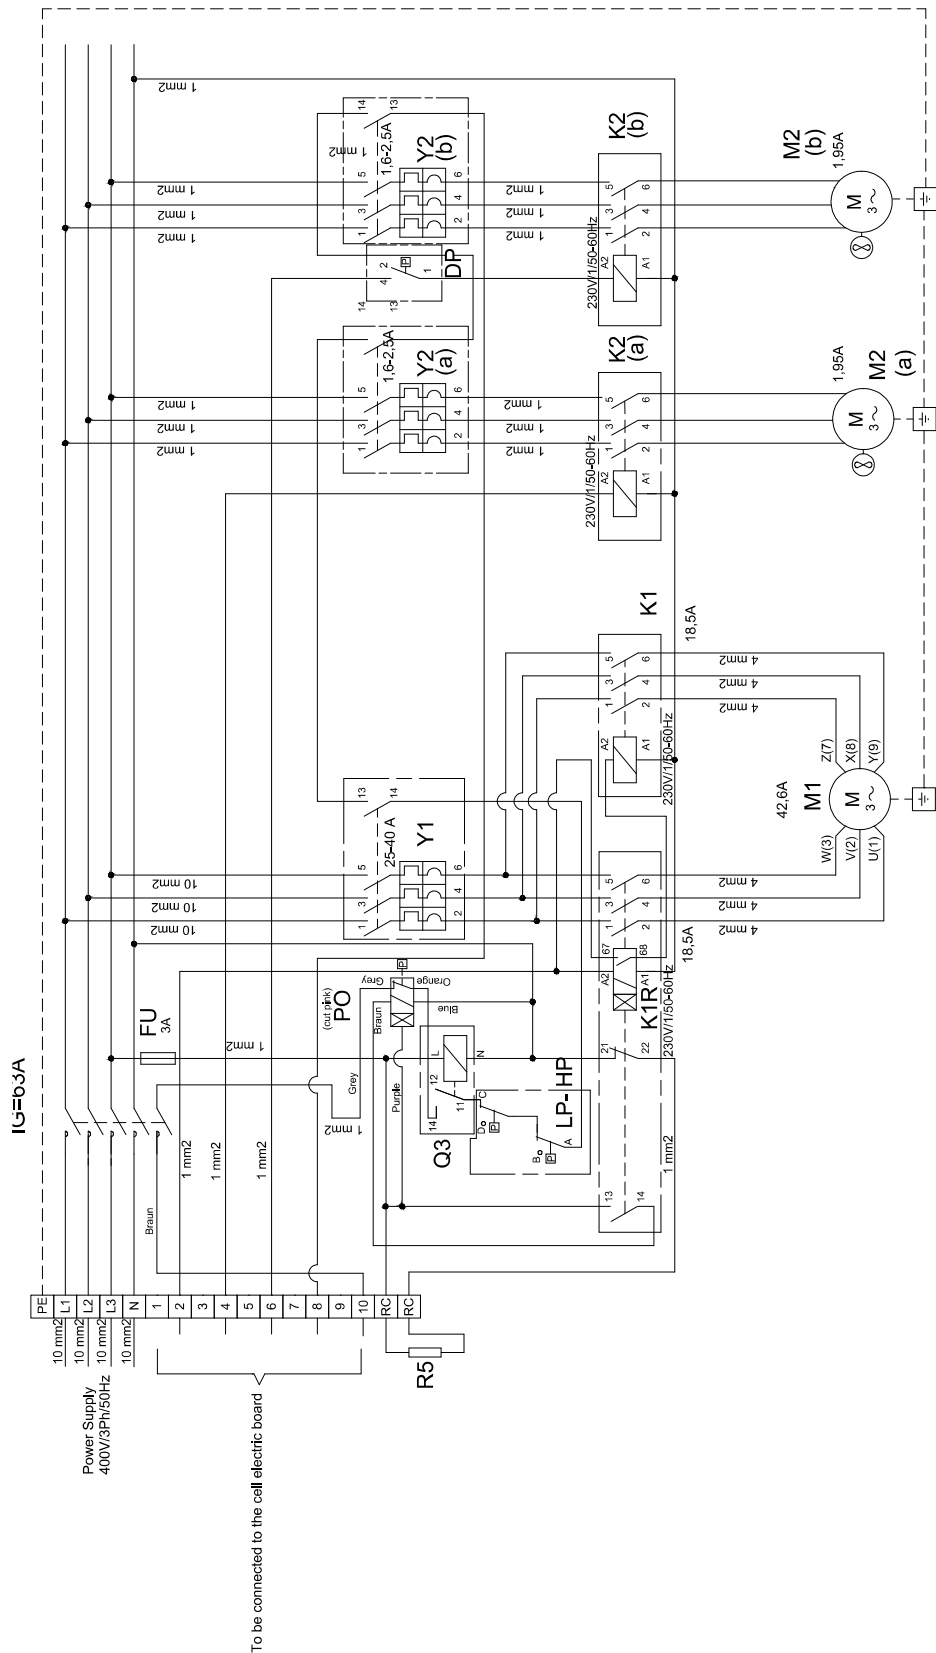

ELECTRIC BOARD CODE 6836120

MODELLO / MODEL	K1	Y1	Y2 (a)	Y2 (b)
_ _ C 202 DP	12,2 A	9-14	0,63-1 A	0,63-1 A
_ _ F 202 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 202 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ F 202 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 401 DP	12,2 A	9-14	0,63-1 A	0,63-1 A
_ _ F 401 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 401 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ F 401 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_ _ C 402 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A

400/3~ /50 Hz


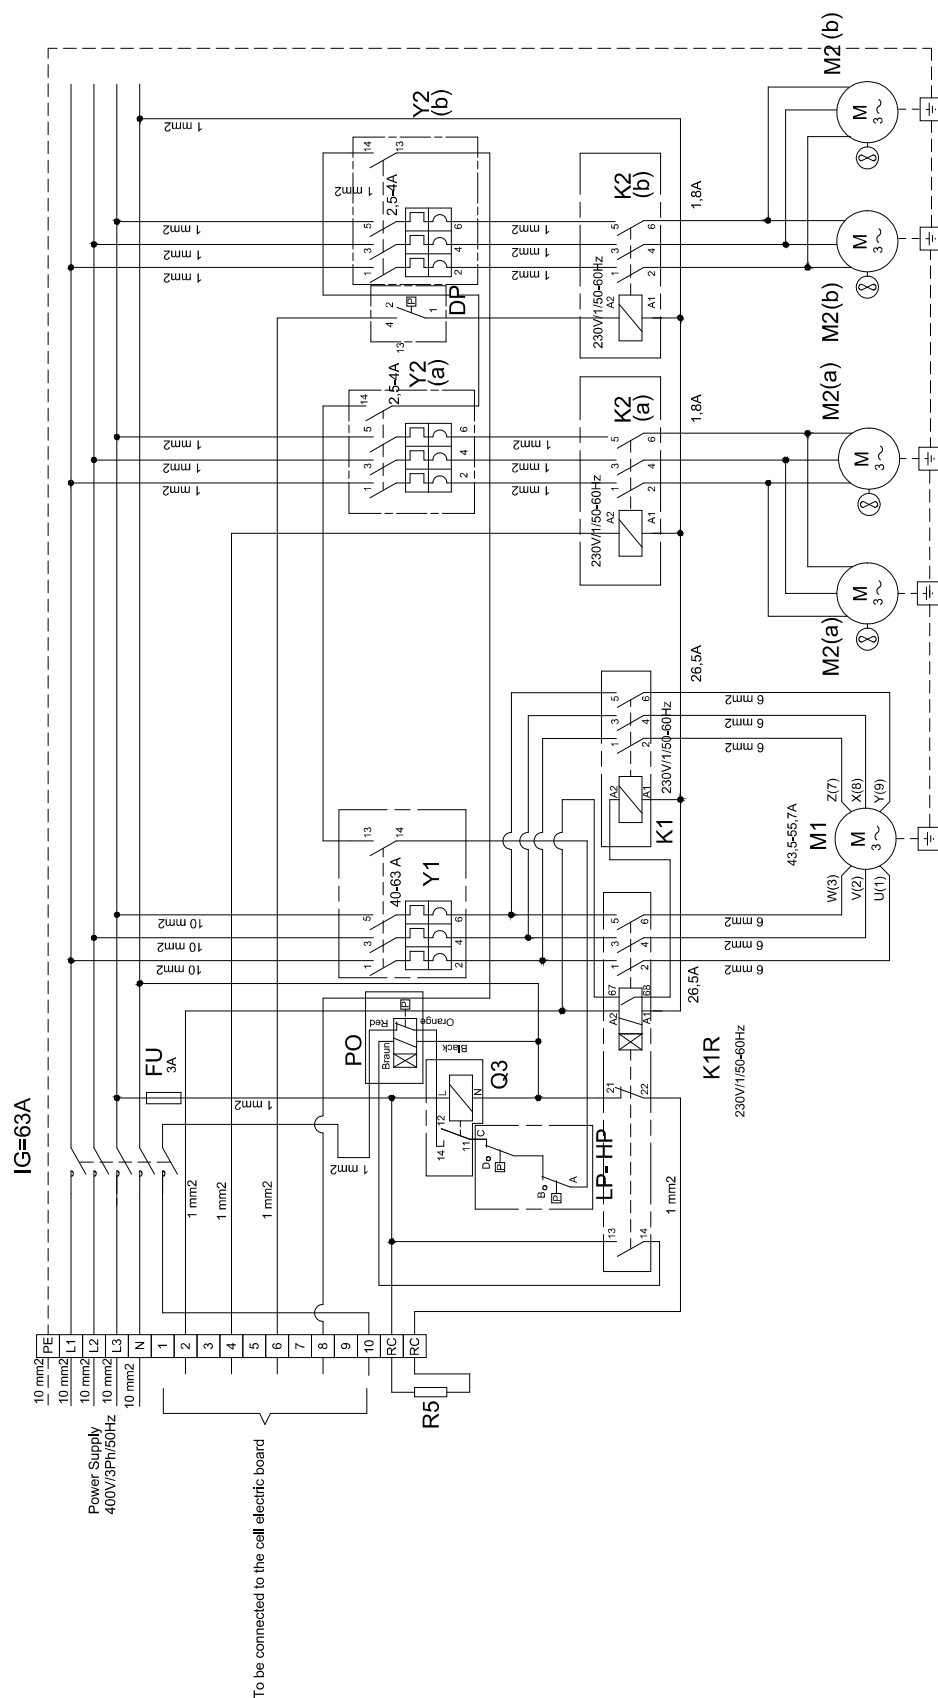


ELECTRIC BOARD CODE 6836130

MODELLO / MODEL	K1	Y1	Y2 (a)	Y2 (b)
_C 202 DP	12,2 A	9-14	0,63-1 A	0,63-1 A
_F 202 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_C 202 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_F 202 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_C 401 DP	12,2 A	9-14	0,63-1 A	0,63-1 A
_F 401 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_C 401 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
_F 401 AP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A
C 402 DP	18 A	17-23 A	1,6-2,5 A	1,6-2,5 A



Connessione Unità Remote Remote Units connection

Mod. 051-081 DG/AG • 120-121 DG





For the connection to a central cooling unit and to the PUMP DOWN functioning, you have just to make the BY-PASS between clamps 21-23

Mod. 120-121 AG • 161 DG/AG • 122 DG






For the connection to a central cooling unit and to the PUMP DOWN functioning, you have just to make the BY-PASS between clamps 13-12

Mod. 122 AG





For the connection to a central cooling unit and to the PUMP DOWN functioning, you have just to make the BY-PASS between clamps 12-95

Mod. 051-081 DP/AP • 120-121 DP





For the connection to a central cooling unit and to the PUMP DOWN functioning, you have just to make the BY-PASS between clamps 3-13

Mod. 120-121 AP • 122 DP • 161 DP/AP



For the connection to a central cooling unit and to the PUMP DOWN functioning, you have just to make the BY-PASS between clamps 3-13

Mod. 122 AP



For the connection to a central cooling unit and to the PUMP DOWN functioning, you have just to make the BY-PASS between clamps 3-13

**LEGENDA GENERALE
GENERAL KEY
ALLGEMEINE ZEICHENERKLÄRUNGEN
LEGENDE GENERALE
LEYENDA GENERAL**

	IT	EN	DE	FR	ES
A	Alimentatore	Power supply unit	Netzteil	Alimentateur	Alimentador
A1	Alimentatore lampeggiante	Lamp power supply unit	Lampennetzteil	Alimentateur clignotant	Alimentador intermitente
A2	Alimentatore stampante	Printer power supply unit	Druckernetzteil	Alimentateur imprimante	Alimentador impresora
B	Sonda	Probe	Sonde	Sonde	Sonda
B1	Sonda temperatura	Temperature probe	Temperaturfühler	Sonde de température	Sonda temperatura
B2	Sonda sbrinamento	Defrosting probe	Abtausonde	Sonde de dégivrage	Sonda descongelación
B3	Sonda al cuore	Core probe	Kühlgutsonde	Sonde à coeur	Sonda al corazón
B4	Sonda condensatore	Condenser probe	Verflüssigersonde	Sonde du condensateur	Sonda condensador
B5	Sonda sottovuoto	Vacuum probe	Vakuumsfühler	Sonde sous vide	Sonda al vacío
B6	Sonda umidità	Humidity probe	Feuchtefühler	Sonde d'humidité	Sonda humedad
C	Condensatore elettrico	Electric condenser	Elektrischer Kondensator	Condensateur électrique	Condensador eléctrico
CK	Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer	Zumbador
D	Variatore di tensione	Voltage variator	Spannungsregler	Variateur de tension	Variador de tensión
E	Termostato	Thermostat	Temperaturregler	Thermostat	Termóstato
E1	Termostato di sicurezza	Safety thermostat	Sicherheitsthermostat	Thermostat de sécurité	Termóstato de seguridad
E2	Termostato controllo	Control thermostat	Kontrollthermostat	Thermostat de contrôle	Termóstato de control
FU	Fusibile	Fuse	Sicherung	Fusible	Fusible
G	Teletermostato	Thermostat	Fernthermostat	Telethermostat	Teletermóstato
G1	Scheda potenza	Power card	Leistungskarte	Carte de puissance	Tarjetas de potencia
G2	Scheda comando	Command card	Steuerkarte	Carte de commande	Tarjeta de control
G3	Scheda ausiliaria	Auxiliary card	Hilfskarte	Carte auxiliaire	Tarjeta auxiliar
G4	Stampante + IF RICS	Printer + IF RICS	Drucker + IF RICS	Imprimante + IF RICS	Impresora + IF RICS
G5	Regolatore ventole	Fan control	Lüfter regler	Régulateur ventilateurs	Regulador ventiladores
G6	Encoder	Encoder	Kodierer	Encodeur	Codificador
H	Spia	Indicator light	Kontrollleuchte	Voyant	Indicador luminoso
H1	Spia tensione	Power indicator light	Spannungsanzeige	Voyant tension	Indicador luminoso tensión
H2	Spia allarme	Alarm indicator light	Alarmanzeige	Voyant alarme	Indicador luminoso alarma
H3	Spia sbrinamento	Defrosting indicator light	Abtauanzeige	Voyant dégivrage	Indicador luminoso descongelación
H4	Spia ciclo	Cycle indicator light	Kreislaufanzeige	Voyant cycle	Indicador luminoso ciclo
IG	Interruttore generale	Main switch	Hauptschalter	Interrupteur général	Interruptor general
I1	Interruttore	Switch	Schalter	Interrupteur	Interruptor
I2	Deviatore	Switch	Wechselschalter	Déviateur	Desviador
I3	Micro porta	Door microswitch	Tür-Mikroschalter	Microcontact porte	Microinterruptor puerta
I4	Galleggiante	Float	Schwimmer	Flotteur	Flotador
I5	Selettore	Selector	Wahlschalter	Sélecteur	Selector
K1	Contattore compressore	Compressor contactor	Kompressorschütz	Contacteur compresseur	Contactador compresor
K2	Contattore condensatore	Condenser contactor	Kondensatorschütz	Contacteur condensateur	Contactador condensador
K3	Contattore evaporatore	Evaporator contactor	Verdampferschütz	Contacteur évaporateur	Contactador evaporador
K4	Contattore UVC	UVC contactor	UVC Schalter	Contacteur UVC	Contactador UVC
K5	Contattore sbrinamento	Defrosting contactor	Schalter abtau	Contacteur dégivrage	Contactador descongelación
K6	Contatto ritardato	Delayed contact	Verzögerter kontakt	Contact retardé	Contacto retardado
K8	Contattore riscaldamento	Room heating contactor	Raumheizung Schalter	Contacteur chauffage	Contactador calentamiento
L	Linea	Line	Wechselstromleitung	Ligne	Línea
L1	Linea 1 trifase	3-phase line #1	Drehstromleitung 1	Ligne 1 triphasée	Línea 1 trifásica
L2	Linea 2 trifase	3-phase line #2	Drehstromleitung 2	Ligne 2 triphasée	Línea 2 trifásica
L3	Linea 3 trifase	3-phase line #3	Drehstromleitung 3	Ligne 3 triphasée	Línea 3 trifásica
M	Motore elettrico	Electric motor	Elektromotor	Moteur électrique	Motor eléctrico
M1	Motocompressore	Compressor	Kompressor	Motocompresseur	Motocompresor
M2	Motoventilatore condensatore	Condenser fan	Verflüssigerventilator	Motoventilateur condensateur	Motoventilador condensador
M3	Motoventilatore evaporatore	Evaporator fan	Verdampferventilator	Motoventilateur évaporateur	Motoventilador evaporador

	IT	EN	DE	FR	ES
M4	Motoventilatore supplementare	Additional motorised fan	Hilfsventilator	Motoventilateur complémentaire	Motoventilador suplementario
M5	Attuatore lineare	Linear actuator	Linearantrieb	Actionneur linéaire	Actuador lineal
M6	Motoventilatore riscaldamento e deumidificazione	Heating and dehumidification fan	Heiz- und Entfeuchtungs-luefter	Motoventilateur chauffage et déshumidification	Motoventilador calentamiento y deshumidificación
N	Neutro	Neutral	Mittelleiter	Neutre	Neutro
O	Timer	Timer	Timer	Timer	Temporizador
P	Pressostato	Pressure switch	Druckwächter	Pressostat	Presóstato
PE	Punto terra	Earth point	Potentialausgleichspunkt	Point de mise à la terre	Punto tierra
P1	Trasduttore di pressione	Pressure transducer	Druckgeber	Transducteur de pression	Transductor de presión
P2	Pressostato differenz. ritardato	Pressure transducer	Druckgeber	Pressostat différentiel retardé	Presostato diferencial retardado
Q	Relè	Relay	Relais	Relais	Relé
Q1	Relè di potenza	Power relay	Leistungsrelais	Relais de puissance	Relé de potencia
Q2	Relè doppio scambio	Relay with 2 contacts	Relais mit 2 Umschaltern	Relais à 2 contacts	Relé doble intercambio
Q3	Relè protettore termico compressore	Thermal protection relay for compressor	Kompressor Wärmeschutzrelais	Relais protecteur thermique compresseur	Relé protector térmico compresor
Q4	Relè alimentazione acqua	Water supply relay	Wasser versorgung Relais	Relais alimentation eau	Relé alimentación agua
Q5	Relè alimentazione detergente	Detergent supply relay	Reinigungsmittelversorgungs-Relais	Relais alimentation détergent	Relé alimentación detergente
Q6	Relè pompa detergente	Detergent pump relay	Reinigungsmittelpumpe-Relais	Relais pompe détergent	Relé bomba detergente
Q7	Relè valvola drenaggio	Drain valve relay	Abflußventil-Relais	Relais vanne de drainage	Relé válvula drenaje
Q8	Relè riscaldamento	Heating relay	Heizungsrelais	Relais chauffage	Relé calentamiento
Q9	Relè sistema scarico	Drain safety relay	Abfluß-System-Relais	Relais système de vidange	Relé sistema descarga
R	Resistenza	Resistance	Widerstand	Résistance	Resistencia
R1	Resistenza cornici	Frames resistance	Heizwiderstand Türrahmen	Résistance cadres	Resistencia marcos
R2	Resistenza sbrinamento	Defrosting resistance	Abtau-Widerstand	Résistance dégivrage	Resistencia descongelación
R3	Resistenza evaporazione	Evaporation resistance	Verdampfung-Widerstand	Résistance évaporation	Resistencia evaporación
R4	Resistenza riscaldamento	Heating resistance	Heizwiderstand	Résistance chauffage	Resistencia calentamiento
R5	Resistenza carter	Guard resistance	Heizwiderstand Gehäuse	Résistance carter	Resistencia resguardo
R6	Resistenza scarico	Discharge resistance	Auslasswiderstand	Résistance vidange	Resistencia descarga
R7	Resistenza valvola bilanciamento pressione	Pressure balancing valve resistance	Druckausgleichsventil-Heizung	Résistance vanne d'équilibrage de la pression	Resistencia válvula equilibrio presión
R8	Resistenza porte vetro (nel vetro)	Frame heating glass doors (on the glass)	Glasstürheizung (auf dem Glas)	Résistance porte vitrée (sur la porte vitrée)	Resistencia puertas vidrio (vidriera)
R9	Resistenza perimetrale porte vetro	Perimetrical heater for glass doors	Perimeter-Heizung Glastüre	Résistance périmétrale portes vitrées	Resistencia perimetral puertas vidrio
R10	Resistenza umidificazione	Humidify heating element	Befeuchter Widerstand	Résistance humidification	Resistencia humidificación
S	Starter	Starter	Starter	Starter	Starter
T	Trasformatore	Transformer	Transformator	Transformateur	Transformador
T1	Autotrasformatore	Automatic transformer	Spartransformator	Autotransformateur	Autotransformador
T2	Reattore	Ballast	Vorschaltgerät	Réacteur	Reactor
U	Termometro	Thermometer	Thermometer	Thermomètre	Termómetro
V1	Valvola solenoide	Solenoid-valve	Solenoidventil	Vanne solénoïde	Válvula solenoide
V2	Elettrovalvola acqua	Water solenoid-valve	Wasser Elektroventil	Electrovanne eau	Electroválvula agua
V3	Valvola solenoide gas caldo	Solenoid-valve warm gas	Warmes des ventil solenoides	Vanne solénoïde gaz chaud	Válvula solenoide gas caliente
W	Lampada	Lamp	Lampe	Lampe	Lámpara
W1	Lampada neon	Neon lamp	Neonleuchte	Lampe au néon	Lámpara neón
W2	Lampada UVC	UVC lamp	UVC-Lampe	Lampe UVC	Lámpara UVC
X	Morsetto	Terminal	Klemme	Borne	Borne
X1	Morsettiera	Terminal board	Klemmbrett	Bornier	Regleta de bornes
Y1	Magnetotermico compressore	Compressor thermal-breaker	Thermomagnetschalter Kompressor	Magnétothermique compresseur	Interruptor magnetotérmico compresor
Y2	Magnetotermico condensatore	Condenser thermal-breaker	Thermomagnetschalter Kondensator	Magnétothermique condensateur	Interruptor magnetotérmico condensador
Y3	Magnetotermico evaporatore	Evaporator thermal-breaker	Thermomagnetschalter Verdampfer	Magnétothermique évaporateur	Interruptor magnet. evaporador
Y5	Magnetotermico sbrinamento	Defrosting thermal-breaker	Thermomagnetschalter abtau	Magnétothermique dégivrage	Interruptor magn. descongelación
Z	Filtro antisturbo	Noise prevention filter	Störschutzfilter	Filtre anti-perturbations	Filtro antiinterferencia